



Půdorys 2.NP podkroví

LEGENDA:

- Zásuvka 230V IP20
- El. vývod 1f
- El. vývod 3f
- Vypínač č.1 IP20
- PIR spínač stropní
- LED reflektor 10W s PIR spínačem
- B - sv. LED průmyslové širokozářič 1,2m, 19W 3200lm
např. TREVOS NANOTTICA 1.4ft WB PC 3200/840
- C - sv. LED průmyslové širokozářič 1,2m, 16W 2600lm
např. TREVOS NANOTTICA 1.4ft WB PC 2600/840
- F - sv. LED stropní přisazené 26W 3000lm 37cm
např. MODUS SPMP3000KN_/370/
- H - sv. LED stropní přisazené 19W 1950lm 19cm
např. MODUS SPMP2000KN_/190/
- I - sv. LED stropní přisazené 13W 1450lm 19cm
např. MODUS SPMP1500KN_/190/
- Q - sv. LED stropní přisazené 50W 5450lm 60x60cm
např. MODUS QN_A_/1050_/90
- R - sv. LED stropní přisazené 34W 3850lm 60x60cm
např. MODUS QN_A_/700_/90
- ekvipotenciální svorkovnice
- pospojení zařízení v místnosti
- Ústředna EZS
- Sběrníkový modul 16 vstupů
- Klávesnice EZS sběrníková
- PIR detektor EZS sběrníkový
- detektor duální PIR+MW konvenční
- Akustická siréna
- Magnetický kontakt dveří/vrat
- Datový vývod pro anténu ukončený konektorem RJ-45
- Datová dvozásuvka
- Datový rozvaděč
- IP kamera

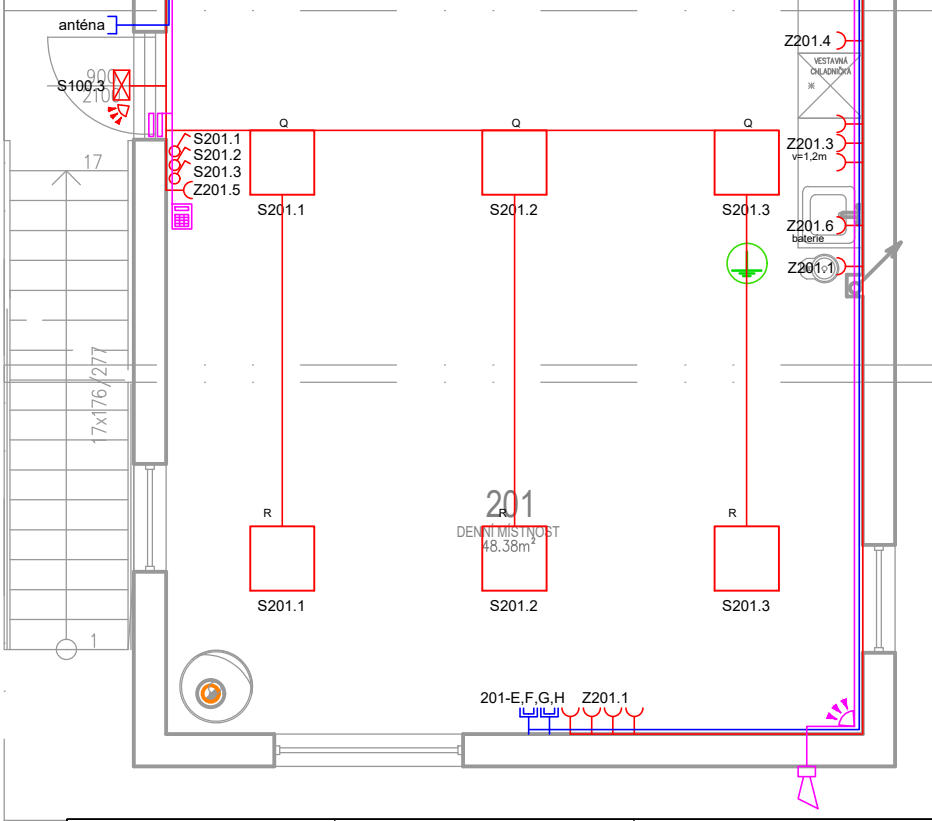

Projektoval:	Zodp. projekt.:	Vypracoval:	<div> ELEKTRO EURON spol. s r.o. Zelená 1844/6,350 02 Cheb</div>	
Radovan Lidák	Ing. Petr Plaňanský	Ing. Petr Fusek		
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb			
Investor: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb				
Název stavby: Novostavba objektu střelnice Myslivna na p.p.č. 146, k.ú. Podhoří u Chebu				
Obsah výkresu: Půdorys 2NP				
		Datum:	10/2024	
		Č. zakázky:	02-05-2024	
		Stupeň PD:	DPS	
		Měřítko:	Číslo výkresu:	
		1: 70	D.1.4.3.4	