Půdorys 1.NP

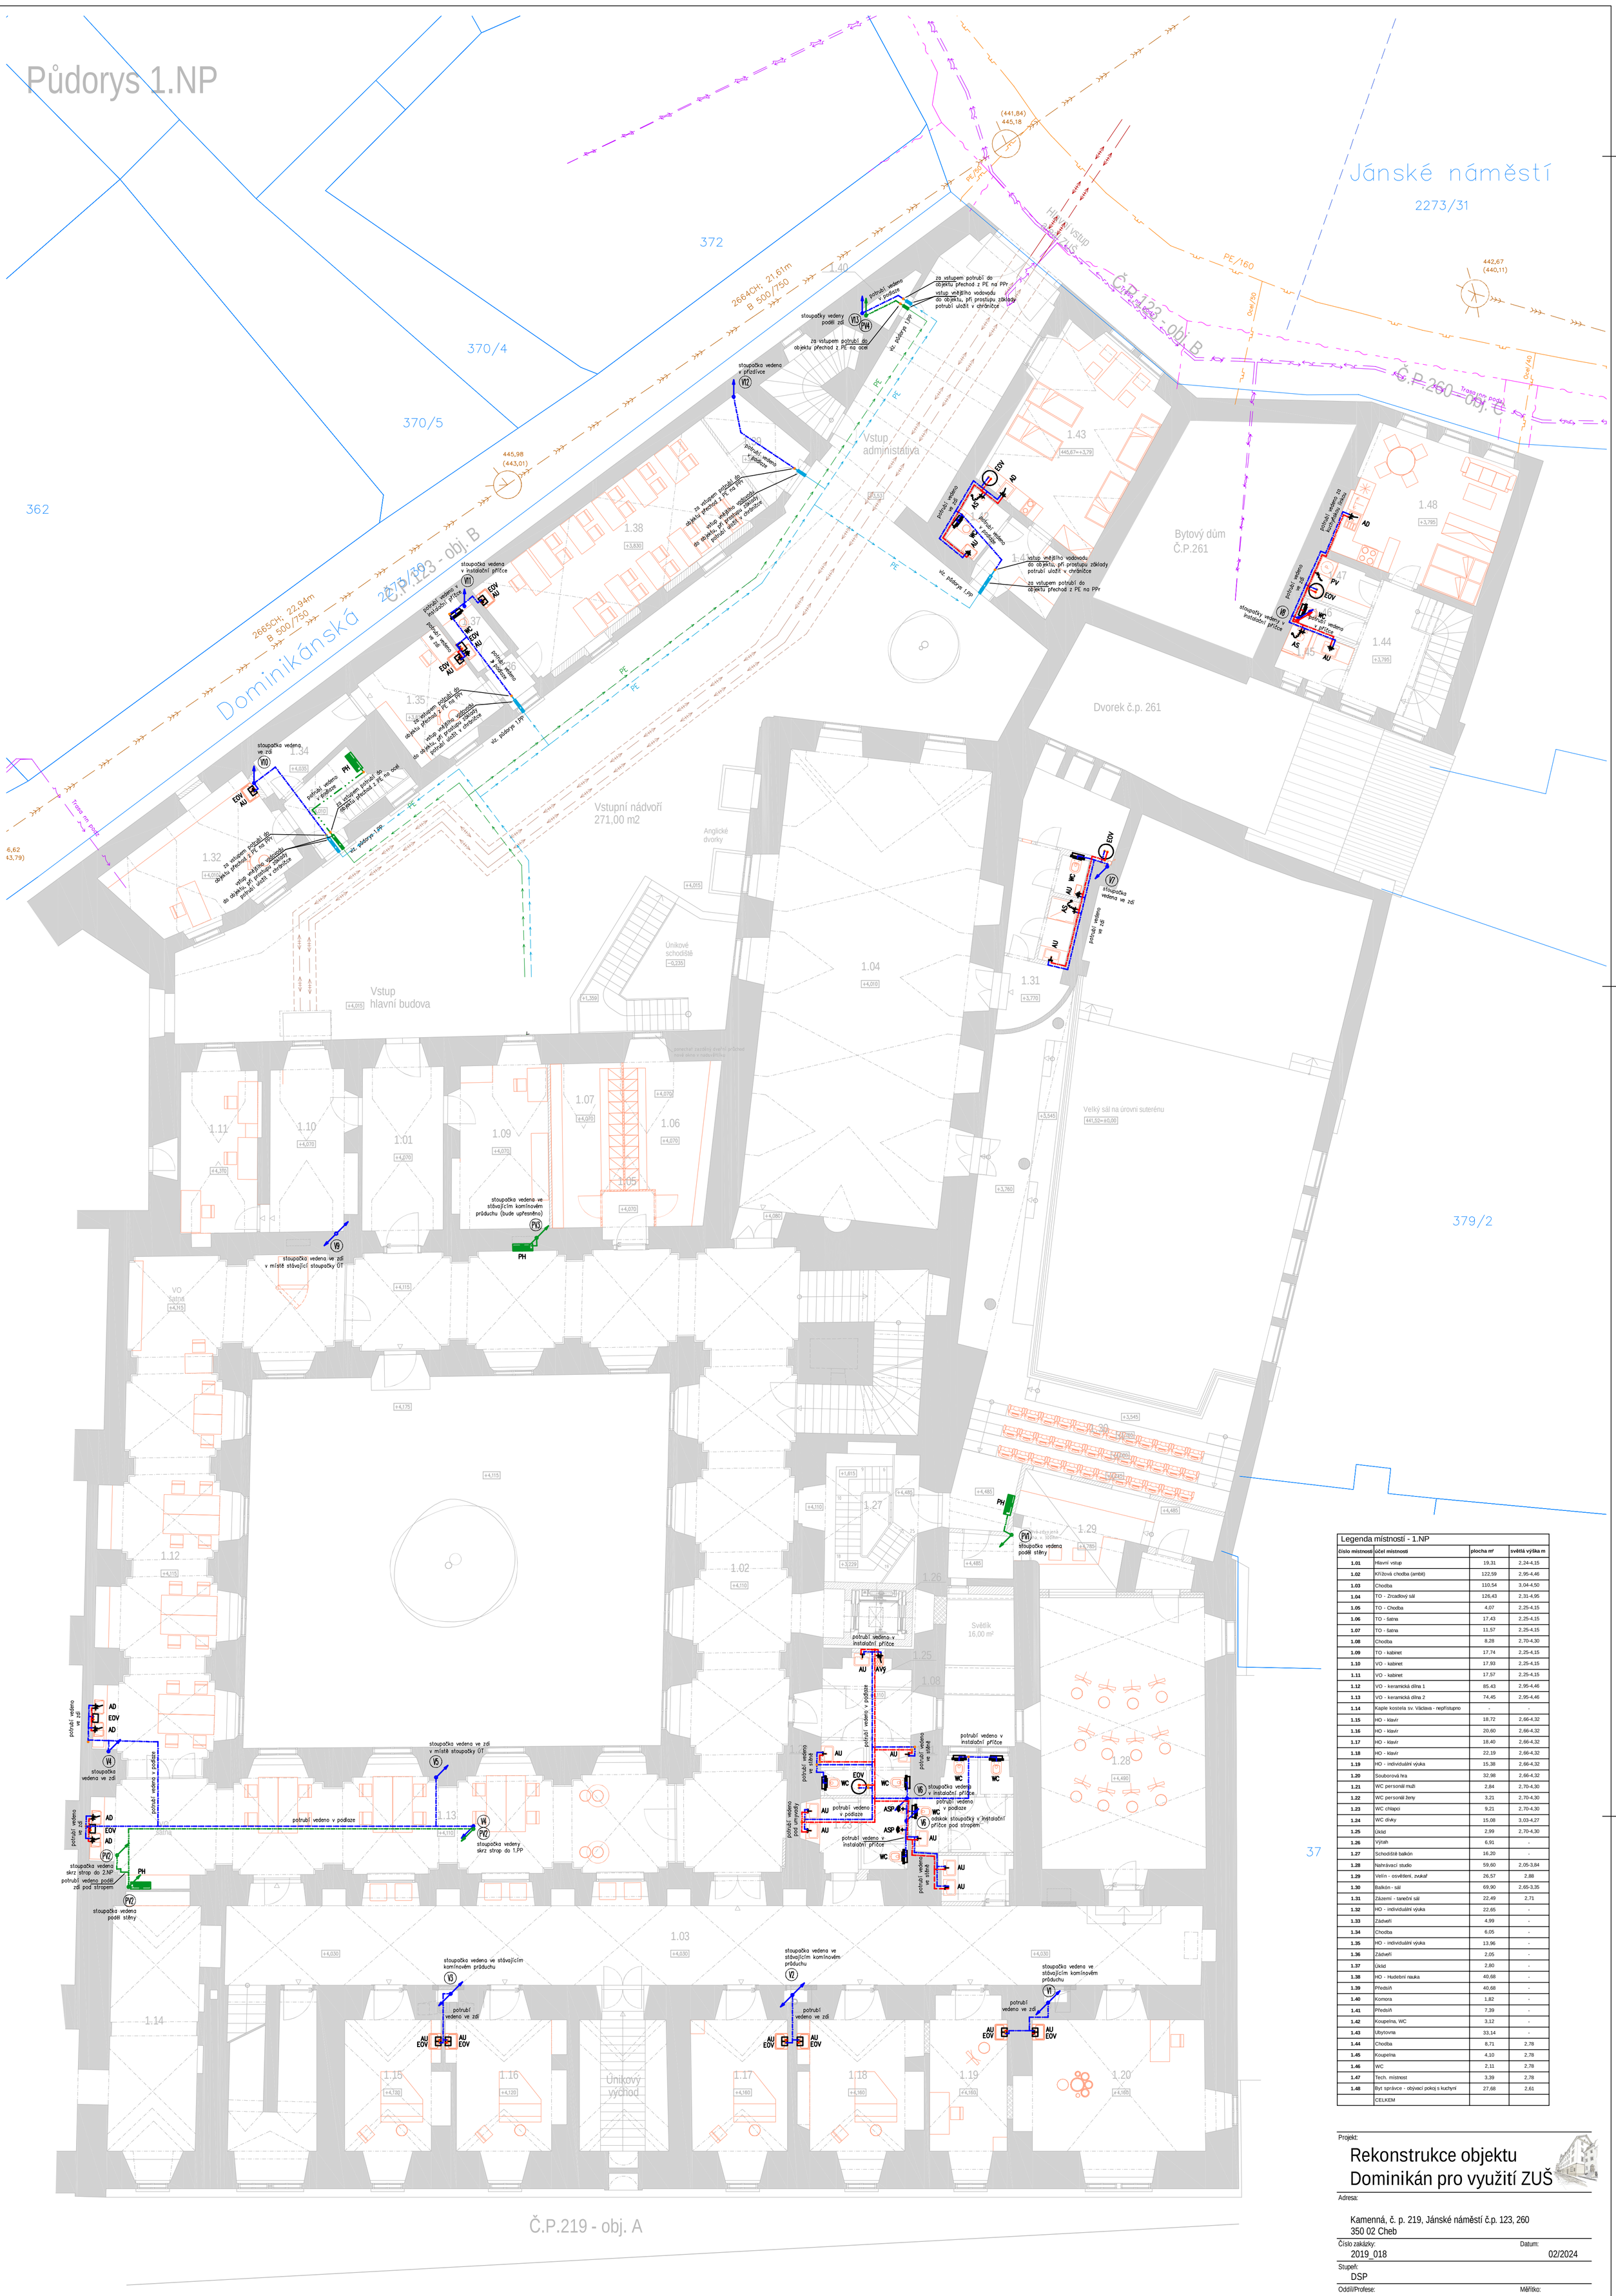

Legenda místností - 1.NP

číslo místnosti	účel místnosti	plocha m²	světlá výška m
1.01	Hlavní vstup	19,31	2,24-4,15
1.02	Křížová chodba (ambit)	122,59	2,95-4,46
1.03	Chodba	110,54	3,04-4,50
1.04	TO - Zrcadlový sál	126,43	2,31-4,95
1.05	TO - Chodba	4,07	2,25-4,15
1.06	TO - šatna	17,43	2,25-4,15
1.07	TO - šatna	11,57	2,25-4,15
1.08	Chodba	8,28	2,70-4,30
1.09	TO - kabinet	17,74	2,25-4,15
1.10	VO - kabinet	17,93	2,25-4,15
1.11	VO - kabinet	17,57	2,25-4,15
1.12	VO - keramická dílna 1	85,43	2,95-4,46
1.13	VO - keramická dílna 2	74,45	2,95-4,46
1.14	Kaple kostela sv. Václava - nepřístupno	-	-
1.15	HO - klavír	18,72	2,66-4,32
1.16	HO - klavír	20,60	2,66-4,32
1.17	HO - klavír	18,40	2,66-4,32
1.18	HO - klavír	22,19	2,66-4,32
1.19	HO - individuální výuka	15,38	2,66-4,32
1.20	Souborová hra	32,98	2,66-4,32
1.21	WC personál muži	2,84	2,70-4,30
1.22	WC personál ženy	3,21	2,70-4,30
1.23	WC chlapci	9,21	2,70-4,30
1.24	WC dívky	15,08	3,03-4,27
1.25	Úklid	2,99	2,70-4,30
1.26	Výtah	6,91	-
1.27	Schodiště balkón	16,20	-
1.28	Nahrávací studio	59,60	2,05-3,84
1.29	Velín - osvětlení, zvukař	26,57	2,88
1.30	Balkón - sál	69,90	2,65-3,35
1.31	Zázemí - taneční sál	22,49	2,71
1.32	HO - individuální výuka	22,65	-
1.33	Zádveří	4,99	-
1.34	Chodba	6,05	-
1.35	HO - individuální výuka	13,96	-
1.36	Zádveří	2,05	-
1.37	Úklid	2,80	-
1.38	HO - Hudební nauka	40,68	-
1.39	Předsíň	40,68	-
1.40	Komora	1,82	-
1.41	Předsíň	7,39	-
1.42	Koupelna, WC	3,12	-
1.43	Ubytovna	33,14	-
1.44	Chodba	8,71	2,78
1.45	Koupelna	4,10	2,78
1.46	WC	2,11	2,78
1.47	Tech. místnost	3,39	2,78
1.48	Byt správce - obývací pokoj s kuchyní	27,68	2,61
	CELKEM		

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD – CHEVAK
- VODOVOD – přípojky
- KANALIZACE – jednotná – CHEVAK
- KANALIZACE – jednotná – přípojky
- PLYNOVOD NTL – GASNET
- ELEKTRO NN – podzemní – ČEZ
- SDĚLOVACÍ KABEL – podzemní – CETIN
- PRIMÁRNÍ HORKOVODNÍ ROZVODY – TEREA Cheb

NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY, VNĚJŠÍ SÍTĚ, VNITŘNÍ ROZVODY

- KANALIZACE JEDNOTNÁ – přípojka – PP UR2 SN10
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – přípojka – PP UR2 SN10
- VODOVOD – přípojka – PE100 RC SDR11 d50 – viz. půdorys 1.PP VODOVOD
- VODOVOD – vnější – PE100 RC SDR11
- VODOVOD POŽÁRNÍ – vnější – PE100 RC SDR11
- STUDENÁ VODA – vnitřní rozvod – PPr PN16 + návleková tepelná izolace
- TEPLÁ VODA – vnitřní rozvod – PPr PN16 + návleková tepelná izolace
- POŽÁRNÍ VODOVOD – vnitřní – pozinkovaná ocel

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

AD	baterie dřezová
AS	baterie nástěnná sprchová
AU	baterie stojánková umyvadlová
AVý	baterie nástěnná pro výlevku
WC	instalační systém s nádržkou pro závěsná WC
ASP	automatický pisoárový splachovač
VV	výtokový ventil
PV	pračkový ventil s připojením na hadici

LEGENDA VYBAVENÍ

VS	podružná vodoměrná sestava pro měření spotřeby vody KK DN20 + vodoměr 1,5m3/hod + KK DN20 se zpětnou klapkou
PH	hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m, v červené skříni Q,min=0,3 l/s, p,min=0,2MPa, DN 25mm, rozměry 710x710x245mm
EOV	elektrický ohřívač vody

TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE

Studená voda	tl.izolace	20mm	(páteřní vedení)
Studená voda	tl.izolace	10mm	(připojovací vedení)
Teplá voda	tl.izolace	25mm	(páteřní vedení)
Teplá voda	tl.izolace	10mm	(připojovací vedení)

POZNÁMKY

- ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH IS JEJICH SPRÁVCI, PŘI PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH IS BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU S POKYNY SPRÁVCE, PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU BUDOU DODRŽENY MIN. VZD. DLE ČSN 73 6005, ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 6133.
- PROJEKT JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO VÝBĚR DODAVATELE
- VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍM PROFESEMI, HLAVNĚ S ROZVODY VYTÁPĚNÍ
- POLOHA INSTALACÍ VE VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ, POTRUBÍ SE BUDE MONTOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZI ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ČÁSTI VŠECH PROFESÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt:

Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ

Adresa:

Kamenná, č. p. 219, Jánské náměstí č.p. 123, 260
350 02 Cheb

Číslo zakázky: 2019_018

Datum: 02/2024

Stupeň: DSP

Oddíl/Profese: D.1.4 Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

Měřítko: 1:100

Název výkresu: VODOVOD - půdorys 1.NP

Číslo výkresu: 03

Objednavatel:
město Cheb,
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Zodpovědný projektant:
Ing. Jan Révay
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb - technická zařízení
ČKAIT 0301426, T: 734 524 454, E: revay@hotmail.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. David Češek, T: 606777550, E: cesek@stoeckl.cz

Projektant:
Ing. Karel Šlegr

Autor:
Ing.arch. Jaroslav Aust
autorizovaný architekt ČKA 04069
T:605524615 E:aust@stoeckl.cz

Atelier STOECKL s.r.o.
Jánské náměstí 7, Cheb 35002
T:354422635 E:atelier@stoeckl.cz
IČO:02099624 DIČ:CZ02099624
www.stoeckl.cz