


Blokové schéma

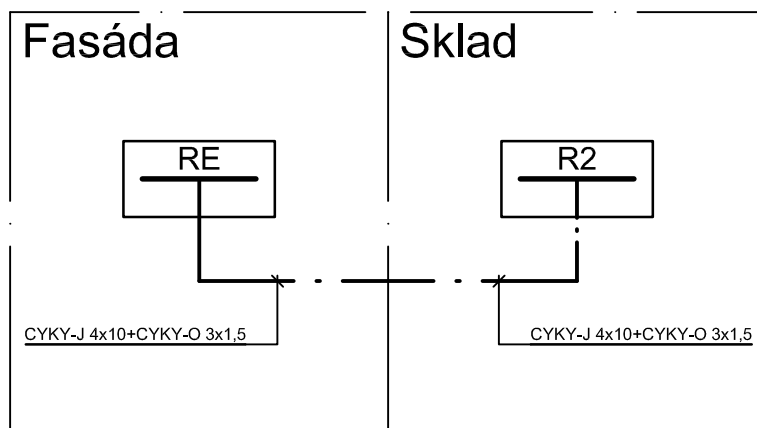

Legenda rozvodnic:

RE	nová elektroměrová skříň
R2	nová okružová rozvodnice ve skladu

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V

ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč		Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík		Číslo zakázky: 230901
Stavebník: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb				Datum: 01/2024
Kraj: Karlovarský		Obec: Cheb		Měřítko: -
Akce: Chebský hrad - vstup do kasemat Chebský hrad, p.p.č. 16/1 a 2273/36, k.ú. Cheb				Stupeň: DPS
Část: D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika				Číslo výkresu:
Obsah: Blokové schéma				D.1.4e.5