# PŮDORYS RÁMU PRO VZT JEDNOTKU

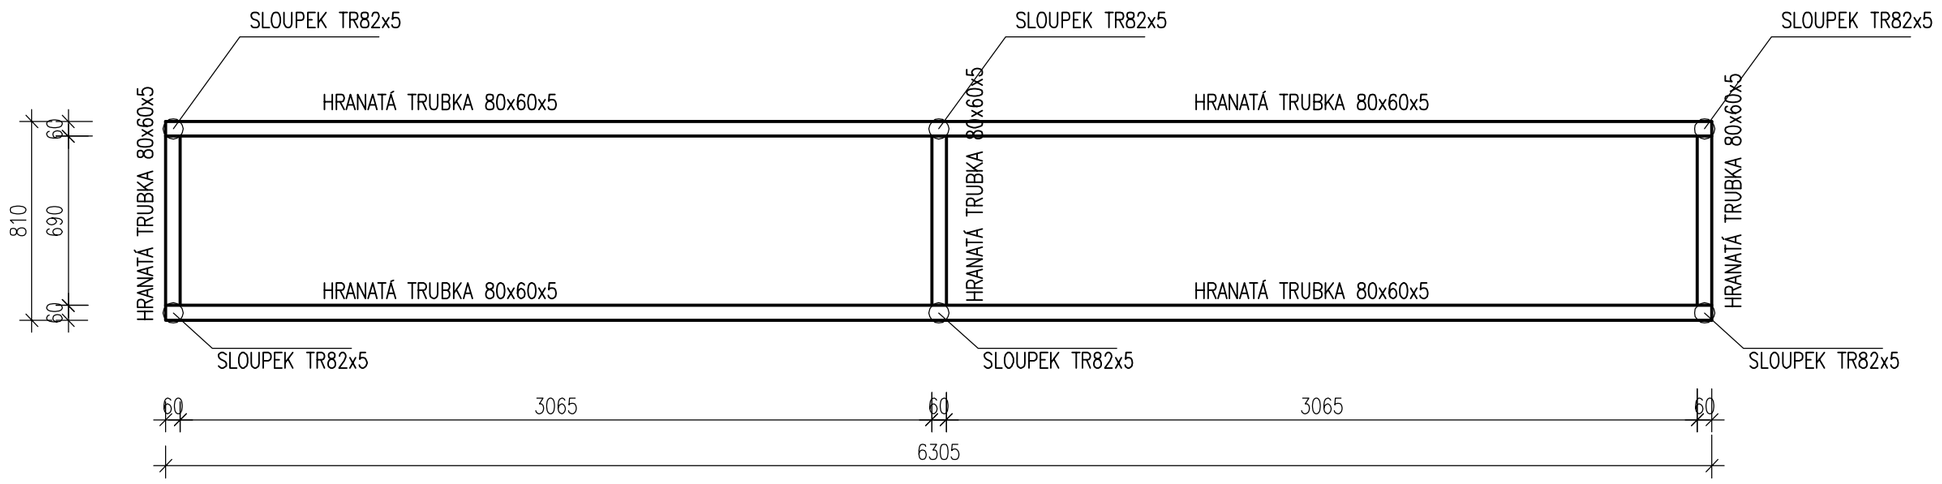


# PODÉLNÁ ŘEZ

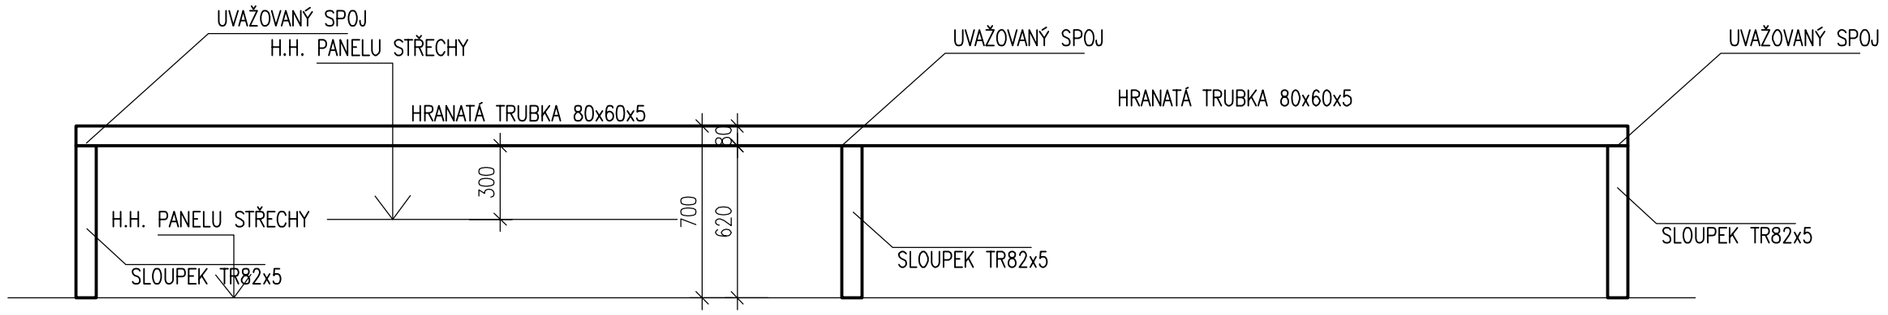


## *TYPICKÝ DETAIL KOTVENÍ PRO VŠECHNY SLOUPKY*

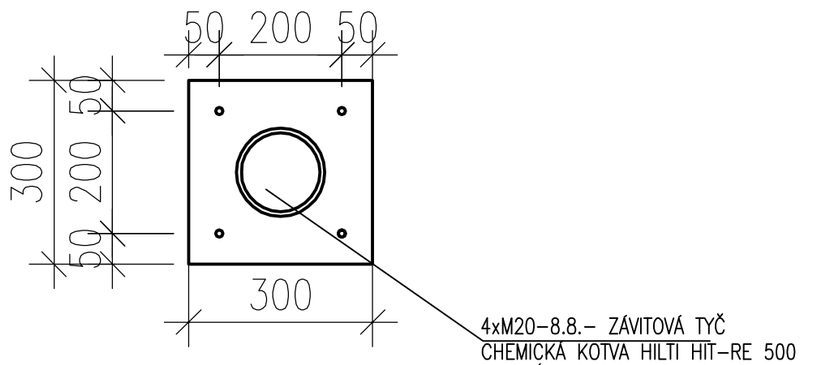


4xM20–8.8.– ZÁVITOVÁ TYČ
CHEMICKÁ KOTVA HILTI HIT–RE 500
PODLITÍ GROUTEX 603– 15 mm
MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ HLOUBKA 80 mm
PATNÍ PLECH PL10

# POZNÁMKA K OCELOVÝM KONSTRUKCÍM:

– VEŠKERÉ ŠROUBY NA PŘÍPOJE JSOU UVAŽOVÁNY JAKOSTI 8.8.
– U OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NENÍ POŽADOVÁNO ŽÁDNÉ NADVÝŠENÍ
– MONTÁŽ STŘEŠNÍ ROVINY BY MĚLA ZAČÍT OD ZTUŽIDLOVÝCH POLÍ
– JE NUTNÉ ZOHLEDNIT V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI PROVEDENÍ OTVORŮ PRO ODTOK ZINKU PŘI ŽÁROVÉM ZINKOVÁNÍ

ZATŘÍDĚNÍ O.K. DLE ČSN EN 1090–2:

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
VÝROBNÍ KATEGORIE PC2
TŘÍDA NÁSLEDKŮ CC2

TŘÍDA PROVÁDĚNÍ:
–Dle ČSN EN 1090–2 třída ~~EXC1~~/EXC2/~~EXC3~~/~~EXC4~~
MATERIÁL:
–Dle ČSN EN 10025 materiál S235J2/S355J0– uvedeno u daných prvků, neoznačené profily jsou z S235J2

TŘÍDA TOLERANCE:
–Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090–2 příloha D
PROTIKOROZNÍ OCHRANA:
–Konstrukce žárově zinkovaná

–Doporučené zatřídění prvků do kategorie korozní agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy ~~C1~~/C2/~~C3~~/~~C4~~/~~C5–I~~/C5–M, na prvky vystavené venkovním vlivům třída ~~C1~~/C2/C3/~~C4~~/~~C5–I~~/~~C5–M~~
POŽÁRNÍ ODOLNOST:
–Není požadována viz. PBŘ / ~~Dle normy ČSN EN 1993–1–2 byla prokázána požární odolnost 15 minut~~
SVARY:
–Značení svarů dle ČSN EN 22553
–U koutových svarů je označena jmenovitá tloušťka „a"
ŠROUBY:
–Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8
PODLITÍ:
–Podlévání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090–2, PODLITÍ BUDE ŘEŠENO DLE DETAILŮ– PODLITÍ GROUTEX 603

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800

| PROJEKTANT | KONTROLOVAL | HIP | OPRÁVNĚNÁ OSOBA |
|---|---|---|---|
| Ing. Tomáš Duben | Bc. Luděk Nedělka | Ing. Tomáš Duben | Ing. Milan Oplištil |

Vložený obrázek #1 833C7CAE.jpg

U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod

| | | | |
|---|---|---|---|
| STAVEBNÍK | město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb | DATUM | 01/25 |
| NÁZEV AKCE | **PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje - úprava** | MÍSTO AKCE | **Šumavská, Cheb 350 02** |
| | | REVIZE | |
| | | ÚČEL | DPS |
| NÁZEV ČÁSTI | **#IDPodsk. #Jméno podskupiny** | Č. POPISNÉ | |
| | | Č. POZEMKU | 150/1 |
| | | KAT. ÚZEMÍ | Háje u Cheb [636576] |
| OBSAH VÝKRESU | **VÝKRES RÁMO VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE** | INT. ČÍSLO | I23002016 |
| | | POŘ. ČÍSLO | 02 |

ČÍSLO VÝTISKU

MĚŘÍTKO

FORMÁT

KÓTY mm