

Schéma pospojení


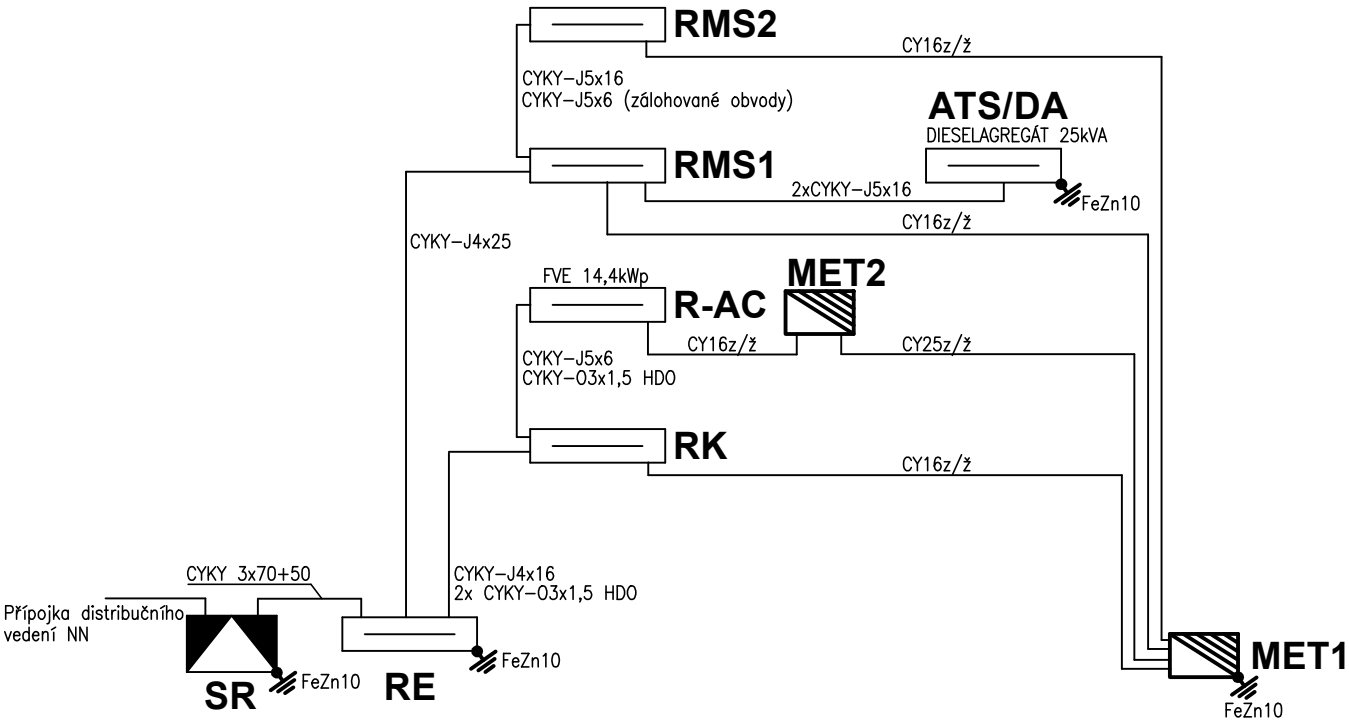



Schéma napájení

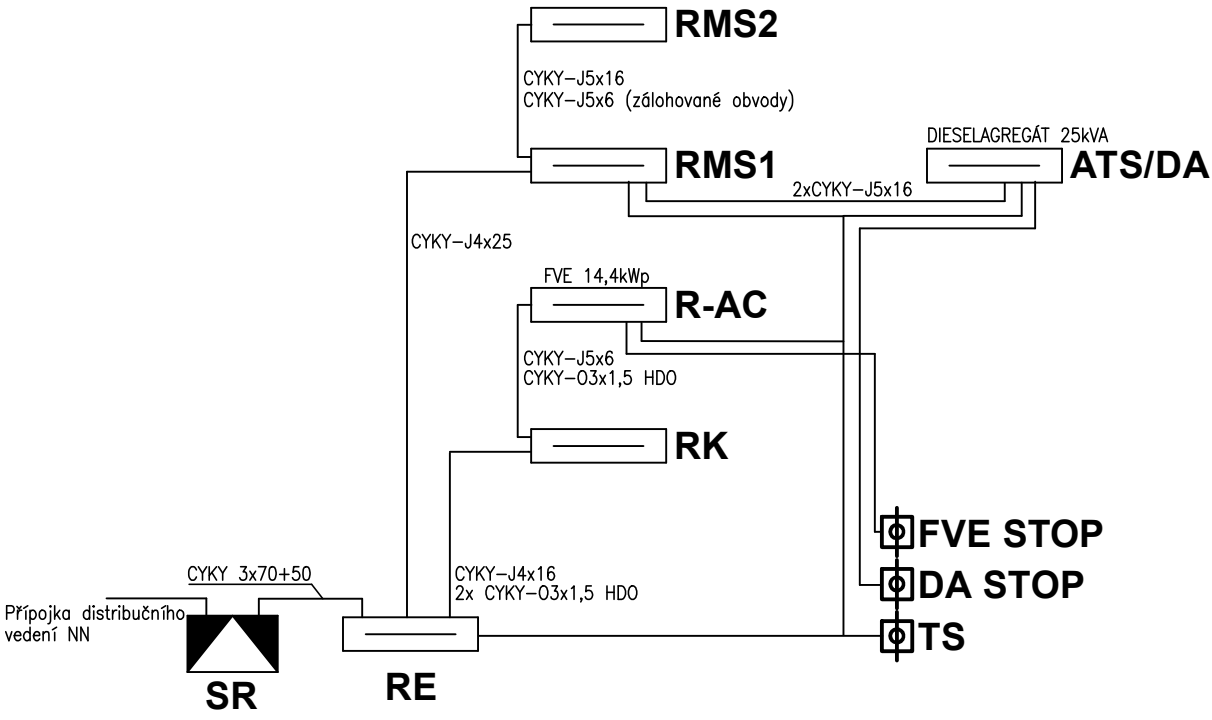

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL	HIP	AUTORIZACE	 PROJEKČNÍ ATELIER		ČÍSLO VÝTISKU
J.Provazník	Ing. T.Duben	Ing.L.Mach			
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 02 Cheb			DATUM	12/2024
NÁZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje		MÍSTO AKCE	REVIZE	
			Šumavská, Cheb 350 02	ÚČEL	DPS
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.5. TPS zařízení silnoproudé el. a bleskosvod		Č. POPISNÉ	MĚŘÍTKO ***	FORMÁT A3
			Č. POZEMKU		
			KAT. ÚZEMÍ		
OBSAH VÝKRESU	Schéma napájení			KÓTY V	MM
				INT. ČÍSLO 23002016	POŘ. ČÍSLO D1.4.5-09