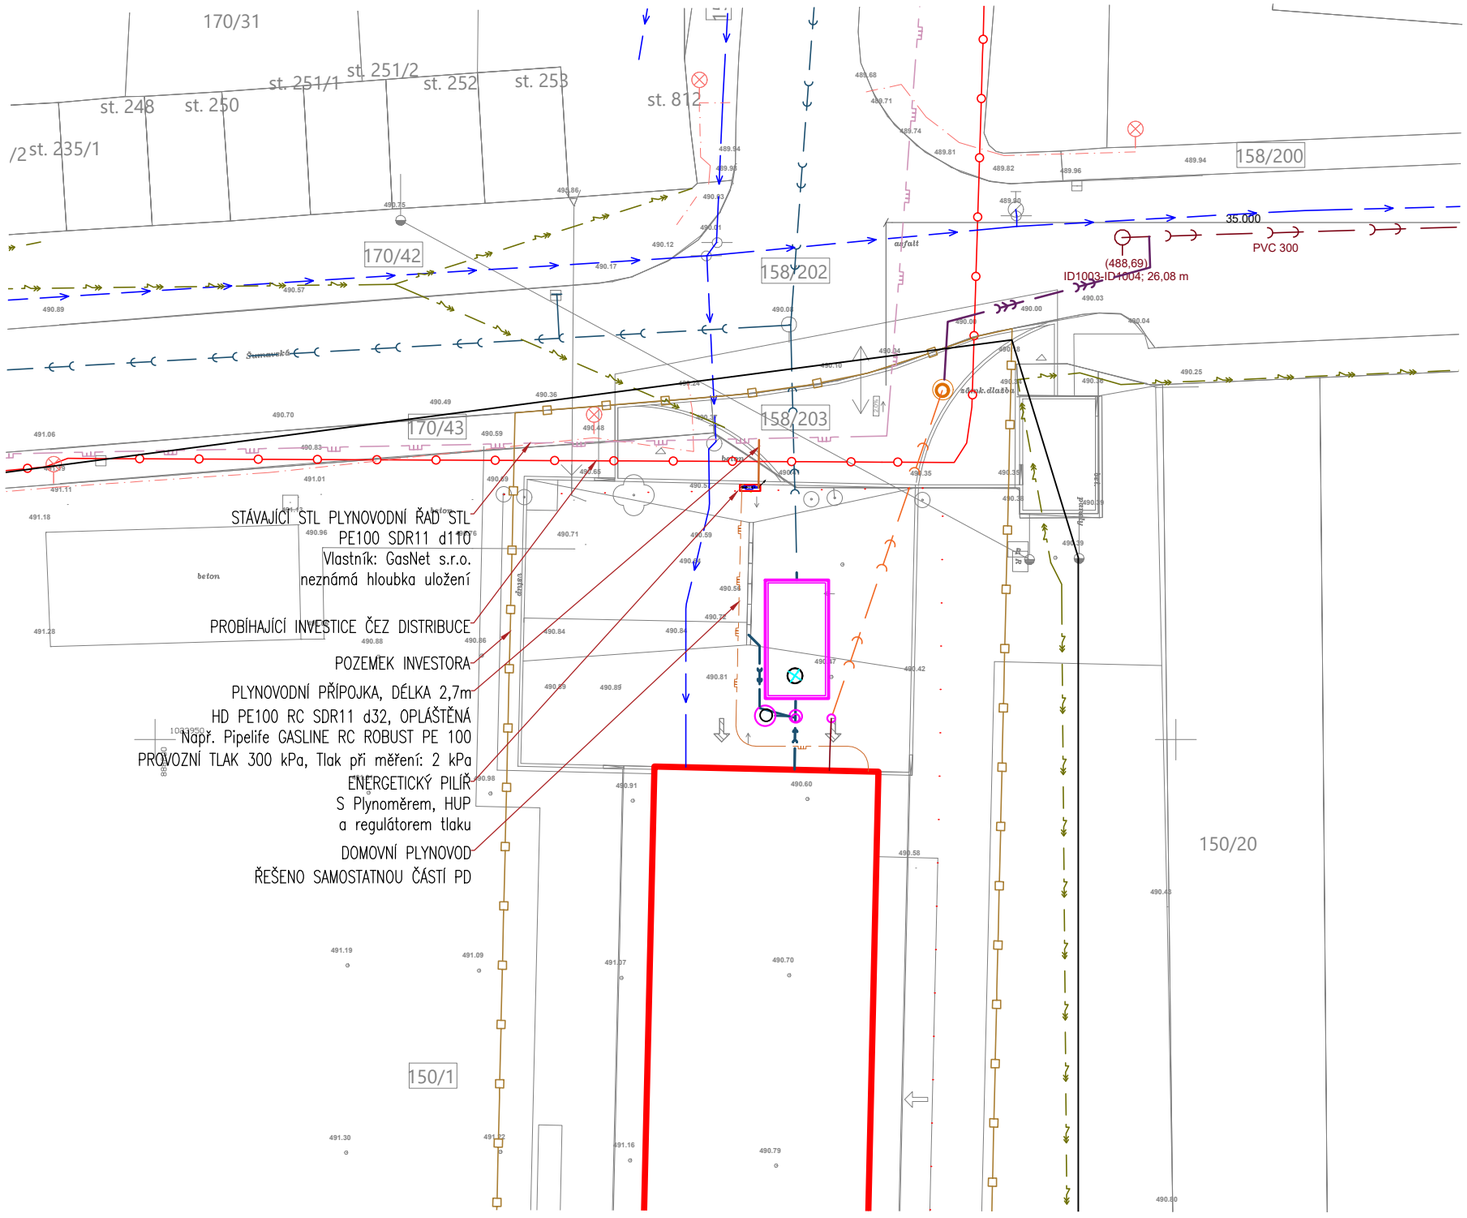

LEGENDA:

- Veřejný vodovod PE d110
- Navrhovaná vodovodní přípojka HDPE 100, SDR 11, d50x4,6
- Vnitřní vodovod HDPE 100, SDR 11, d50x4,6
- Kanalizační stoka PVC d300
- Navrhovaná kanalizační přípojka HD-PE 100, SDR11, 40x3,7
- Vnitřní kanalizace KG PVC DN150
- STL plynovod PE d110
- STL plynovodní přípojka d32
- Podzemní vedení ČEZ NN do 1kV
- Probíhající investice ČEZ distribuce
- Odvod a likvidace dešťové kanalizace
- Revizní a filtrační šachty, retenční nádrž
- Řešený objekt
- Hranice pozemku řešeného objektu

Nejm. dovolené vzdál. při souběhu podzemních sítí v m

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdělovací kabely	0,3		0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0,3MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	

Nejm. dovolené vzdál. při křížení podzemních sítí v m

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Sdělovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0,3MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15		0,1
Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	

POZNÁMKY:

- Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
- Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.
- Potrubí mimo nezámrznou hloubku je nutné dodatečně opatřit izolací
- Před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců v místě křížení s navrhovanou trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné udržovat jej po celou dobu stavby!!
- Nad novými sítěmi bude umístěn komunikační kabel
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ! DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT!
- NUTNO VYPRACOVAT DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY!!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Projectica s.r.o.	Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Jan Funda
			ČKAIT 0015205

ČR PLAN PROJEKTOVÝ ATELIER
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb		
NÁZEV AKCE	**PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje**	MÍSTO AKCE	**Šumavská, Cheb 350 02**
NÁZEV ČÁSTI	**D.2.1.4 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA**	Č. POPISNÉ	
		Č. POZEMKU	150/1
		KAT. ÚZEMÍ	Cheb [636576]
OBSAH VÝKRESU	**KOORDINAČNÍ SITUACE**		

DATUM	**01/2024**
REVIZE	
ÚČEL	**ZSPD**
MĚŘÍTKO	**1:300**
KÓTY	mm
INT. ČÍSLO	**I23002016**
ČÍSLO VÝTISKU	
FORMÁT	**A3**
POŘ. ČÍSLO	**03**