


Název úseku S6-S5 SYSTEM 4	Počáteční uzel S6	Koncový uzel S5	Datum kontroly 04.08.2023
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka Spáleniště v Chebu	Prohlídka	Odkaz na uložení videa orakle s.r.o	Operátor Karol Csicsola
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 23,11 m	Očekávaná délka

Průběh prohlídky

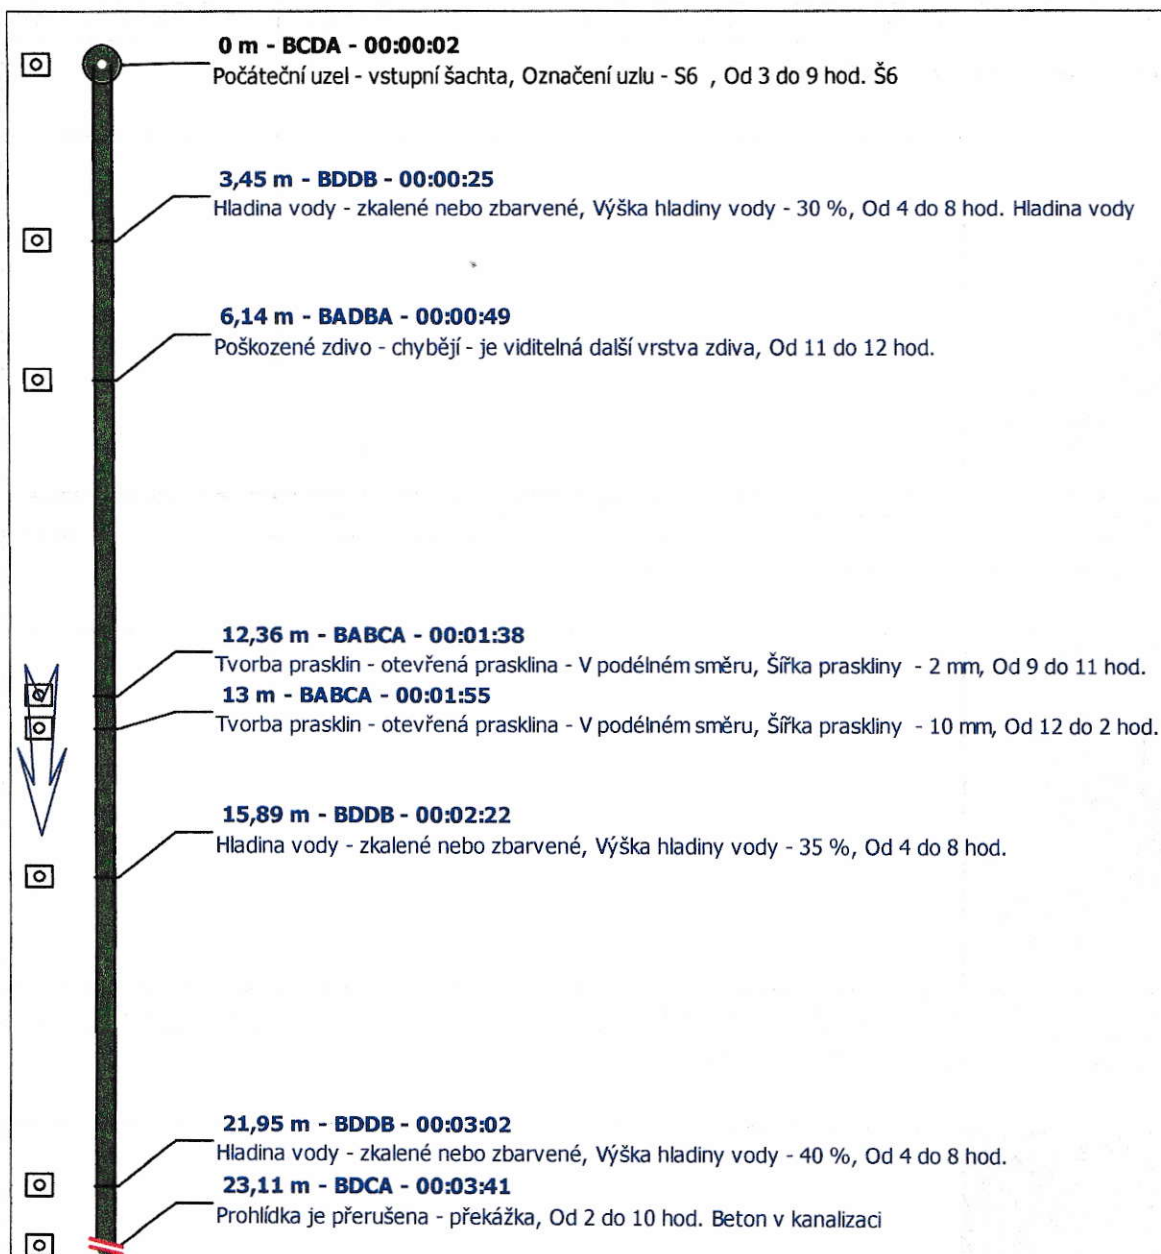

Objednatel: **Město Cheb, 14, Náměstí Karla Jiřího z Poděbrad 35020 - ,**

Obec: **Cheb**
Okres: **Cheb**
Ulice: **Spáleníště**
Stoka:


Název úseku S6-S5 SYSTEM 4	Počáteční uzel S6	Koncový uzel S5	Datum kontroly 04.08.2023
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 / 300	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka Spáleníště v Chebu	Prohlídka	Odkaz na uložení videa orakle s.r.o	Operátor Karol Csicsola
Využití stoky Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka		Kontrolovaná délka 23,11 m	Očekávaná délka

Fotografie

Kód: BCDA	Vzálenost: 0 m	Time code: 00:00:02	Poloha na / od: 3 hod. do: 9 hod. Záv.: 6
------------------	-----------------------	----------------------------	--

Počáteční uzel - vstupní šachta, Označení uzlu - S6 , Od 3 do 9 hod.

Š6

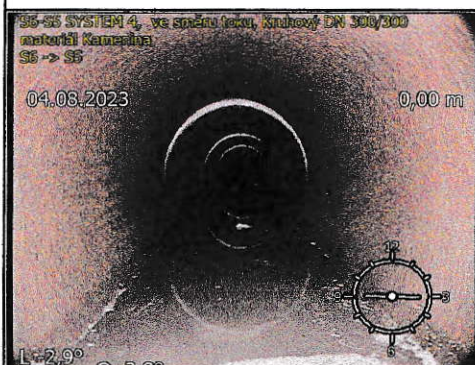

Kód: BDDB	Vzálenost: 3,45 m	Time code: 00:00:25	Poloha na / od: 4 hod. do: 8 hod. Záv.: 4
------------------	--------------------------	----------------------------	--


Hladina vody - zkalené nebo zbarvené, Výška hladiny vody - 30 %, Od 4 do 8 hod.

Hladina vody



Kód: BADBA	Vzálenost: 6,14 m	Time code: 00:00:49	Poloha na / od: 11 hod. do: 12 hod. Záv.: 4
-------------------	--------------------------	----------------------------	--

Poškozené zdivo - chyběj - je viditelná další vrstva zdiva, Od 11 do 12 hod.

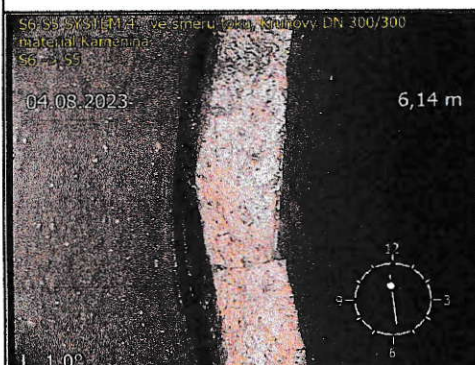

Kód: BABCA	Vzálenost: 12,36 m	Time code: 00:01:38	Poloha na / od: 9 hod. do: 11 hod.	Záv.: 4
-------------------	---------------------------	----------------------------	--	----------------

Tvorba prasklin - otevřená prasklina - V podélném směru, Šířka praskliny - 2 mm, Od 9 do 11 hod.



Kód: BABCA	Vzálenost: 13 m	Time code: 00:01:55	Poloha na / od: 12 hod. do: 2 hod.	Záv.: 4
-------------------	------------------------	----------------------------	--	----------------

Tvorba prasklin - otevřená prasklina - V podélném směru, Šířka praskliny - 10 mm, Od 12 do 2 hod.



Kód: BDDB	Vzálenost: 15,89 m	Time code: 00:02:22	Poloha na / od: 4 hod. do: 8 hod.	Záv.: 4
------------------	---------------------------	----------------------------	---	----------------

Hladina vody - zkalené nebo zbarvené, Výška hladiny vody - 35 %, Od 4 do 8 hod.



Kód: BDDB	Vzálenost: 21,95 m	Time code: 00:03:02	Poloha na / od: 4 hod. do: 8 hod.	Záv.: 4
------------------	---------------------------	----------------------------	---	----------------


Hladina vody - zkalené nebo zbarvené, Výška hladiny vody - 40 %, Od 4 do 8 hod.



Kód: BDCA	Vzálenost: 23,11 m	Time code: 00:03:41	Poloha na / od: 2 hod. do: 10 hod. Záv.: 4
------------------	---------------------------	----------------------------	---

Prohlídka je přerušena - překážka, Od 2 do 10 hod.


Beton v kanalizaci

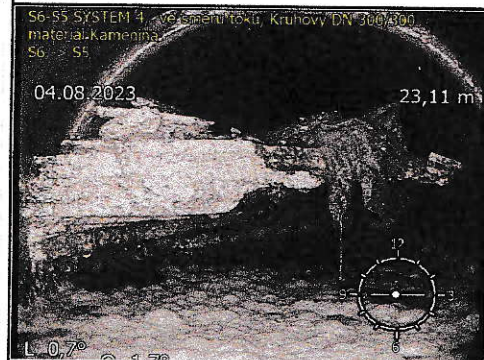

Výškový profil - Cheb - Spáleníště, S6 -> S5

ve směru toku, Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka

Převýšení -0,13 m, Délka úseku 22,24 m

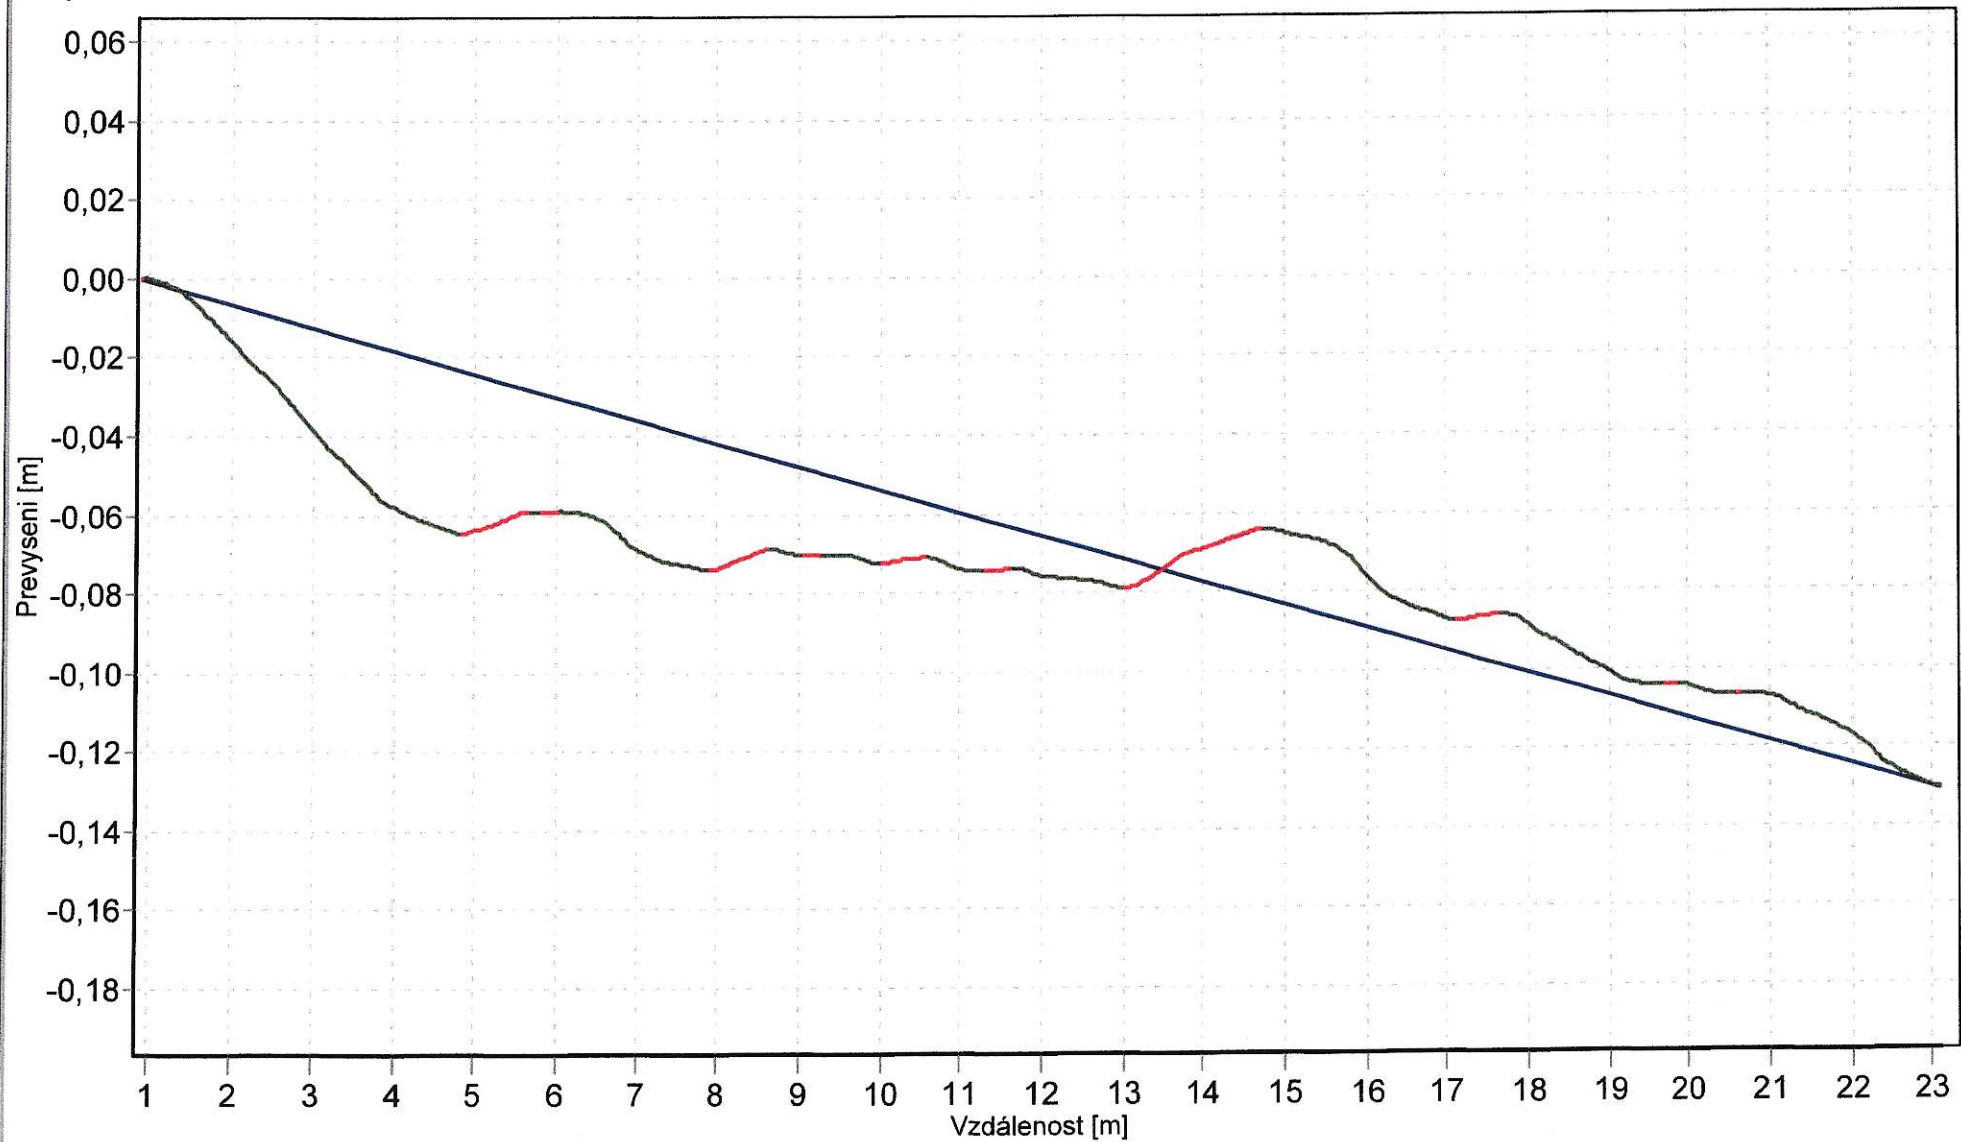

Datum: 04.08.2023

Tvar: Kruhový, DN 300, Materiál Kamenina

Předávací protokol

Označení úseku: **S6-S5 SYSTEM 4**

Objednatel: **Město Cheb, 14, Náměstí Karla Jiřího z Poděbrad 35020 - ,**

Počáteční uzel: **S6**

Souřadnice:

Označení uzlu 1: **S6**

Souřadnice:

Hloubka: **3m m**

Označení uzlu 2: **S5**

Souřadnice:

Hloubka: **m**

Počátek vedlejší přípojky/(stoky) v podélném směru:

Poloha začátku vedlejší přípojky/(stoky) v ciferníkové hodnotě:

Obec: **Cheb**

Ulice: **Spáleniště**

Okres: **Cheb**

Majetkové poměry:

Údaje k poloze umístění:

Směr prohlídky: **ve směru toku**

Označení systému stokové sítě:

Norma: **CSN_EN13508-2_CZ**

Původní kódovací systém:

Vztažený uzel v podélném směru:

Metoda prohlídky: **prohlídka televizním inspekčním systémem**

Jméno pracovníka: **Karol Csicsola**

Datum prohlídky: **04.08.2023**

Čas prohlídky: **11:33:01**

Očekávaná délka prohlídky:

Označení prohlídky:

Označení zakázky: **Spáleniště v Chebu**

Záznamové médium videa:

Záznamové médium pro fotografování:

Video-počítadlo:

Odkazy na archivaci fotodokumentace:

Odkazy na archivaci videozáznamů:

Tvar příčného profilu: **Kruhový**

Výška: **300**

Šířka: **300**

Materiál: **Kamenina**

Délka trouby:

Vnitřní obložení nebo výstelka:

Materiál vnitřního obložení nebo výstelky:

Druh stoky: **Gravitační**

Rok uvedení do provozu:

Využití stoky: **Jednotná stoka nebo kanalizační přípojka**

Strategický význam:

Čištění:

Srážky: **Beze srážek**

Teplota: **Teplota nad bodem mrazu**

Zadržování vody: **Neprovedena žádná opatření**

Poznámky: