


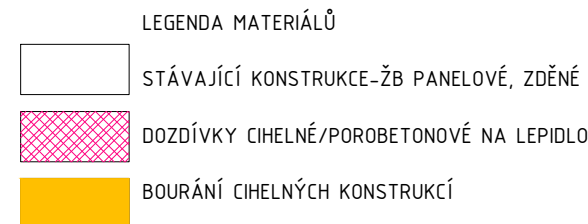
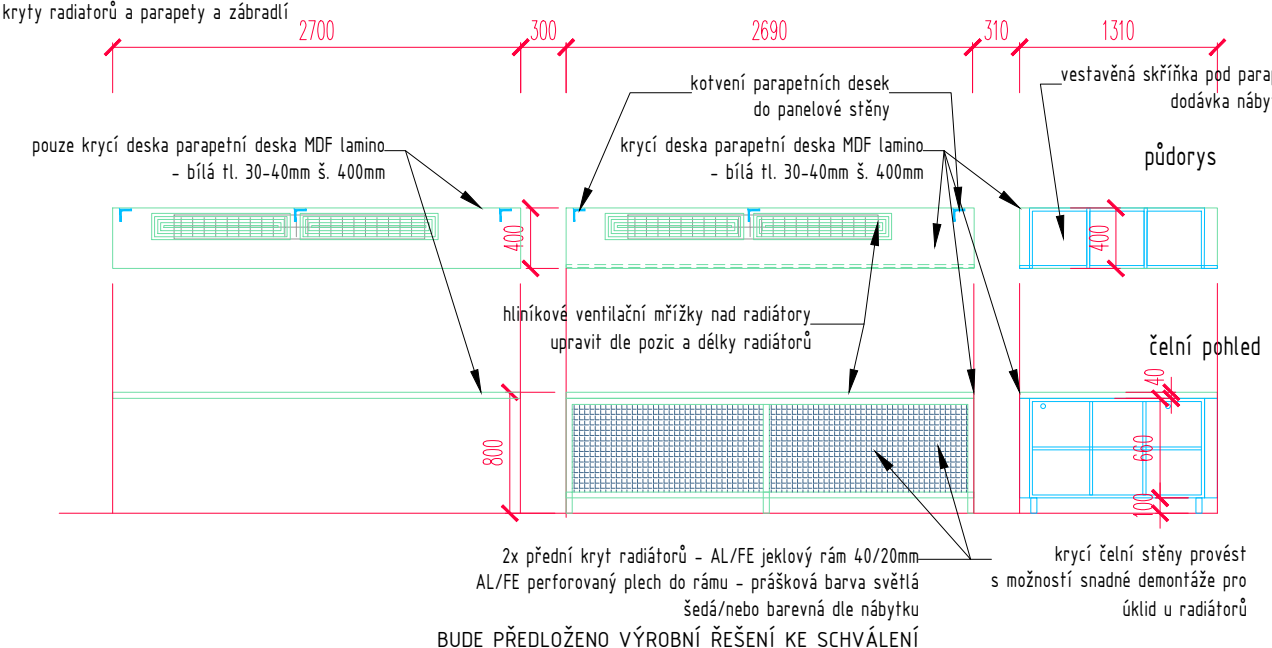



- napojení na nové vývody kanalizace
- nutno potvrdit stav stávajícího stavu
- předpoklad litinové Dn 70-110
- výměna za PVC - tiché potrubí Dn 50 -110
- v max rozsahu

VODOVOD TUV+SV-
revize stávajících potrubí
výměna v rozsahu napojení
napojení PPR25x3,2/20x2,8
přes roháčky 2x G15, 3/8, 
izolace potrubí IPUR tl. 60mm
instalace dvířka 200x300mm 
na odbočky připojení potrubí
osadí 2x KK D25 



	Valdštejnova 20 Cheb 350 02		zpracoval: _____ odpovídný projektant: _____	
	IČ: 291 22 571 tel: 608 256 358 artmodul@email.cz		MgA. Hana Fischerová MgA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projektová činnost ve výstavbě	
	zadavatel: _____		MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979	
	akce: _____		místo stavby: _____	