


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
2.01	CHODBA - SCHODIŠTĚ	17,75
2.02	CHODBA	77,08
2.03	UČEBNA	33,02
2.04	UČEBNA	29,91
2.05	KABINET	7,64
2.06	UČEBNA	45,44
2.07	UČEBNA	43,9
2.08	KABINET	24,28
2.09	UČEBNA	44,88
2.10	UČEBNA	44,81
2.11	UČEBNA	45,38
2.12	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	5,35
2.13	WC CHLAPCI	9,07
2.14	ÚKLID	2,07
2.15	UMÝVÁRNA SE SPRCHOU	5,77
2.16	WC PERSONÁL	5,32
2.17	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	4,77
2.18	WC DÍVKY	8
2.19	KABINET	11,23
2.20	PŘEDSÍŇ	3,27
2.21	ŘEDITELNA	22,12
2.22	HOSPODÁŘ	15,97
2.23	SBOROVNA	47
2.24	SCHODIŠTĚ	16,39
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		570,42

náhrada původních rozvodu z R2

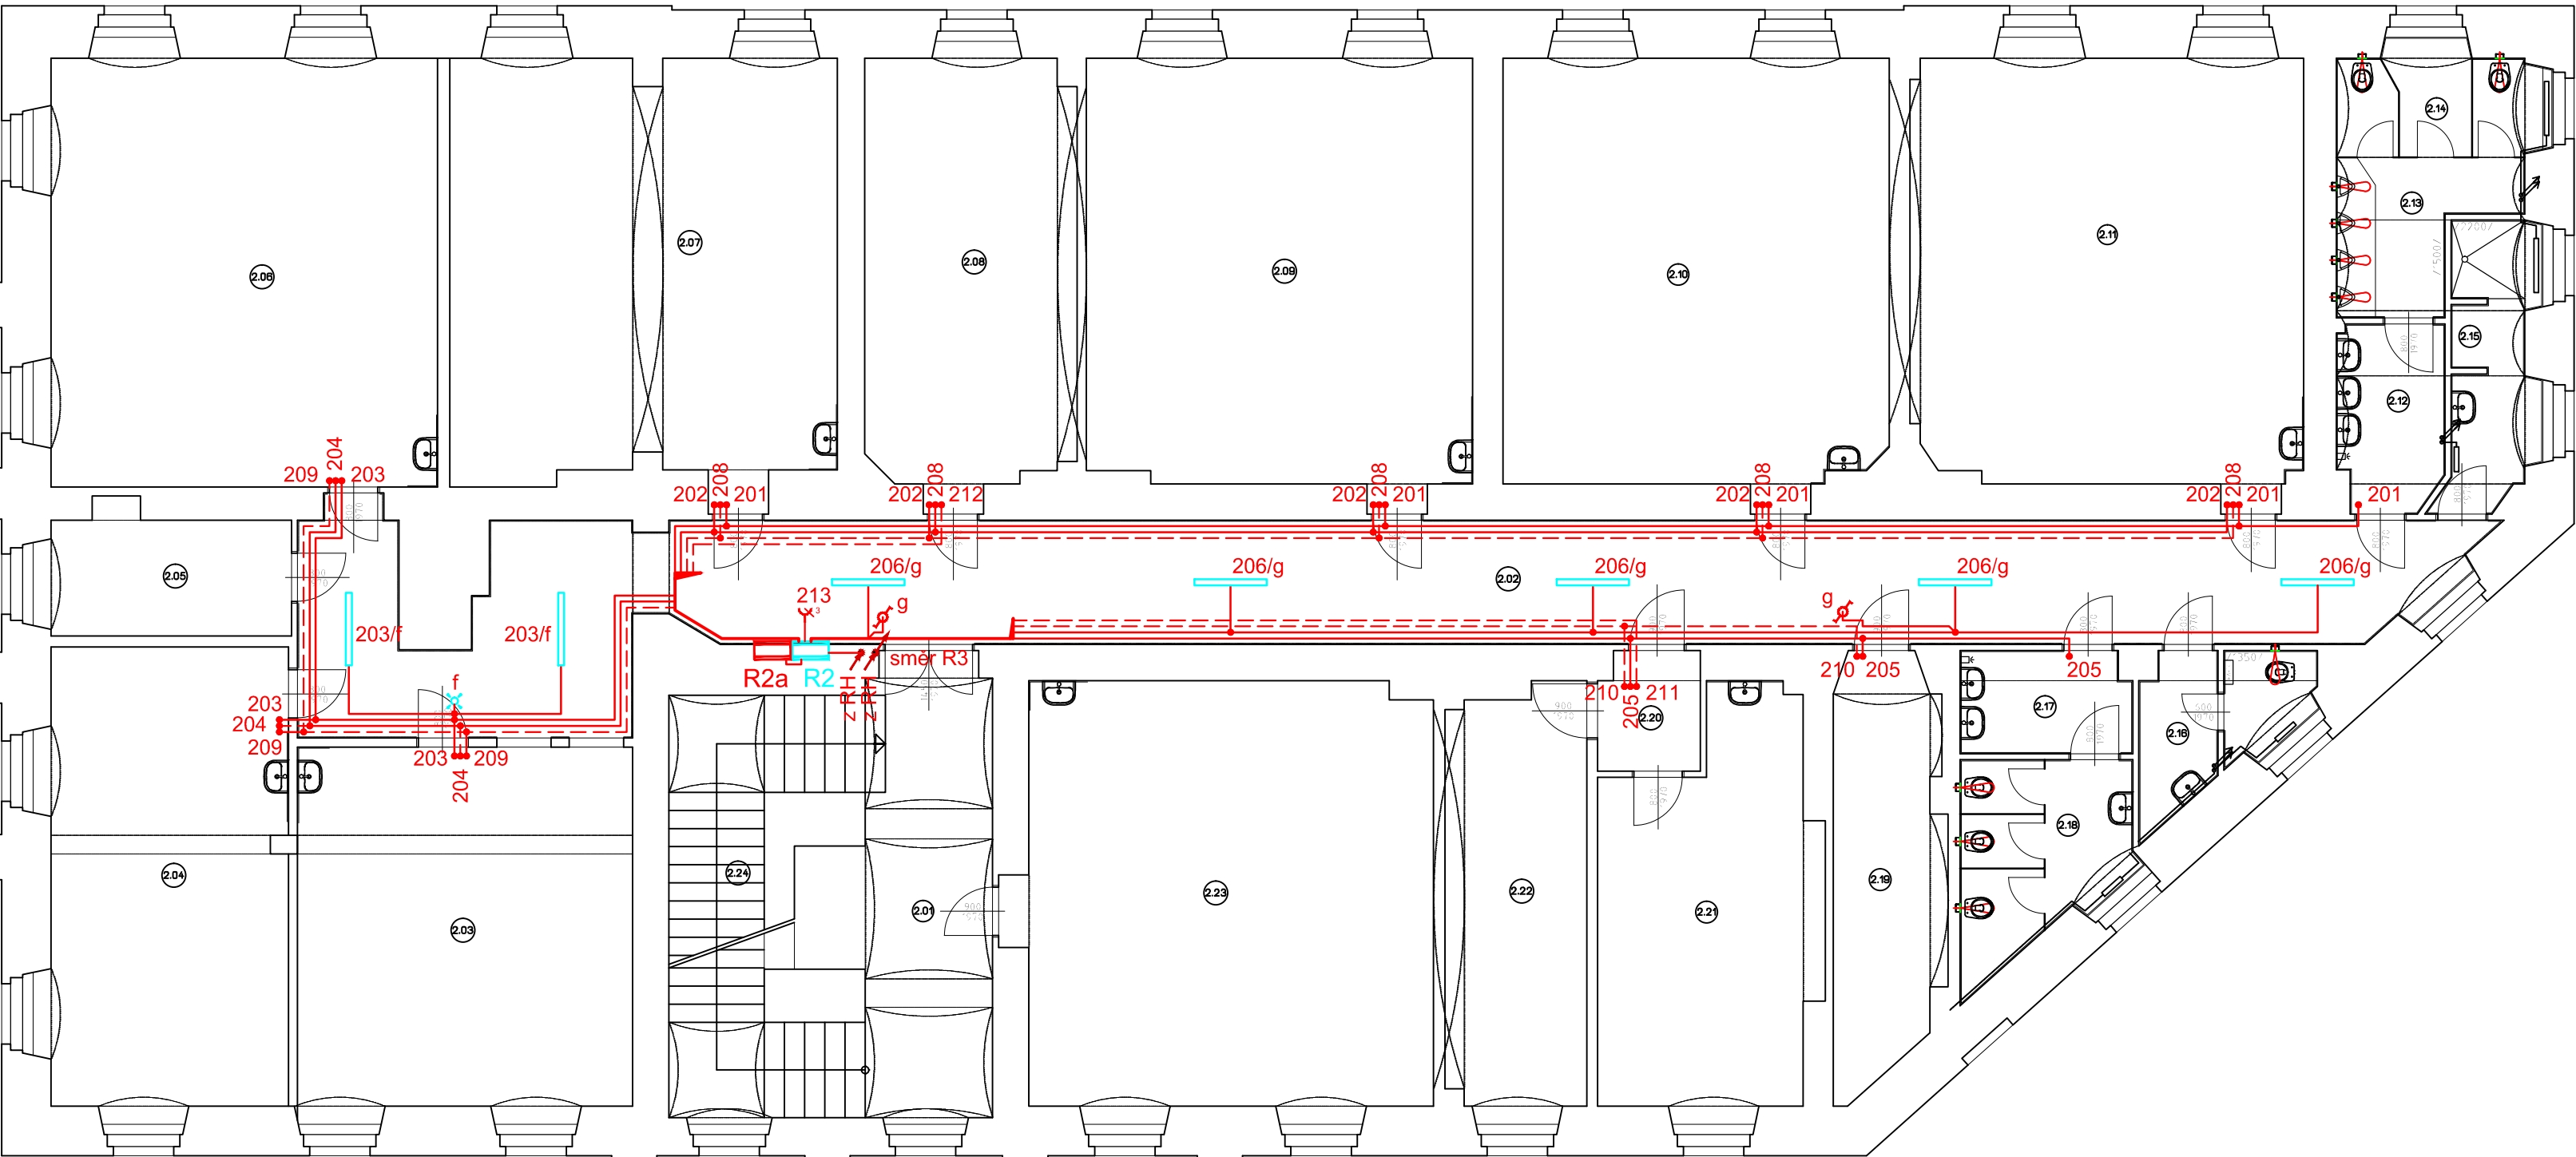

Legenda:

- Souběh kabelového vedení
- Stávající hlavní přívod AYKY 4-B x 50
- Hlavní přívod CYKY 4-J x 25
- Hlavní přívod RB CYKY 5-J x 4
- Ovládání blokování CYKY 3-j x 1,5
- Zásuvkové rozvody 3f CYKY 5-J x 2,5
- Zásuvkové rozvody 1f CYKY 3-J x 2,5
- Světelné obvody CYKY 3-J x 1,5
- Nouzové světelné obvody CYKY 4-J x 1,5
- Ochranné pospojování CY 25 žz
- Zásuvka 3f
- Zásuvka jednoduchá, zásuvka datová RJ45, dvojitý rámeček osazen ve výšce 3m nad podlahou
- Stávající svítidlo 2x36W
- Stávající vývod nouzového osvětlení
- Stávající pohybový spínač osvětlení
- Spínač 01
- Přepínač 06
- Protokový ohříváč
- Zásobníkový ohříváč vody
- Stávající rozváděč v 2.NP
- Doplňný rozváděč v 2.NP
- Nová elektroinstalační krabice
- Nové stoupající vedení
- Nové klesající vedení

Poznámka:

Stávající vývody z RH TN-C zůstanou zachovány. Paralelně s nimi budou uloženy nové rozvody TN-S. V dalších etapách se původní kabeláž zruší a nové kabely se zapojí na svorky jističů. Doporučuji jističe vyměnit.

Kreslil:	Projektant:	Zodp. projektant:	TRI-IN SPOLUČNOST PROJEKTOVÁNÍ PROJEKCI A DESIGN, s.r.o.		
Michal Khyných	Michal Khyných	Jiří Šuk			
St.ú.:	Cheb	Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2			
Obec:	Cheb	IČ: 241 77 741, www.tri-in.cz, Cheb			
Investor:	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb			Stupeň:	DPS
Akce:	Stavební úpravy sociálních zařízení v budově ZŠ Kostelní náměstí v Chebu			Formát:	6x A4
				Měřítko:	1:100
				Datum:	06/2016
Část:	D.1.4 Elektroinstalace			Č. zakázky:	1606095
Obsah:	Schéma rozvodů 2.NP			Č. přílohy:	D.1.4.-4
www.tri-in.cz					