


PHP - nové


u svodu jímacího vedení




stávající uzemnění
jímací soustavy

viz příloha PHP

PS - stávající
na fasádě

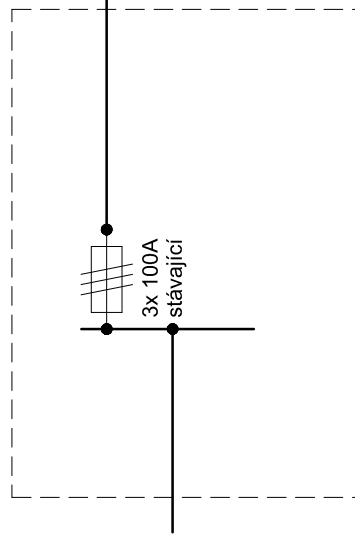


Nový bod rozdělení
nově uzemněný

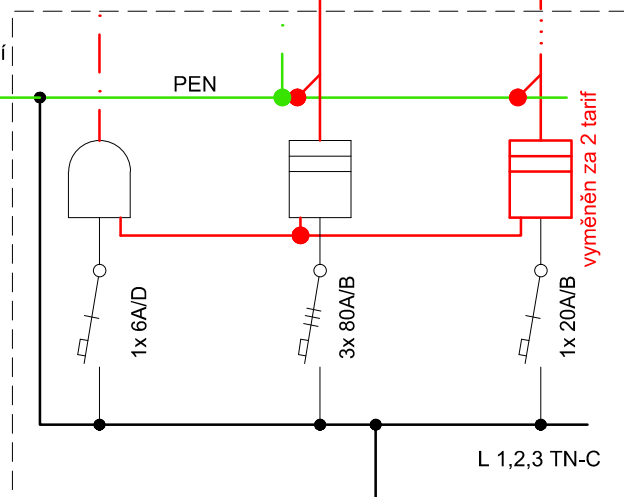


RE - stávající

Blokové schéma

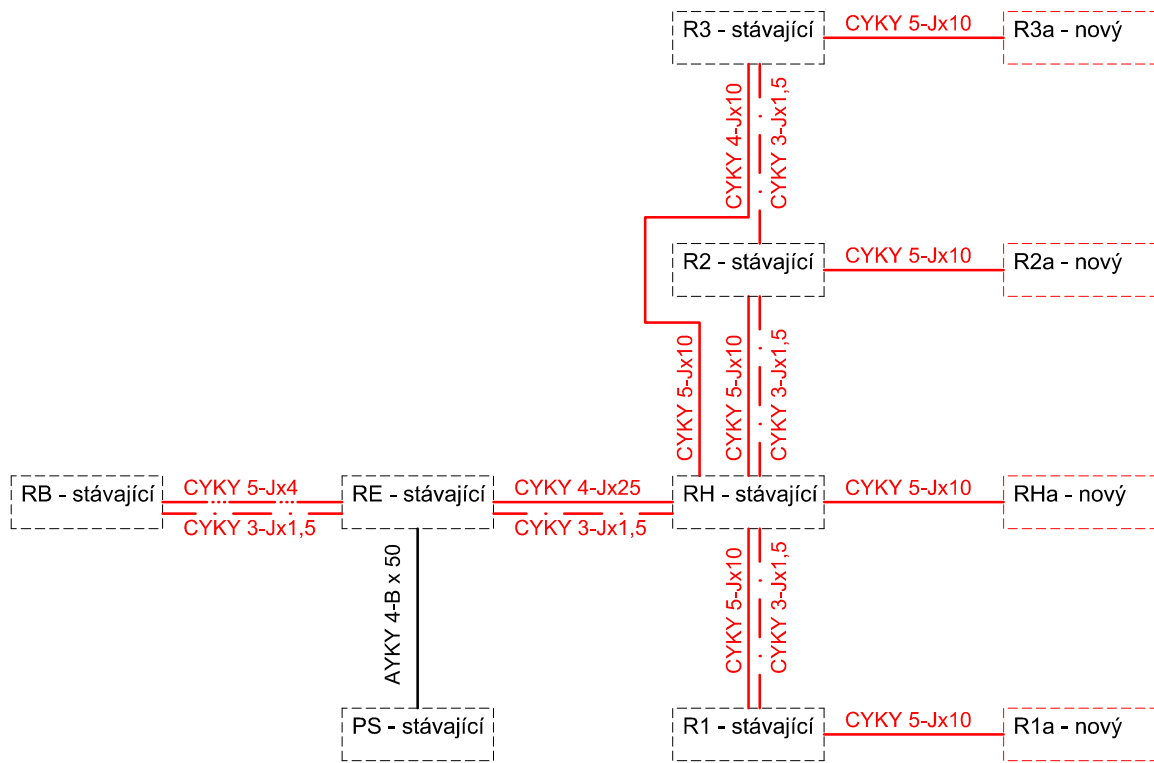

RB byt školník

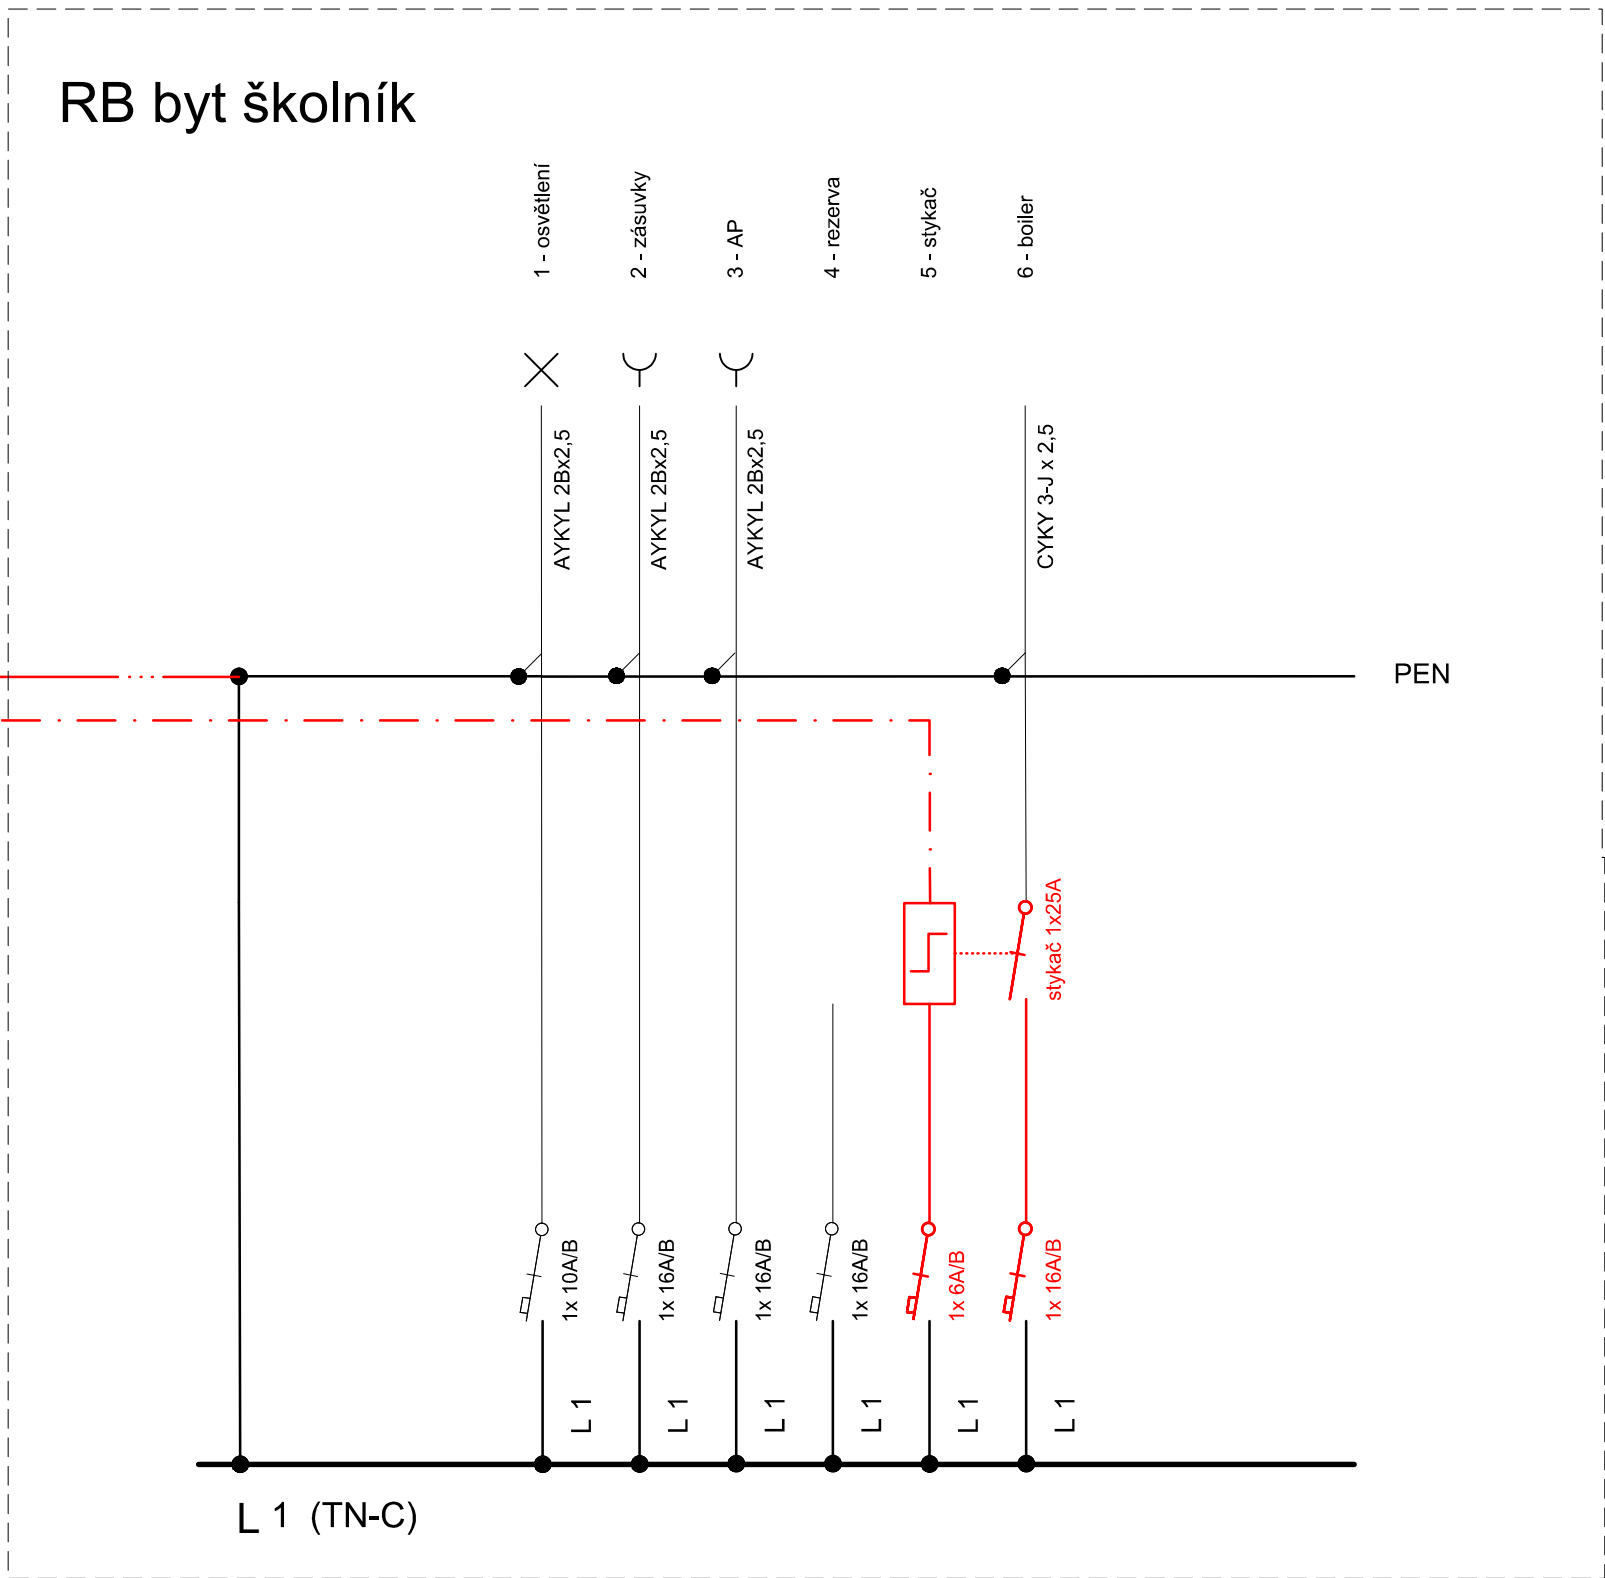

Legenda:

- stávající zařízení
- nové zařízení
- nový můstek N
- nový můstek PE
- rušené zařízení

rozvodná soustava TN-C-S
400V/230V, 50Hz

Ostatní podrobnosti viz Technická zpráva

Kreslil:	Projektant:	Zodp. projektant:	TRI-IN SPOLÉČNOST PRO PORADENSTVÍ, PROJEKCI A DESIGN, s.r.o.	
Michal Khynych	Michal Khynych	Jiří Šuk		
St.ú.:	Cheb			
Obec:	Cheb			
			Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 241 77 741, www.tri-in.cz, Cheb	
Investor:	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb		Stupeň:	DPS
Akce:	Stavební úpravy sociálních zařízení v budově ZŠ Kostelní náměstí v Chebu		Formát:	6x A4
			Měřitko:	-
			Datum:	06/2016
Část:	D.1.4 Elektroinstalace		Č. zakázky:	1606095
Obsah:	Schéma rozváděčů RE a RB		Č. přílohy:	D.1.4-6
www.tri-in.cz				