

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
0.01	SCHODIŠTĚ	9.23
0.02	CHODBA	2.63
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:		11.86

BYT 9 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
9.01	CHODBA	3.63
9.02	WC	0.97
9.03	KOUPELNA	2.90
9.04	KUCHYŇ	7.10
9.05	OBYVACÍ POKOJ	19.10
9.06	POKOJ	14.72
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:		48.42

BYT 10 (3+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
10.01	CHODBA	4.87
10.02	WC	0.73
10.03	KOUPELNA	2.43
10.04	KUCHYŇ	6.53
10.05	OBYVACÍ POKOJ	18.75
10.06	POKOJ	15.94
10.07	POKOJ	11.27
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:		60.52

BYT 11 (2+1)



OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
11.01	CHODBA	5.10
11.02	WC	0.73
11.03	KOUPELNA	2.50
11.04	KUCHYŇ	6.30
11.05	OBYVACÍ POKOJ	18.28
11.06	POKOJ	15.33
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:		48.24

BYT 12 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
12.01	CHODBA	3.63
12.02	WC	1.07
12.03	KOUPELNA	2.76
12.04	KUCHYŇ	7.10
12.05	OBYVACÍ POKOJ	19.36
12.06	POKOJ	13.54
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:		47.46

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 216.50

DETAIL ZAPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA
M1:10

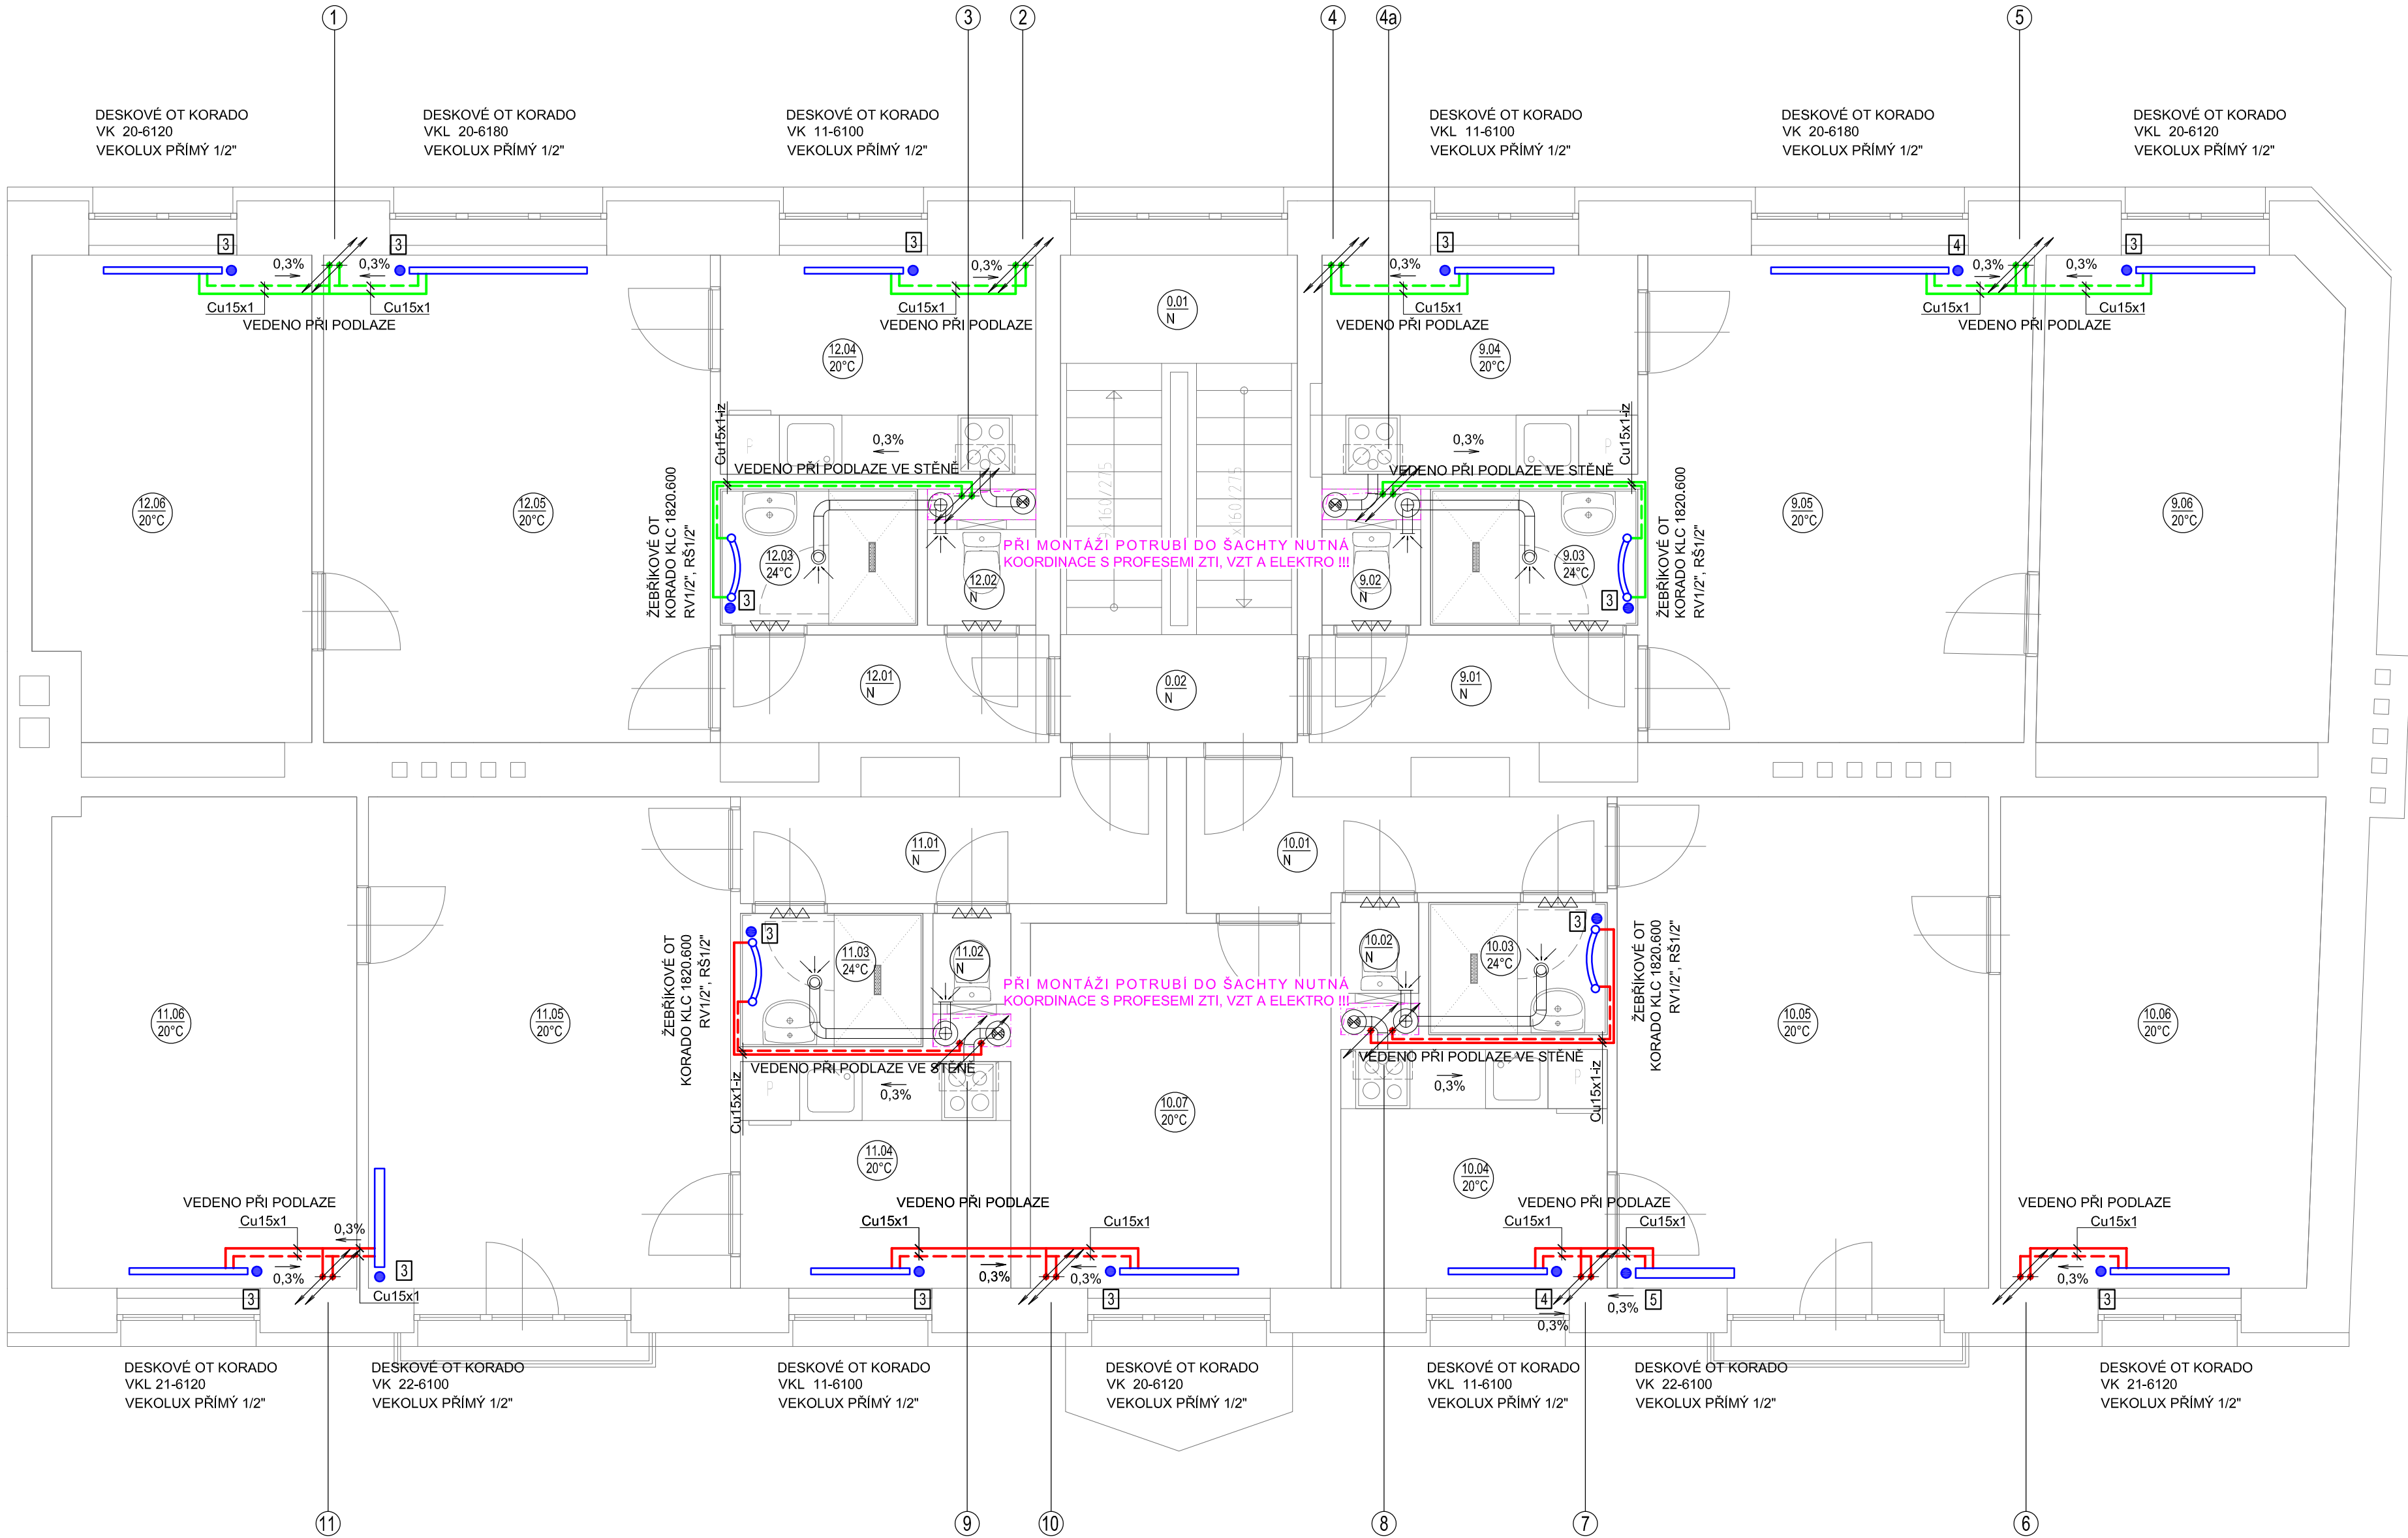

LEGENDA ROZVODŮ:

- POTRUBÍ PŘÍVOD SEVERNÍ VĚTEV - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPÁTEČKA SEVERNÍ VĚTEV - NOVÉ
- POTRUBÍ PŘÍVOD JIŽNÍ VĚTEV - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPÁTEČKA JIŽNÍ VĚTEV - NOVÉ
- PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU

- DESKOVÉ OT VK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PRÁVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DĚLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT VKL 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S LEVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DĚLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT KLASIK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DĚLKA 1400mm
- VEKOLUX 1/2" - ŠROUBENÍ PRO OT VENTIL KOMPAKT DN15
- PV 1/2" - PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15
- RV 1/2" - ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S ROHOVÝM PŘÍPOJENÍM, DN15
- PŠ 1/2" - PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ, DN15
- RS 1/2" - PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ, DN15

OBJEKTOVÉ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU VEDENY MĚDĚNÝM POTRUBÍM KOTVENÝM KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM, V PROSTORU CHODBY A 1.PP VČ. IZOLACÍ. OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENÁ OCELOVÁ DESKOVÁ VENTIL KOMPAKT S TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI, V KOUPELNÁCH BUDOU OSAZENY ŽEBŘÍKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BEZ ELEKTRICKÝCH PATRON.

Souřadnicový systém - S-JTSK
Výškový systém - ČSNJS-Bpv

comfort VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE DOMAŽLICKÁ 1133/45, 318 00 PLZEŇ tel. 377 382 380 fax 377 382 385 tel. 377 382 381		INVESTOR Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 Cheb AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM MÁNEŠOVA 23, CHEB D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ VÝKRES	ČÍS. PARÉ
PŮDORYS 3.NP		ČÍS. VÝKRESU	
HIP	12/2017	DATUM	STUPEŇ
KONTROLOVAL	ING. M. ŠNAJDR	FORMÁT	DPS
VYPRACOVAL	ING. M. ŠNAJDR	MĚŘÍTKO	ČÍS. ZAK.
1 : 50		2017–11–12	
5			