



SCHÉMA OTOPNÝCH TĚLES - TOPNÁ VĚTEV JIH

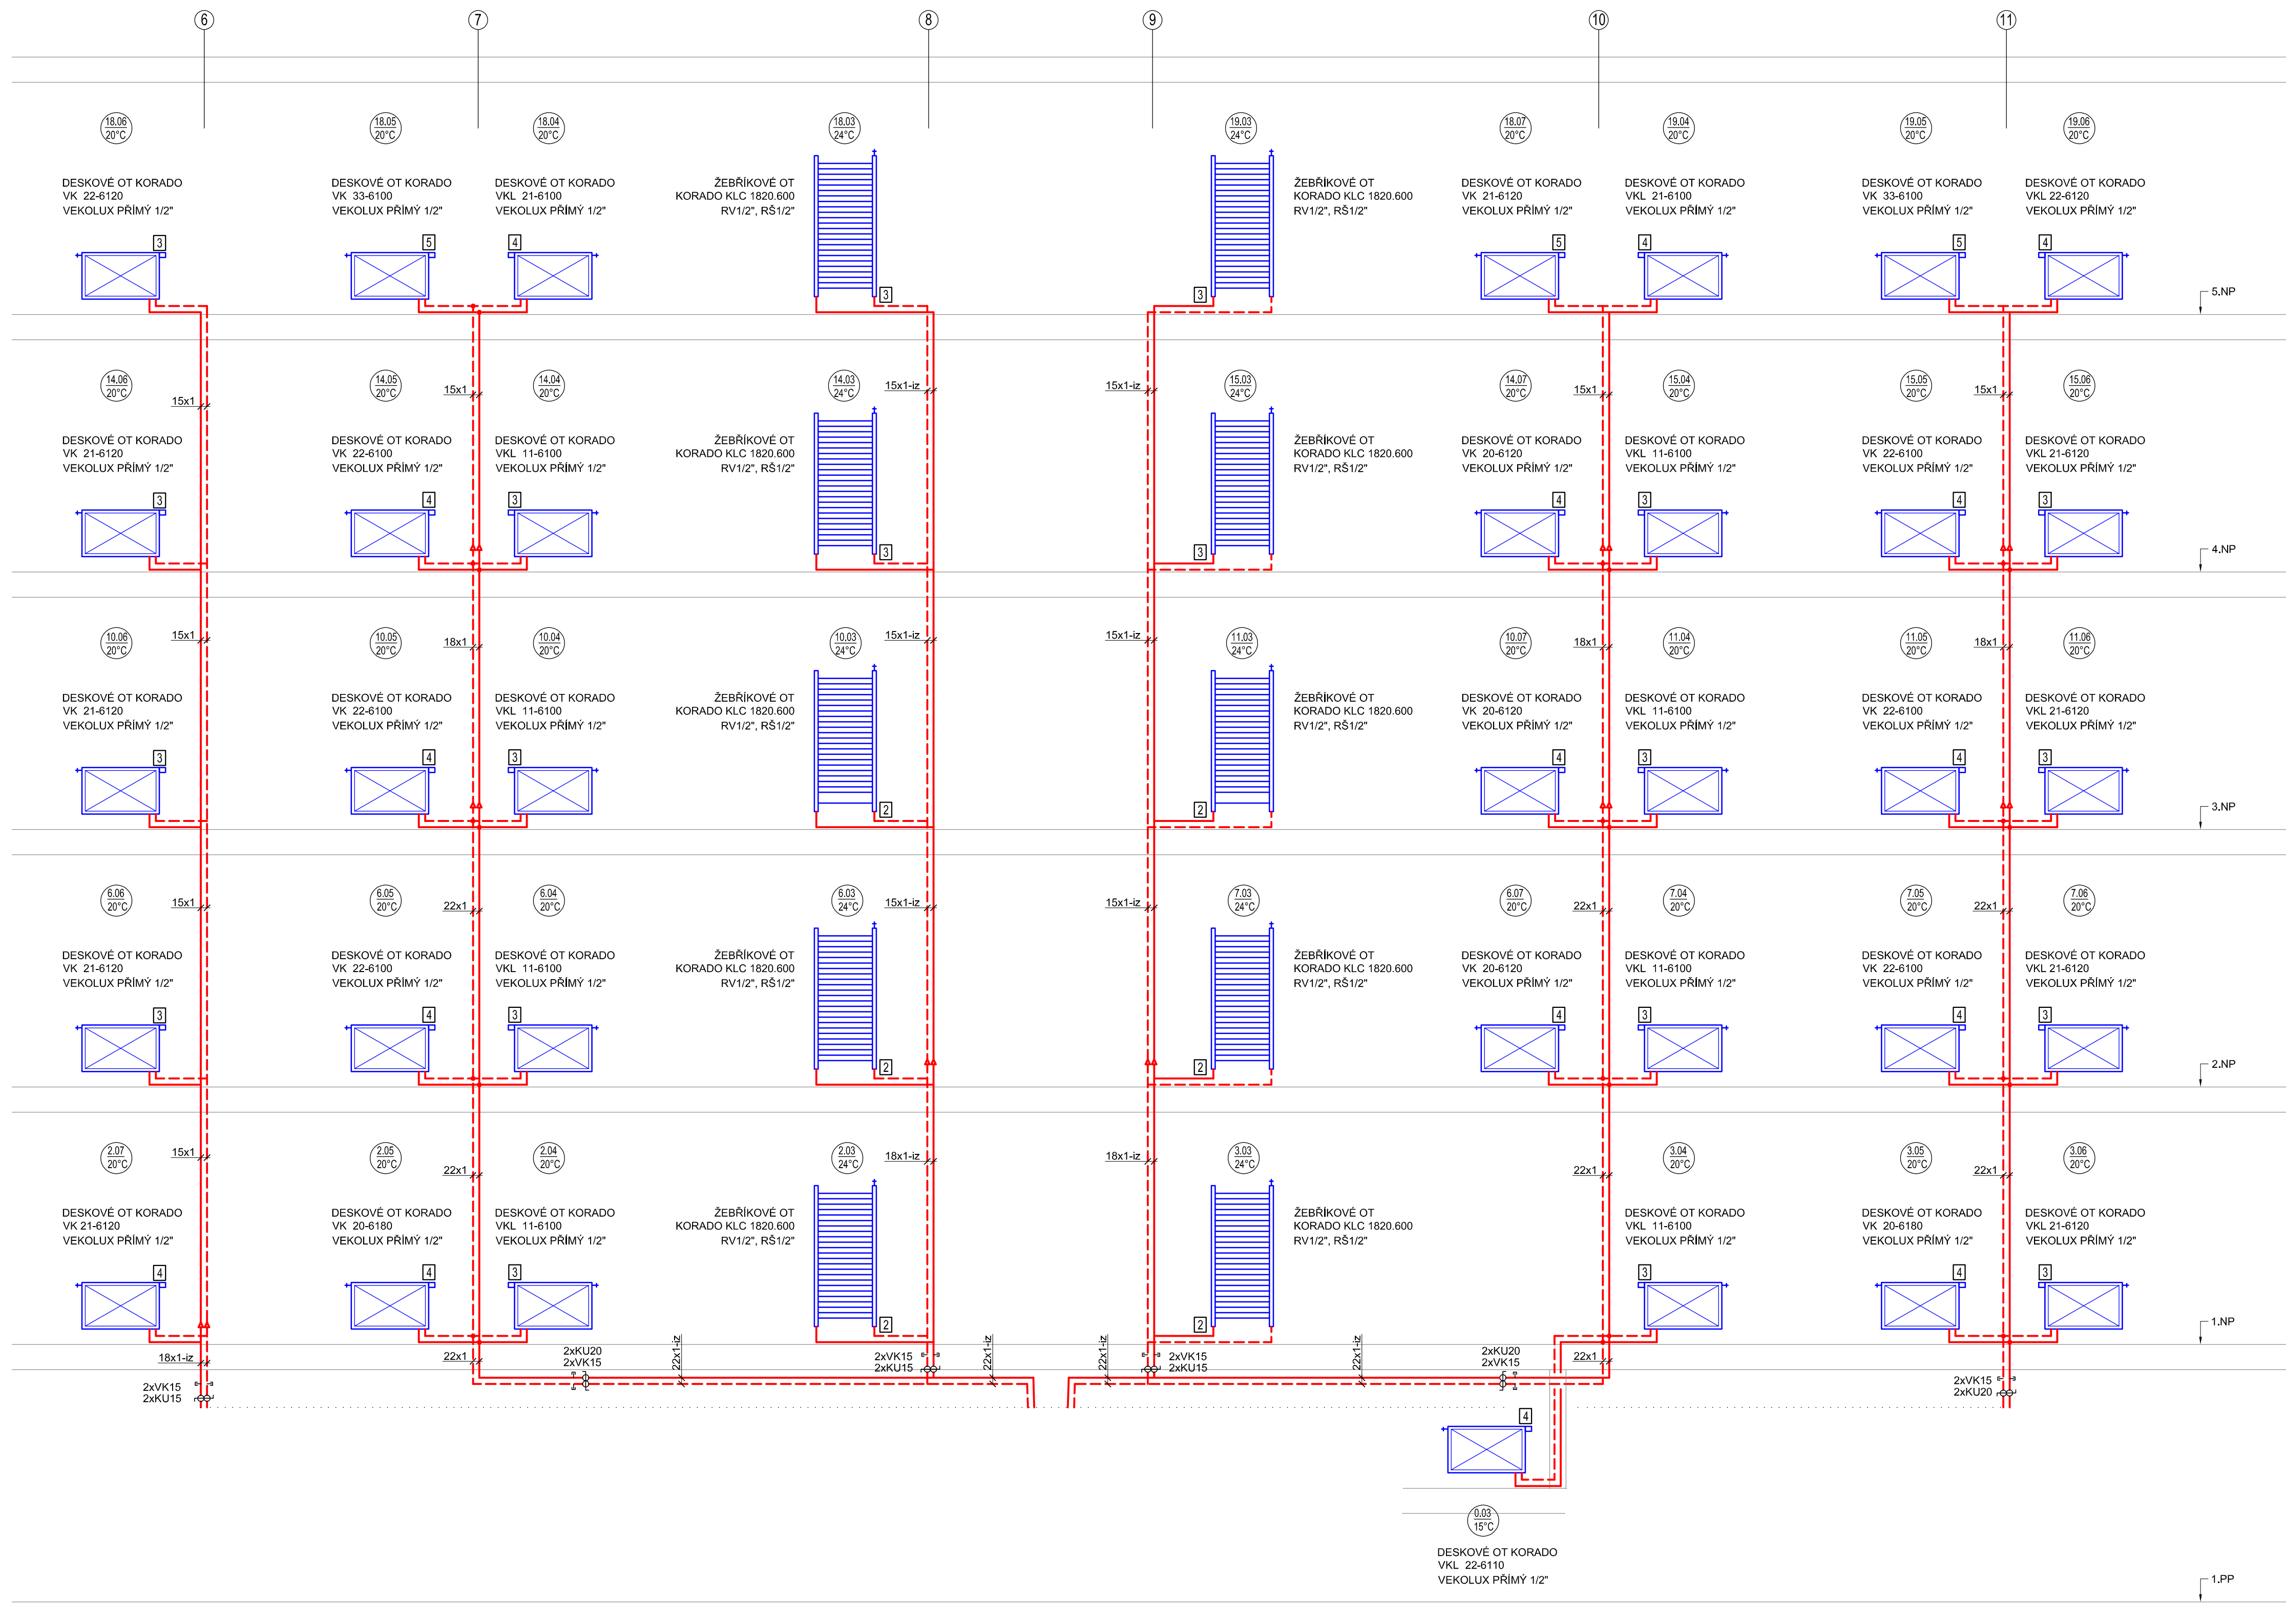

DETAIL ZAPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA
M1:10



LEGENDA ROZVODŮ:

- POTRUBÍ PŘÍVOD SEVERNÍ VĚTEV - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPÁTEČKA SEVERNÍ VĚTEV - NOVÉ
- POTRUBÍ PŘÍVOD JIŽNÍ VĚTEV - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPÁTEČKA JIŽNÍ VĚTEV - NOVÉ

3 - PŘEDNASTAVENÍ THERMOSTATICKÉHO VENTILU

- DESKOVÉ OT VK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM THERMOSTATICKÝM VENTILEM S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT VKL 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM THERMOSTATICKÝM VENTILEM S LEVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT KLASIK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- VEKOLUX 1/2" - ŠROUBENÍ PRO OT VENTIL KOMPACT DN15
- PV 1/2" - PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15
- RV 1/2" - ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S ROHOVÝM PŘÍPOJENÍM, DN15
- PŠ 1/2" - PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PŘÍME, DN15
- RŠ 1/2" - PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ, DN15

OBJEKTOVÉ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU VEDENY MĚDNÝM POTRUBÍM KOTVENÝM KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM, V PROSTORU CHODBY A 1.PP VČ. IZOLACÍ, OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA OCELOVÁ DESKOVÁ VENTIL KOMPACT S THERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI, V KOUPELNÁCH BUDOU OSAZENY ŽEBŘÍKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BEZ ELEKTRICKÝCH PATRON.

Souřadnicový systém - S-JTSK
Výškový systém - ČSNJS-Bpv

| | | | |
|--|----------------|---|-------------------------------|
| comfort s.r.o. VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE DOMAŽLICKÁ 1133/45, 318 00 PLZEŇ tel. 377 382 380 fax 377 382 385 tel. 377 382 381 | | INVESTOR Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM MÁNESOVA 23, CHEB D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ VÝKRES SCHÉMA OTOPNÝCH TĚLES - VĚTEV JIH | ČÍS. PŘE ČÍS. VÝKRESU 9 |
| HIP | ING. M. ŠNAJDR | DATUM 12/2017 | STUPEŇ DPS |
| KONTROLOVAL | ING. M. ŠNAJDR | FORMÁT A1 | ČÍS. ZAK. 2017-11-12 |
| VYPRACOVAL | ING. M. ŠNAJDR | MĚŘÍTKO --- | |