

DSVA, s.r.o.

p., ing. K. Holotová

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6

350 02 Cheb

**Váš dopis značky****Naše značka**

/2021

**Vyřizuje/linka**

Ing. J. Čverha

**Cheb dne**

13.4.2021

**Věc: Vyjádření k PD stupně – DUSP.****„ Stavební úprava ulice Palackého II. etapa, Cheb“.**

Žadatel: DSV A s.r.o., Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb

Projektant. DSV A s.r.o., Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb

Investor: Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Projektová dokumentace řeší přestavbu místní komunikace. Jedná se o rekonstrukci části ulice Palackého v úseku od křižovatky s Valdštejnovou ulicí po napojení na ulici Nová. Odvodnění chodníku a vozovky bude řešeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí, a liniových žlabů, které budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci, která je napojena na stávající dešťovou kanalizaci přes nový ORL.

Demontovány budou světelné body S1÷S3 včetně souvisejícího nepotřebného podzemního vedení VO. Vedení mezi So1 a S1 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být zavedeno a připojeno do nového světelného bodu N1. Vedení mezi So2 a S3 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být zavedeno a připojeno do nového světelného bodu N4.

Nově budou instalovány 4 ks světelných bodů stožárového typu s podzemním napájecím vedením. Vedení bude nově odjištěno.

Nově bude položena datová chránička. Ze stávajícího boxu BOX bude vyvedena zemní chránička HDPE uložená v souběhu s napájecím vedením veřejného osvětlení, která bude ukončena v novém zemním propojovacím boxu BOX1 u st.p.č. 1567/1. Z BOX1 budou vyvedeny dvě mikrotrubičky 14/10, které budou zavedeny k objektu na st.p.č. 4763.


Pokládka datových chráničků musí být provedena s ohledem na minimální dovolený poloměr ohybu, který se pro tuto pokládku požaduje větší než 600 mm. Chráničky musí být na obou koncích opatřeny koncovkami (ucpávkami) a případné spojování musí být prováděno výhradně příslušnými spojkami.

Zpracování projektu je v souladu s ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Podélné sklony chodníků nepřekročí 8,33 %. Místo pro přecházení je opatřeno varovnými a signálními pásy z reliéfní kontrastní dlažby.

***K projektové dokumentaci nemáme zásadní námitky.***

RSDR. Jan Votruba

Ved. údržby VO a SSZ

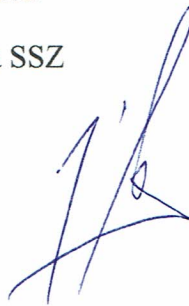

CHETES  
CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY  
Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb  
IČO: 25208845, DIČ: CZ25208845