


Půdorys 1.NP
Stavební úpravy objektu Koželužská 1942/23, Cheb.

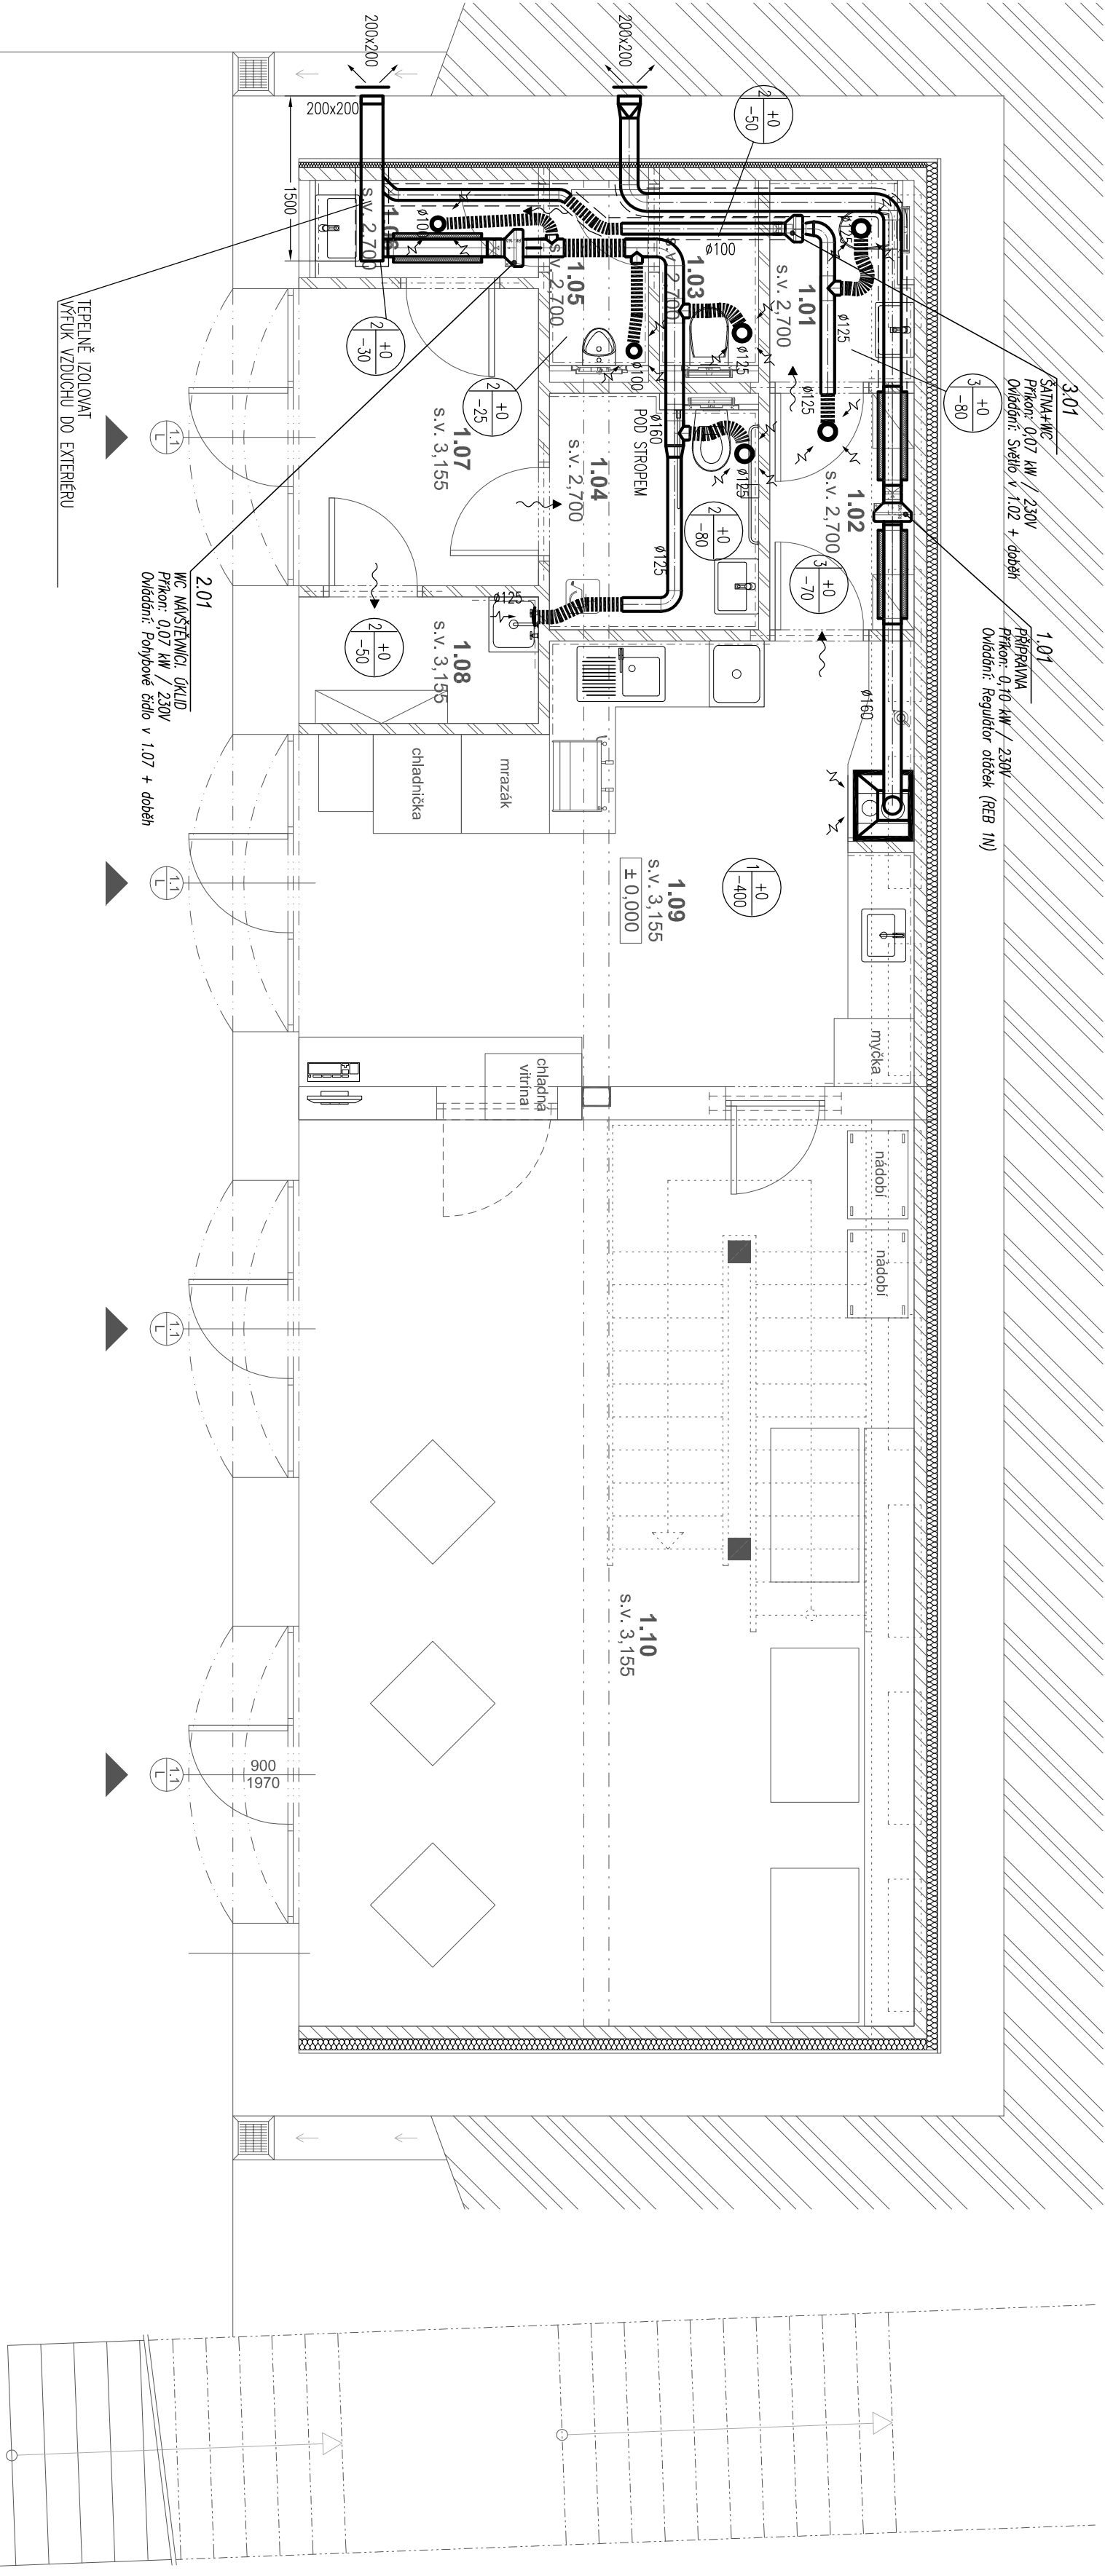

č.m.	Název místnosti	Plocha /m ² /
1.01	WC zaměstnanci	2,26
1.02	Šatna zaměstnanci	2,82
1.03	WC muži	1,51
1.04	WC ženy + ZTP	1,51
1.05	Pisoár	3,95
1.06	Předsíň	1,92
1.07	Chodba	5,87
1.08	Úklid	2,50
1.09	Přípravná + prodej	20,63
1.10	Kavárna	46,00

Legenda místností

LEGENDA :

- VZI POTRUBÍ – KRUHOVÉ SPIRO
- OZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLACE
- VZI POTRUBÍ –ČTYŘHRANNÉ SK. I
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
- (POD DVEŘMI / MRŽKOU)

POZNÁMKA :

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ BUDE OD EXTERÉRU K VENTILÁTORU TEPELNĚ IZOLOVÁNO V TL. MIN. 30 mm.
PROSTUPY STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDOU V OBOU SMĚRECH MIN. 0 50 mm VĚTŠÍ NEŽ DIMENZE POTRUBÍ.

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53
AP : Ing. T. Ferenc
Ved. proj. : Jiří Mašný
Investor : Město Cheb

Projektant : Ing. T. Ferenc
Kreslil : Ing. T. Ferenc
Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Místo stavby : Cheb

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Křížová 121, 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

362 62 Boží Dar 176, IC 263 94 795

Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : DPS

Objekt : VZDUCHOTECHNIKA

Výkres : PŮDORYS 1.NP

JURICA

a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKT • STAVBY

Datum : IX. 2019

Zakázka č. : 11/19

Formát : A4

Měřítko : 1:50

Číslo paré :

Číslo výkresu : 11/19-D.2.TPS.02-2