

MĚSTO CHEB

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

ze dne 12. 08. 2022

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
interních předpisů zadavatele a pokynů poskytovatele dotace.

„Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022“

Systémové číslo zakázky zadavatele: **P22V00000022**

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: **Z2022-02696**

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://zakazky.cheb.cz/>

Zakázka je v souladu s § 213 ZZVZ zadávaná v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: město Cheb
Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
ID datové schránky: a8gbnyc
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Antonín Jalovec, starosta
ID profilu zadavatele ve VVZ: 206356
Profil zadavatele: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
URL veřejné zakázky: https://zakazky.cheb.cz/contract_display_832.html

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:

Název zástupce zadavatele: Timoris Projekt a.s.
Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc - Holice
IČO zástupce zadavatele: 27826040
Kontaktní osoba: Ing. David Slouka, ředitel
Telefon: +420 603 287 193
E-mail: slouka@timoris.cz

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením kapitoly 7. Zadávacích podmínek předmětné zakázky zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.


Zadavatel se rozhodl poskytnout vysvětlení na obdržené dotazy účastníka, přestože tyto byly doručeny po lhůtě dle § 98 ZZVZ a kapitoly 7. Zadávacích podmínek. V takovém případě zadavatel nemusí dodržet lhůtu dle § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ.


Dotaz č. 14 ze dne 08.08.2022:

Uchazeč žádá zadavatele o doplnění zadání výpočtu pro situaci „2025 – Ke Skalce – SV K-05“.


DOPLNĚNÍ ODPOVĚDI:

Zadavatel sděluje, že se jedná o výpočet osvětlení chodců na přechodech Okružní křižovatky pro svítidla 919, 920, 922, 923, 925 a 926 (viz soubor Technická dokumentace (soubor s názvem „Př.č.2 2025 Ke Skalce SV+Výl-mapa.pdf“), která je součástí ZD). **Pro zpracování světelně technického výpočtu Zadavatel doplňuje podklady pro zpracování světelně technických výpočtů (viz 06) Př6- PODKLADY PRO VÝPOČTY- Cheb-VO_NPO_2022) o poklady ke zpracování osvětlení chodců na přechodech okružní křižovatky se stožáry 919, 920, 922, 923, 925 a 926 takto:**

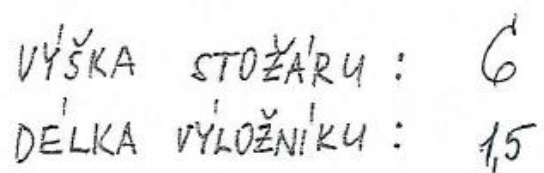

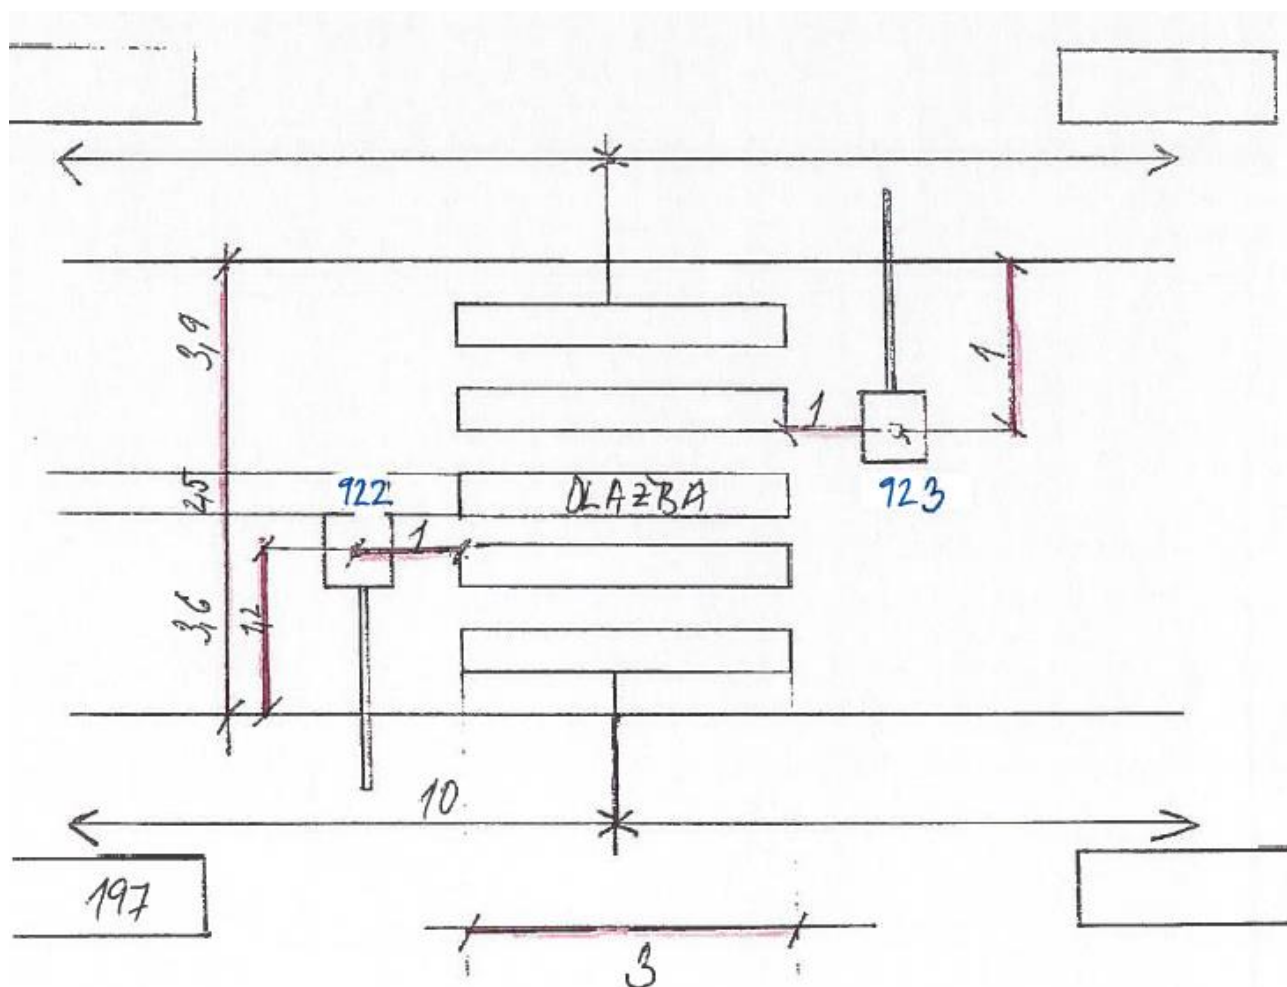

VÝŠKA STOŽÁRU : 6
DĚLKA VÝLOŽNÍKU : 1,5

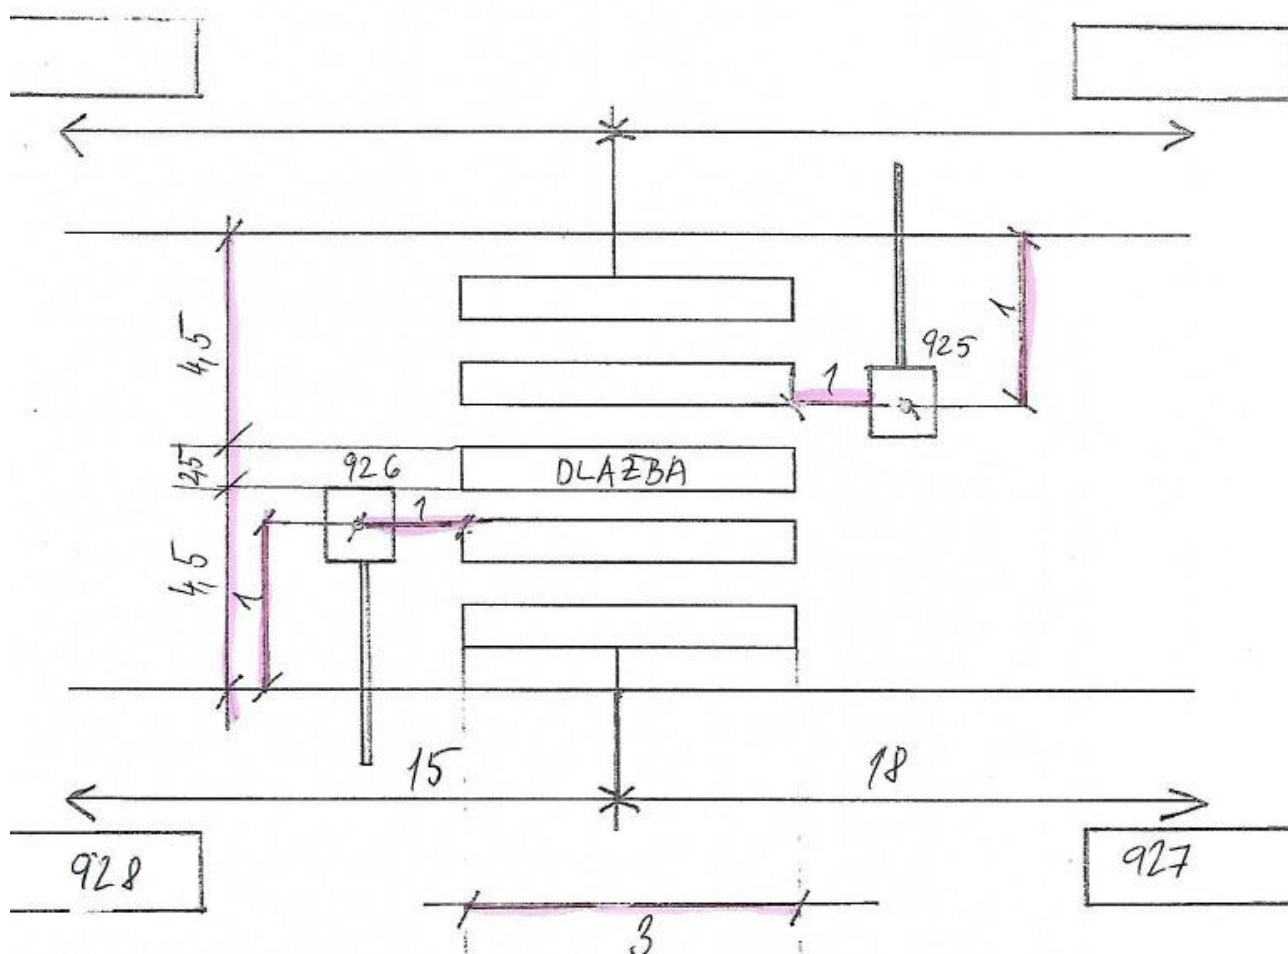

VÝŠKA STOŽÁRU : 6
DĚLKA VÝLOŽNÍKU : 1,5

Dotaz č. 16 ze dne 11.08.2022:

Při finálním vyplňování přílohy „04) Př4- SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ (slepý rozpočet)- Cheb-VO_NPO_2022“ jsme zjistili, že zadavatel uzamkl i žlutě vyznačené pole pro vyplnění – buňka F370 (položka č. 348 Aktualizace pasportu) a nelze tak vyplnit jednotkovou cenu. Vzhledem ke skutečnosti, že je dle smlouvy o dílo nedílnou součástí předmětu plnění také aktualizace Pasportu VO spočívající ve vložení typu svítidla a fotografie světelného místa a detailu svítidla do systému města (MYSIS), žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem máme tuto položku ocenit.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že napravuje administrativní chybu a společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje **aktualizovaný** Soupis dodávek a prací (viz Příloha ZD č. 4), kde je již buňka F370 otevřena pro vyplnění/ ocenění účastníkem.

3. ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Provedené vysvětlení zadávací dokumentace zahrnuje upřesnění výchozích podkladů pro jeden výpočet a aktualizaci výkazu výměr po odstranění administrativní chyby. Nejedná se o změnu, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení či jinak zásadně měnit předmět plnění veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že se jedná o odpovědi na dotazy, které podal účastník po lhůtě dle § 98 ZZVZ a kapitoly 7. Zadávací dokumentace, nemusí zadavatel dodržet lhůtu dle § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ- zadavatel ale s ohledem na fakt, že uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace přichází zcela na konci lhůty pro podání nabídek, rozhoduje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) ZZVZ o **přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:**

Původní lhůta pro podání nabídek	- do 08:30 hod. dne 15.08.2022
NOVÁ lhůta pro podání nabídek	- do 09:00 hod. dne 18.08.2022

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK prostřednictvím URL adresy veřejné zakázky https://zakazky.cheb.cz/contract_display_832.html.

Účastníci nesou sami odpovědnost za to, že při zpracování nabídek se budou řídit zadávacími podmínkami v aktuálně platné verzi.

V Chebu/ Olomouci

Ing. David Slouka, Timoris Projekt a.s.
(smluvní zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ)

Příloha:

Aktualizovaná verze přílohy ZD č. 4 – Soupis dodávek a prací -slepý rozpočet s výkazem výměr