


RVO S1/NKP7P/A009+př

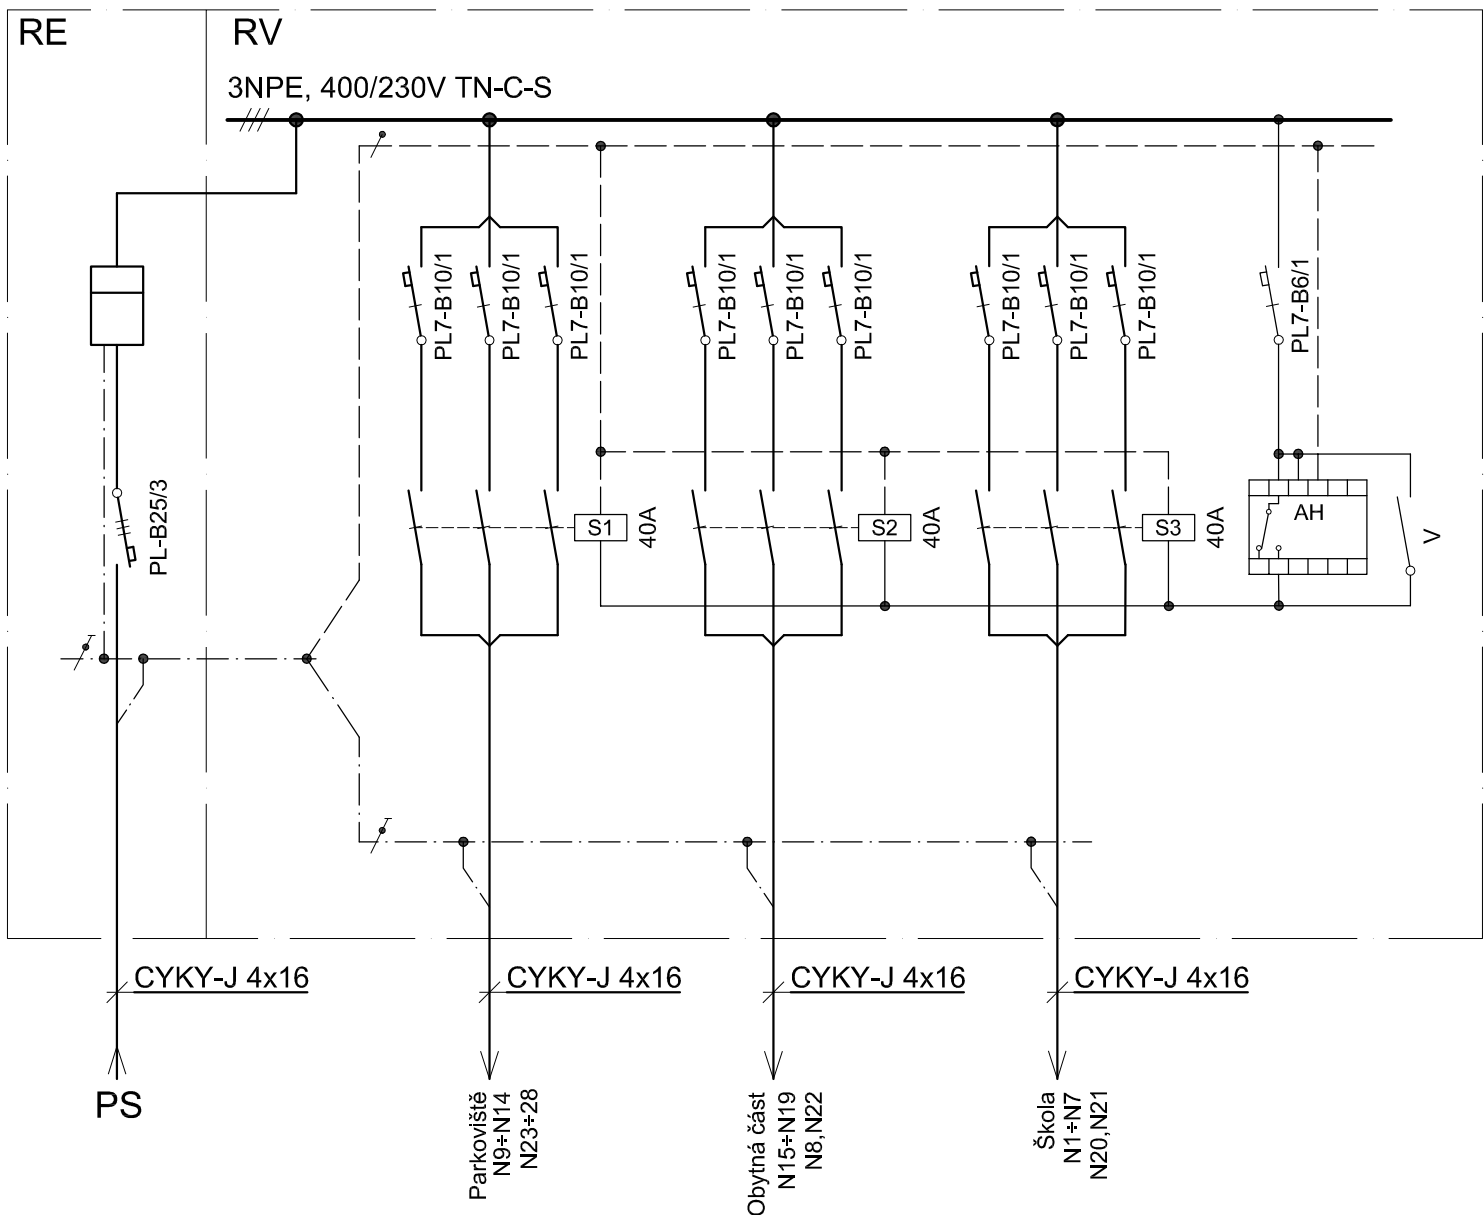

- RE - elektroměrová část
- RV - vývodová část
- S - stykač 40A, 230V
- AH - astrohodiny
- V - vypínač 6A, 230V

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V
ochrana samočinným odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.3

<div>ELVOST</div> <div>projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení</div>		<div>nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz</div>	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík		Číslo zakázky: 210908
Stavebník: Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 20 Cheb			Datum: 10/2021
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb		Měřítko: -
Akce: Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb - II. Etapa			Stupeň: PDPS
Část: B.3.1 Objekty veřejného osvětlení - SO 431			Číslo výkresu:
Obsah: Schéma zapojení RVO			B.3.1.3.1