


Legenda významu značek

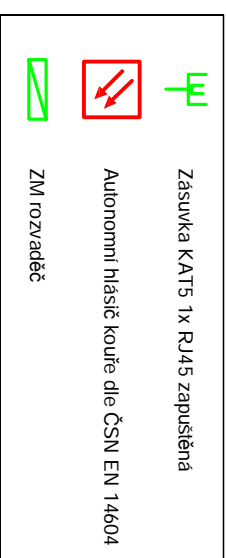

### Legenda významu čar

sdružená trasa vedení  
vedení datový rozvod

### Legenda

PR3 projektovaný rozvaděč pro 3 a 4 NP  
ZM označení montáž pod omítku


Zařízení autonomní detekce požáru a signalizace dle vyhl.č. 23/2008 Sb. Toto zařízení bude umístěno v části vedoucí směrem do únikové cesty. Zařízením autonomní detekce a signalizace se dle přílohy č. 5 vyhl. č. 23/2008 Sb. rozumí autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604

## Poznámky

el rozvody jsou uloženy pod omítkou, na povrchu, v trubkách pod omítkou, výškově osazení přístroji dle prvku nn nad podlahou resp. nad zemí při montáži kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobců kabelů. minimální odstup rozvodů od zařízení nn dle tabulky 1 (tab. 3 a 4 ČSN EN 50174-2 ed.2)

Soustavy : 1+N+PE 230V AC / TN-S  
2 - 24V AC / DC - PELV / SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:  
 samočinným odpojením od zdroje - část NN  
 bezpečným malým napětím PELV / SELV - část MN  
 elektronická komunikace - slaboproud  
 -ADP - automatická (samočinná) detekce požáru  
 půdorys - 3.NP

Zodp.projektant, kontroloval MATALA P.			Petr MATALA - PROJEKCE Vychodní 12, 352 01 Aš IČO 41631072 mobil +420 606 437 798 E-mail matala@tiscali.cz E-mail matala59@gmail.com
Číslo autorizace 0300583			
Investor	Město Cheb, nám. Krále Jiří z Poděbrad 14, 350 02 Cheb	Formát	A3
Stavební úpravy 3.NP a 4.NP Vázova č.p. 842/6, 350 02 Cheb	Datum	12 / 2017	
	Č.zakázky	99 / 2017	
	stupeň	D S P	
D.1.4. 4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem D.1.4. 5 Elektronická komunikace	Č.výkresu	Č.pará	6