










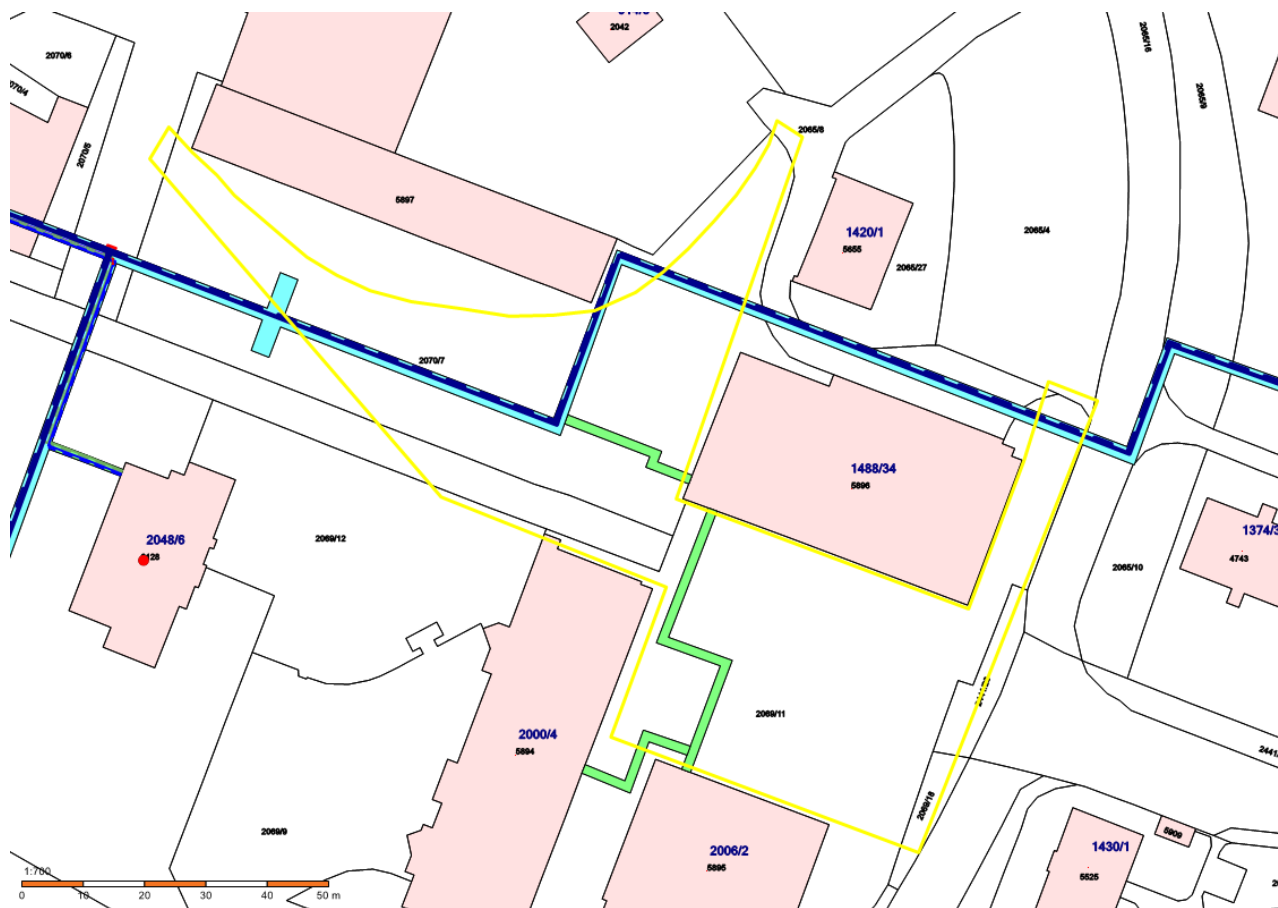

V c - název stavby: Žádost o vyjádění k existenci sítí - Oprava chodník Skalka

Žadatel: Petr Pařízek
Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb



Legenda

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|---|----------------|
|  | Zájmové území stavby |  | Teplovod |  | Armatura |
|  | Adresa |  | TUV |  | Technická voda |
|  | Parcela |  | Odběrné místo |  | Teplo |
| | |  | Výměňníková stanice | | |

Potvrzujeme, že v daném prostoru situace se n a c h á z í naše podzemní rozvodné tepelné za ízení. Další závazné informace, viz. p íloha k tomuto vyjádění.

Příloha .1 k vyjádření k existenci sítí . ES000126/2016, Žádost o vyjádření k existenci sítí - Oprava chodník
Skalka

POUŽITÍ

Tento dokument, včetně jeho přílohy slouží pouze jako informace o existenci tepelného zaízení, v majetku nebo ve správě firmy TEREA Cheb s.r.o., ve vyznačeném zájmovém území.

Tento dokument neslouží, ani nenahrazuje stanovisko majitele technické infra-struktury pro potřebu správních řízení, vedených orgány státní správy.

Tento dokument nelze použít při jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu, dle zákona číslo 183/2006 Sb. v platném znění, zejména pak není stanoviskem ke stavební dokumentaci a nelze ho použít pro realizaci stavby.

Zároveň pro tuto podzemního vedení na tomto dokumentu je přibližný, informativní. V případě potřeby zpřesnění jeho polohy v terénu, technického provedení a parametrů vedení, je nutné provést místní šetření a vytyčení.

Tepelné zaízení požívá zvláštní zákonnou ochranu – ochranné pásmo, stanovené v §87 zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění.

Pokud bude činnost cizí osoby, nebo zřízená stavba zasahovat do ochranného pásma tepelného zaízení, je nutný písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tepelného zaízení, s písemným stanovením podmínek k provádění činnosti v ochranném pásmu tepelného zaízení (zákon 458/2000 Sb., §87).

Platnost tohoto vyjádření o existenci sítí je omezena na 24 měsíců od data vydání.