

PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
0.01	SCHODIŠTĚ	8.97
0.02	CHODBA	2.63
0.03	ZADVĚŘÍ	8.24

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 19.84

BYT 1 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
1.01	CHODBA	3.63
1.02	WC	0.97
1.03	KOUPELNA	2.90
1.04	KUCHYŇ	7.10
1.05	OBÝVACÍ POKOJ	20.25
1.06	POKOJ	13.57

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 48.42

BYT 2 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
2.01	CHODBA	3.87
2.02	KOMORA	0.97
2.03	WC	0.75
2.04	KOUPELNA	2.62
2.05	KUCHYŇ	7.90
2.06	OBÝVACÍ POKOJ	18.68
2.07	POKOJ	15.19

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 49.98

BYT 3 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
3.01	CHODBA	3.87
3.02	KOMORA	0.97
3.03	WC	0.75
3.04	KOUPELNA	2.62
3.05	KUCHYŇ	7.90
3.06	OBÝVACÍ POKOJ	18.68
3.07	POKOJ	14.63

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 49.42

BYT 4 (2+1)



OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
4.01	CHODBA	3.63
4.02	WC	1.07
4.03	KOUPELNA	2.76
4.04	KUCHYŇ	7.10
4.05	OBÝVACÍ POKOJ	19.36
4.06	POKOJ	13.54

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 47.46

PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM: 215.12

DETAIL ZAPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA

M1:10

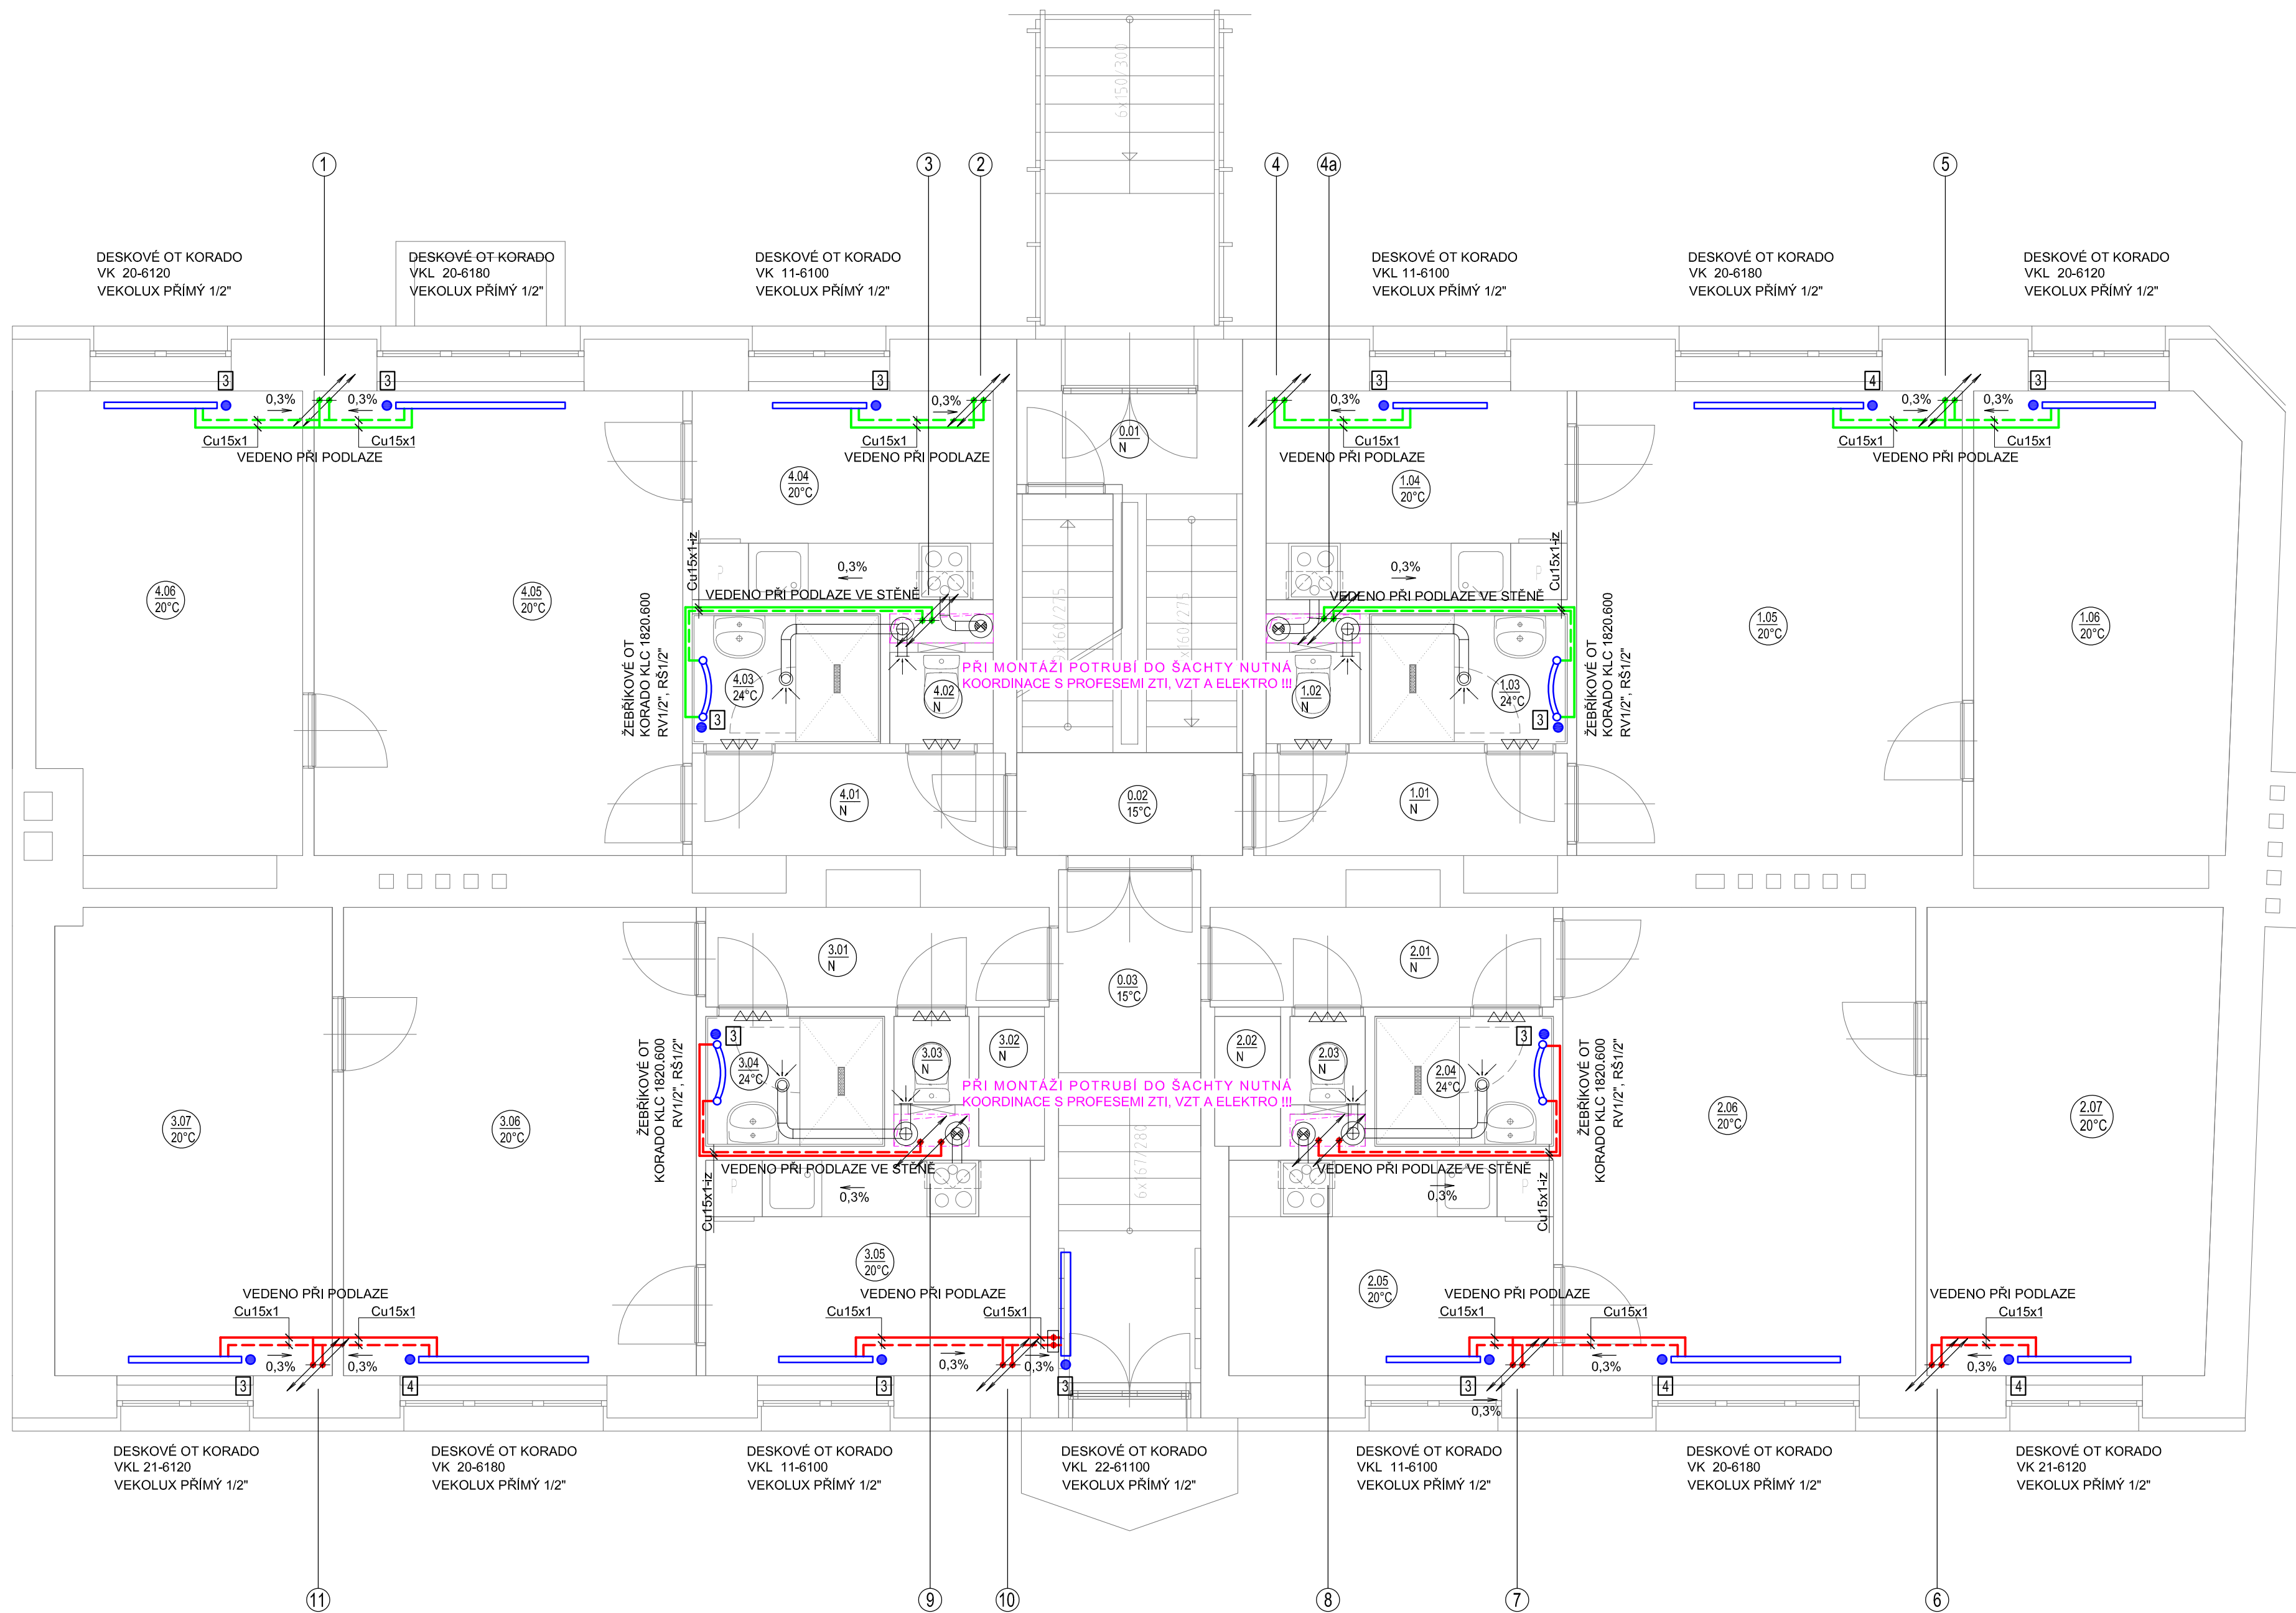

LEGENDA ROZVODŮ:

- POTRUBÍ PŘÍVOD SEVERNÍ VĚTVY - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPĚTEČKA SEVERNÍ VĚTVY - NOVÉ
- POTRUBÍ PŘÍVOD JIŽNÍ VĚTVY - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPĚTEČKA JIŽNÍ VĚTVY - NOVÉ
- PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU

- DESKOVÉ OT VK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT VKL 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S LEVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT KLASIK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- VEKOLUX 1/2" - ŠROUBENÍ PRO OT VENTIL KOMPAKT DN15
- PV 1/2" - PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15
- RV 1/2" - ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S ROHOVÝM PŘIPOJENÍM, DN15
- PŠ 1/2" - PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PŘÍME, DN15
- RS 1/2" - PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ, DN15

OBJEKTOVÉ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU VEDENY MĚDNÝM POTRUBÍM KOTVENÝM KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM, V PROSTORU CHODBY A 1.PP VČ. IZOLACÍ. OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA OCELOVÁ DESKOVÁ VENTIL KOMPAKT S TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI, V KOUPELNÁCH BUDOU OSAZENY ZEBŘÍKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BEZ ELEKTRICKÝCH PATRON.

Souřadnicový systém - S-JTSK
Výškový systém - ČSNJS-Bpv

comfort VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE DOMAŽLICKÁ 1133/45, 318 00 PLZEŇ tel. 377 382 380 fax 377 382 385 tel. 377 382 381		INVESTOR	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 Cheb	ČÍS. PARÉ
		AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM MÁNEŠOVA 23, CHEB D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ	
		VÝKRES	PŮDORYS 1.NP	
HIP		DATUM	12/2017	STUPEŇ DPS
KONTROLOVAL	ING. M. ŠNAJDR	FORMÁT	A1	ČÍS. ZAK.
VYPRACOVAL	ING. M. ŠNAJDR	MĚŘITKO	1 : 50	2017–11–12
				ČÍS. VÝKRESU 3