

PŮDORYS 4.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
0.01	SCHODIŠTĚ	9.23
0.02	CHODBA	2.63

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 11.86

BYT 13 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
13.01	CHODBA	3.63
13.02	WC	0.97
13.03	KOUPELNA	2.90
13.04	KUCHYŇ	7.10
13.05	OBÝVACÍ POKOJ	19.10
13.06	POKOJ	14.72

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 48.42

BYT 14 (3+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
14.01	CHODBA	4.87
14.02	WC	0.73
14.03	KOUPELNA	2.43
14.04	KUCHYŇ	6.53
14.05	OBÝVACÍ POKOJ	18.75
14.06	POKOJ	15.94
14.07	POKOJ	11.27

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 60.52

BYT 15 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
15.01	CHODBA	5.10
15.02	WC	0.73
15.03	KOUPELNA	2.50
15.04	KUCHYŇ	6.30
15.05	OBÝVACÍ POKOJ	18.28
15.06	POKOJ	15.33

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 48.24



BYT 16 (2+1)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
16.01	CHODBA	3.63
16.02	WC	1.07
16.03	KOUPELNA	2.76
16.04	KUCHYŇ	7.10
16.05	OBÝVACÍ POKOJ	19.36
16.06	POKOJ	13.54

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 47.46

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 216.50

DETAIL ZAPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA M1:10

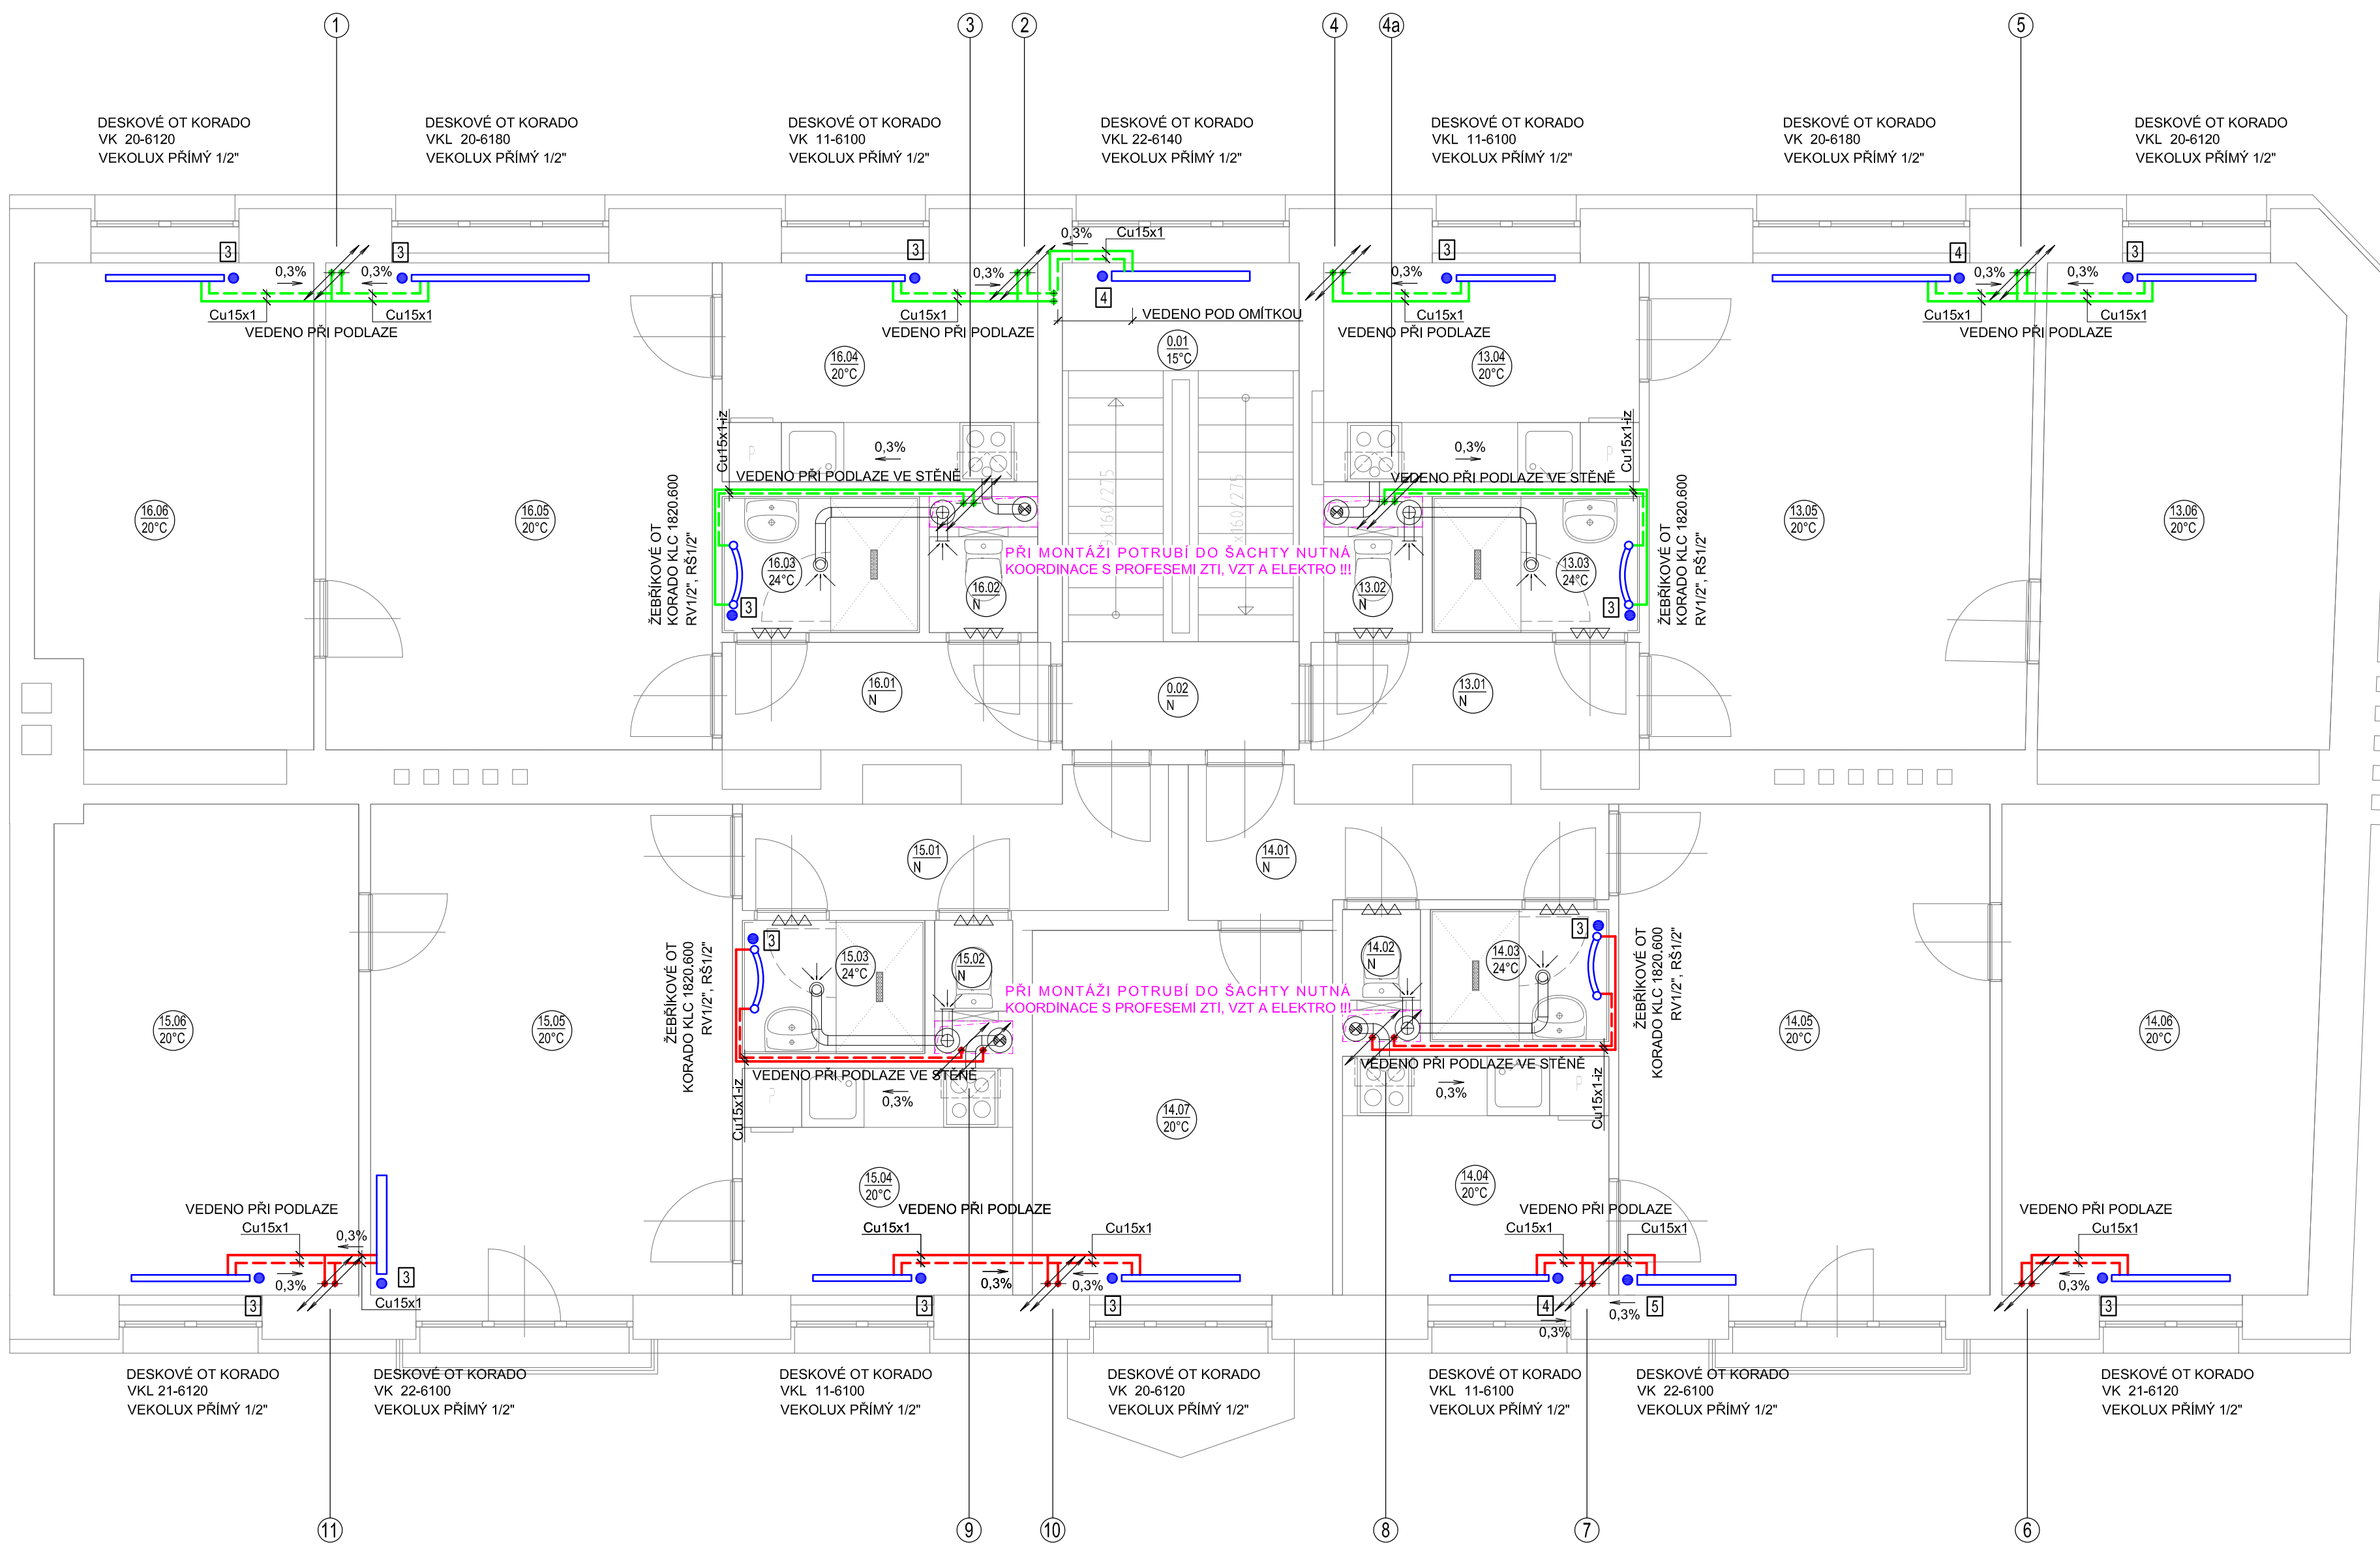

LEGENDA ROZVODŮ:

- POTRUBÍ PŘÍVOD SEVERNÍ VĚTVĚ - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPĚTEČKA SEVERNÍ VĚTVĚ - NOVÉ
- POTRUBÍ PŘÍVOD JIŽNÍ VĚTVĚ - NOVÉ
- POTRUBÍ ZPĚTEČKA JIŽNÍ VĚTVĚ - NOVÉ

[3] - PŘEDNASTAVENÍ THERMOSTATICKÉHO VENTILU

- DESKOVÉ OT VK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM THERMOSTATICKÝM VENTILEM S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT VKL 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ OCELOVÉ VENTIL KOMPAKT S INTEGROVANÝM THERMOSTATICKÝM VENTILEM S LEVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- DESKOVÉ OT KLASIK 22-6140 - OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, 22 - TYP, 6 - VÝŠKA 600, 140 - DÉLKA 1400mm
- VEKOLUX 1/2" - SROUBENÍ PRO OT VENTIL KOMPAKT DN15
- PV 1/2" - PŘÍMÝ THERMOSTATICKÝ VENTIL DN15
- RV 1/2" - ROHOVÝ THERMOSTATICKÝ VENTIL S ROHOVÝM PŘÍPOJENÍM, DN15
- PŠ 1/2" - PŘÍPOJOVACÍ SROUBENÍ PŘÍMÉ, DN15
- RŠ 1/2" - PŘÍPOJOVACÍ SROUBENÍ ROHOVÉ, DN15

OBJEKTOVÉ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ BUDOU VEDENY MĚDĚNÝM POTRUBÍM KOTVENÝM KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM, V PROSTORU CHODBY A 1.PP VČ. IZOLACÍ. OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENÁ OCELOVÁ DESKOVÁ VENTIL KOMPAKT S THERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI, V KOUPELNÁCH BUDOU OSAZENY ŽEBŘÍKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BEZ ELEKTRICKÝCH PATRON.

Souřadnicový systém - S-JTSK
Výškový systém - ČSNUS-Bpv

comfort VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE DOMAŽLICKÁ 1133/45, 318 00 PLZEŇ tel. 377 382 380 fax 377 382 385 tel. 377 382 381		INVESTOR	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 Cheb	ČÍS. PARÉ
		AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM MÁNESOVA 23, CHEB D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ	
		VÝKRES	PŮDORYS 4.NP	
HIP		DATUM	12/2017	STUPEŇ DPS
KONTROLOVAL	ING. M. ŠNAJDR	FORMÁT	A1	ČÍS. ZAK.
VYPRACOVAL	ING. M. ŠNAJDR	MĚŘÍTKO	1:50	2017–11–12
				ČÍS. VÝKRESU 6