

Ing. Martin Haueisen - HP Projekt

Od: Čverha <cverha@chetes.cz>
Odesláno: 2. listopadu 2015 11:36
Komu: Ing. Martin Haueisen - HP Projekt
Předmět: Vyjádření k sítím ve správě CHETES, s.r.o.
Přílohy: ++chetes-podmínky pro provádění činností.doc; Dolní Dvory 2.11.15.pdf

Akce: **Modernizace silnice II/606 vč. společné stezky pro chodce a cyklisty - Cheb, Dolní Dvory.**

A./ Veřejné osvětlení, kabelové vedení v těsné blízkosti parcely bude vytyčeno (obj. CHETES, s.r.o., ing. J. Čverha tel. 734256605).

Stožáry veřejného osvětlení budou v průběhu celé stavby chráněny proti poškození.

B./ Dešťová kanalizace, stavbou nebude poškozena stávající část dešťové kanalizace (jednotná).

Informativní průběh na stránkách

CHEVAK Cheb a.s.


C./ Místní komunikace, při zásahu do místní komunikace (pro pěší nebo motorová vozidla) bude provedeno přejímací řízení,

kde se dohodnou podmínky zvlášť, kontakt CHETES, s.r.o., p. Miroslav Adam tel. 603894439.

Projektovou dokumentaci žádáme dodat k vyjádření.

S pozdravem ing. Jozef Čverha
CHETES, s.r.o.
Pelhřimovská 1
350 02 Cheb
tel. 734256605

MODERNIZACE SILNICE
II/606 v.č. SPOLEČNĚ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY - CHEB, DOULŮ DVORY.

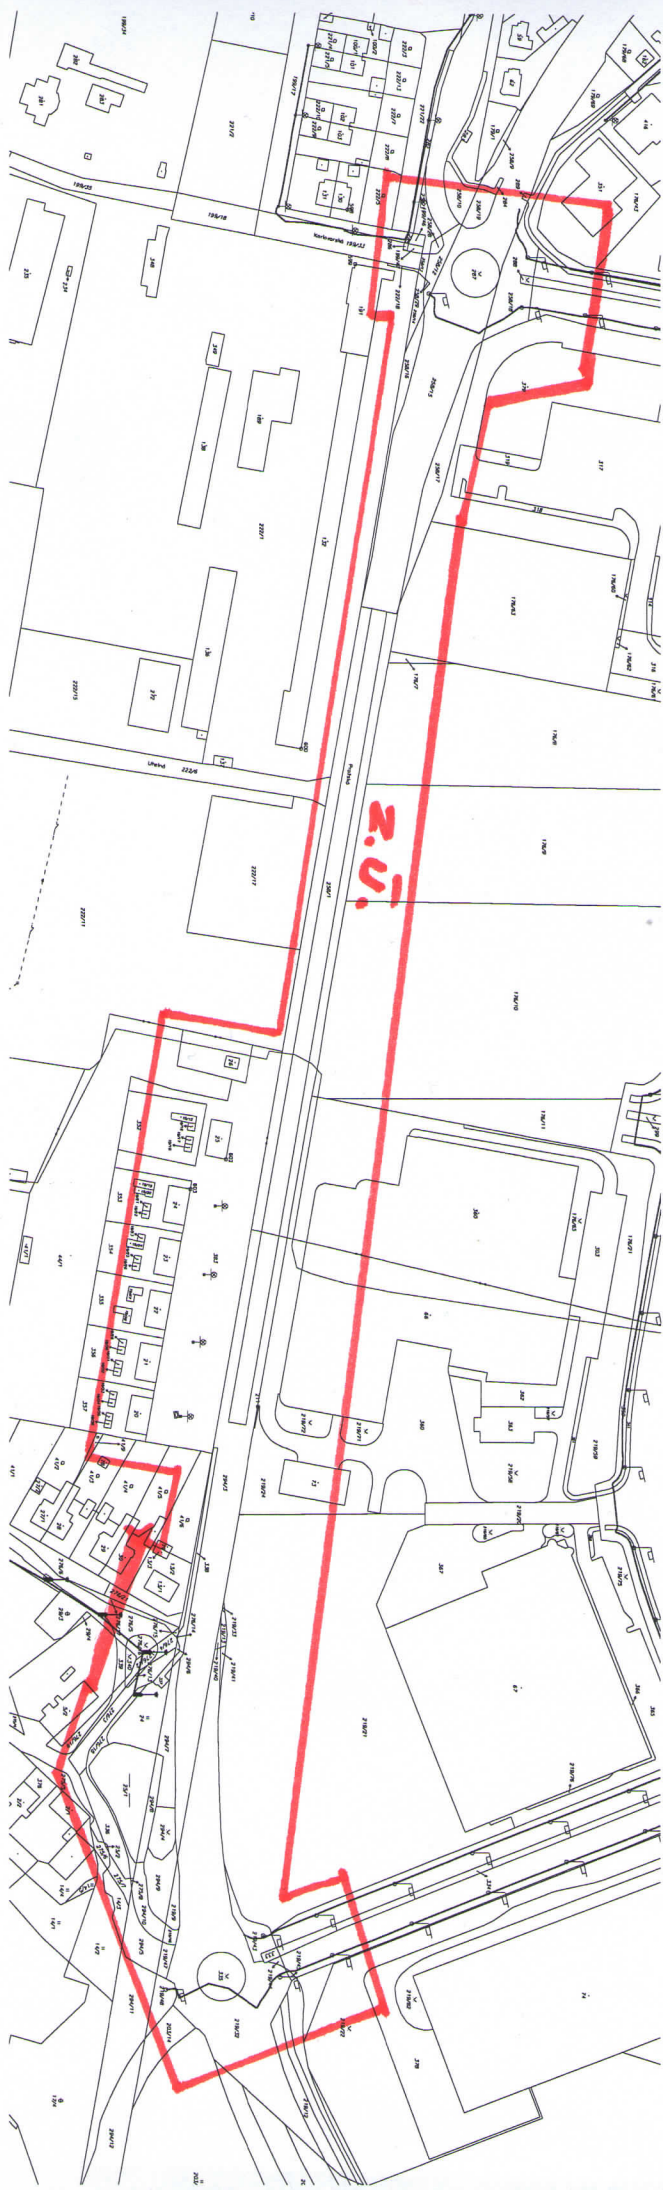

Ve Vašem zájmovém území
se nachází - ~~neexistující~~ podzemní
zařízení ve správě CHETES s.r.o.
Před zahájením výkopových prací
je - ~~je~~ nutné vytyčení kabelů VO

CHETES
CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Pulchovská 1, 350 08 Cheb
veřejné osvětlení
IČO: 65208645, DIČ: CZ65208645

29.10.15

-11-

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.

Ochranné pásmo podzemních vedení CHETES, s.r.o. do 22 kV a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno na 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- a.) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby, konstrukce a jiná podobná zařízení či uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b.) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c.) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d.) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e.) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy,

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas provozovatele tohoto zařízení.

V ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dále dodržovat následující podmínky:

- 1.) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká, s polohou a případnými odchýlkami od výkresové dokumentace.
- 2.) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně.
- 3.) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.
- 4.) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením CHETES, s.r.o. musí být vyprojektovány a provedeny dle ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050, ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50341-3.
- 5.) Dodavatel prací zahájení oznámí minimálně 3 pracovní dny předem na tel. číslo 734 256 605, nebo e-mailem chetes@chetes.cz.
- 6.) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím, odkryté kabely musí být řádně zajištěny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou, při přejíždění odkryté kabelové trasy stavebními mechanizmy bude po dohodě s CHETES, s.r.o. zajištěna jejich vhodná ochrana.
- 7.) Před záhozem výkopu v blízkosti kabelové trasy bude CHETES, s.r.o. vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto nebude provedeno CHETES, s.r.o. si vyhrazuje znovu odkrytí výkopu ke kontrole. Při záhozu bude zemina řádně hutněna a kabely budou mít obnovené pískové lože, krytí a ochranu proti mechanickému poškození dle původního provedení.
- 8.) Každé poškození zařízení CHETES, s.r.o. musí být okamžitě nahlášeno na tel. 734 256 605, nebo e-mailem chetes@chetes.cz.
- 9.) Po dokončení stavby v blízkosti zařízení CHETES, s.r.o., nesouhlasí CHETES, s.r.o. s vyhlášením nových ochranných pásem přiložených zařízení stavbou v případě opravy a rekonstrukce vlastního zařízení, vzhledem na to, že bylo nové zařízení vloženo do původního ochranného pásma.