


# SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

PE 100 RC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLINY A S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

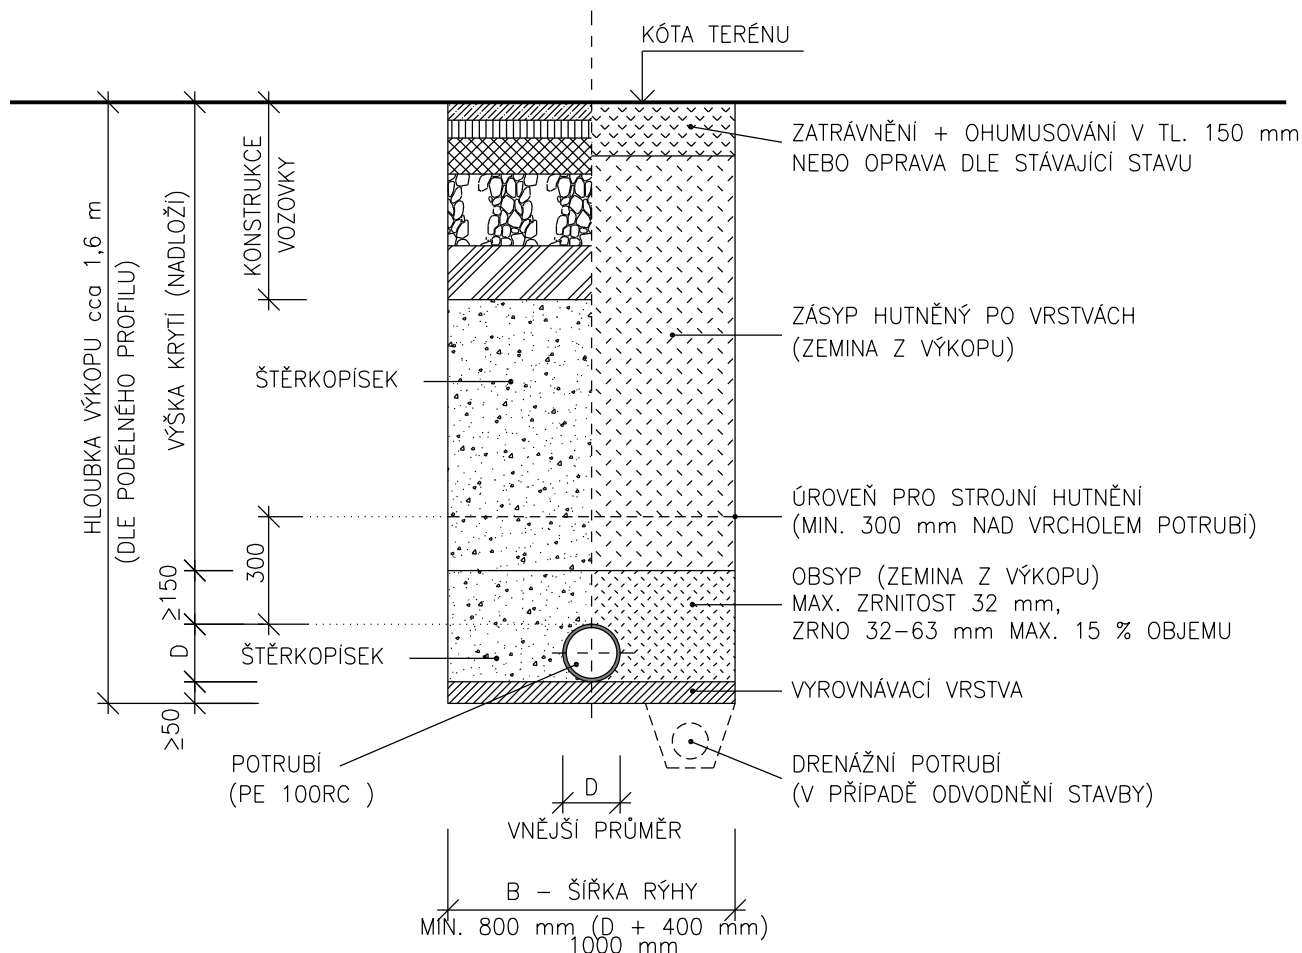

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Vypracovala	Vedoucí projektu	Zodp. projektant	<b>CHEVAK Cheb, a.s.</b>	
Vodičková Jana	Ing. Šmíd Václav	Ing. Šmíd Václav	Tršnická 4/11, Cheb 350 02	
			tel. 354 414 230, 354 414 111	
			IČO 49787977 DIČ: CZ49787977	
Místo stavby	Cheb		Formát	A4
Investor	CHEVAK Cheb, a.s.; Tršnická 4/11, Cheb		Datum	březen 2017
akce	<b>I 734018 Vodovodní řad</b> PE 100 RC se zvýš. odol. proti šíř. trhliny a s ochr. vrst. z PP De110 <b>CHEB - Háje - Zemědělská</b>		Číslo zakázky	<b>295/16</b>
			Stupeň	Projekt
			Měřítko	
část	Vzorový příčný řez		Číslo výkresu	Číslo kopie
			<b>D.3</b>	