

Ing. Martin Haueisen

Od: Čverha <cverha@chetes.cz>
Odesláno: 11. února 2019 8:23
Komu: Ing. Martin Haueisen
Předmět: Vyjádření k sítím ve správě společnosti CHETES s.r.o.
Přílohy: img-190211090853-0001.pdf; CHETES podmínky pro provádění činností (002).doc

Obytná zóna na p.p.č. 2007/2 v k.ú. Cheb.

A./ **Veřejné osvětlení**, kabelové vedení a zařízení VO uložené v zemi se nachází v Z.Ú.

Zde VO ve formě kabelového vedení uloženého v zemi. Podmínky

práce v OP kabelu VO v příloze.

Vytyčení sítí bude objednáno, kontakt CHETES, s.r.o. Ing. J. Čverha tel. 734256605.

B./ **Dešťová kanalizace**, kanalizace ve správě společnosti CHETES, s.r.o. se nachází v ZÚ, zde ve formě kanálových vpustí zaústěných do jednotné kanalizace ve správě společnosti CHEVAK Cheb a.s., umístění dle průběhu sítě CHEVAK Cheb a.s.


C./ **Světelná signalizace**, kabelové vedení a zařízení SSZ se nenachází v Z.Ú.

Projektovou dokumentaci žádáme dodat k vyjádření.

S pozdravem ing. Jozef Čverha

CHETES, s.r.o.
Pelhřimovská 1
350 02 Cheb
tel. 734256605

ОБЪЕКТНАЯ ЗОНА НА Р.Р.Д. 2007/2
 В К.У. ЧЕБ.

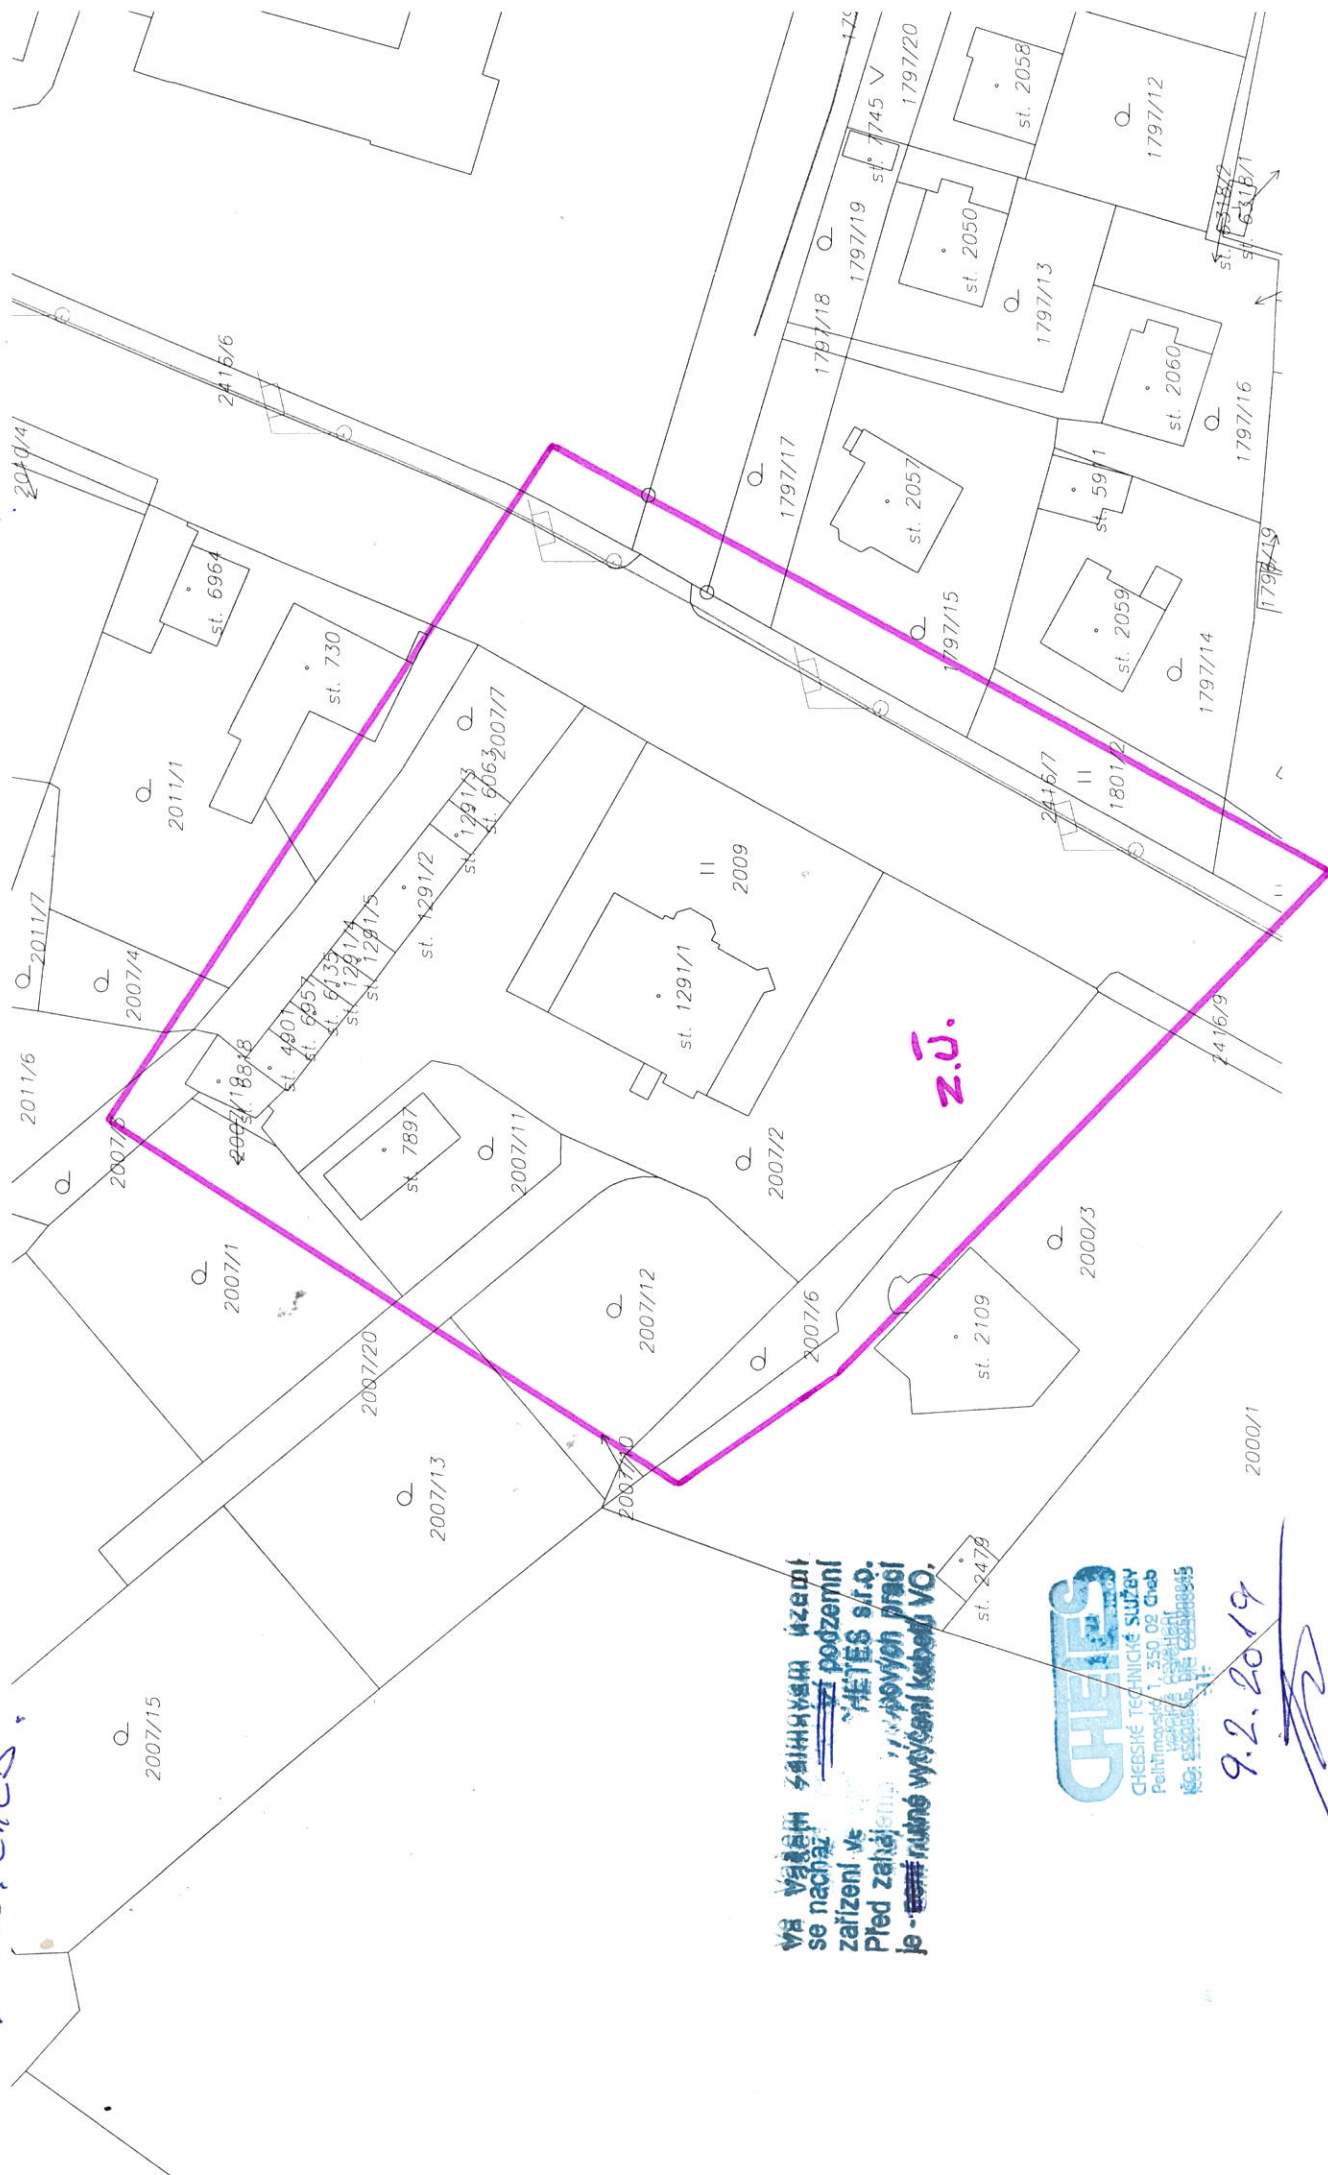

Всё, что находится на территории, указанной на плане, является объектом недвижимости. Перед заключением договора необходимо проверить все данные, указанные на плане, и убедиться, что они соответствуют действительности. В противном случае, все последствия будут на стороне покупателя.



9.2.2019

[Signature]

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.

Ochranné pásmo podzemních vedení CHETES, s.r.o. do 22 kV a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno na 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- a.) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby, konstrukce a jiná podobná zařízení či uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b.) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c.) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d.) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e.) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy,

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas provozovatele tohoto zařízení.

V ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dále dodržovat následující podmínky:

- 1.) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká, s polohou a případnými odchylkami od výkresové dokumentace.
- 2.) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně.
- 3.) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.
- 4.) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením CHETES, s.r.o. musí být vyprojektovány a provedeny dle ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050, ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50341-3.
- 5.) Dodavatel prací zahájení oznámí minimálně 3 pracovní dny předem na tel. číslo 734 256 605, nebo e-mailem chetes@chetes.cz.
- 6.) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím, odkryté kabely musí být řádně zajištěny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou, při přejíždění odkryté kabelové trasy stavebními mechanizmy bude po dohodě s CHETES, s.r.o. zajištěna jejich vhodná ochrana.
- 7.) Před záhozem výkopu v blízkosti kabelové trasy bude CHETES, s.r.o. vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto nebude provedeno CHETES, s.r.o. si vyhrazuje znovu odkrytí výkopu ke kontrole. Při záhozu bude zemina řádně hutněna a kabely budou mít obnovené pískové lože, krytí a ochranu proti mechanickému poškození dle původního provedení.
- 8.) Každé poškození zařízení CHETES, s.r.o. musí být okamžitě nahlášeno na tel. 734 256 605, nebo e-mailem chetes@chetes.cz.
- 9.) Po dokončení stavby v blízkosti zařízení CHETES, s.r.o., nesouhlasí CHETES, s.r.o. s vyhlášením nových ochranných pásem přiložených zařízení stavbou v případě opravy a rekonstrukce vlastního zařízení, vzhledem na to, že bylo nové zařízení vloženo do původního ochranného pásma.