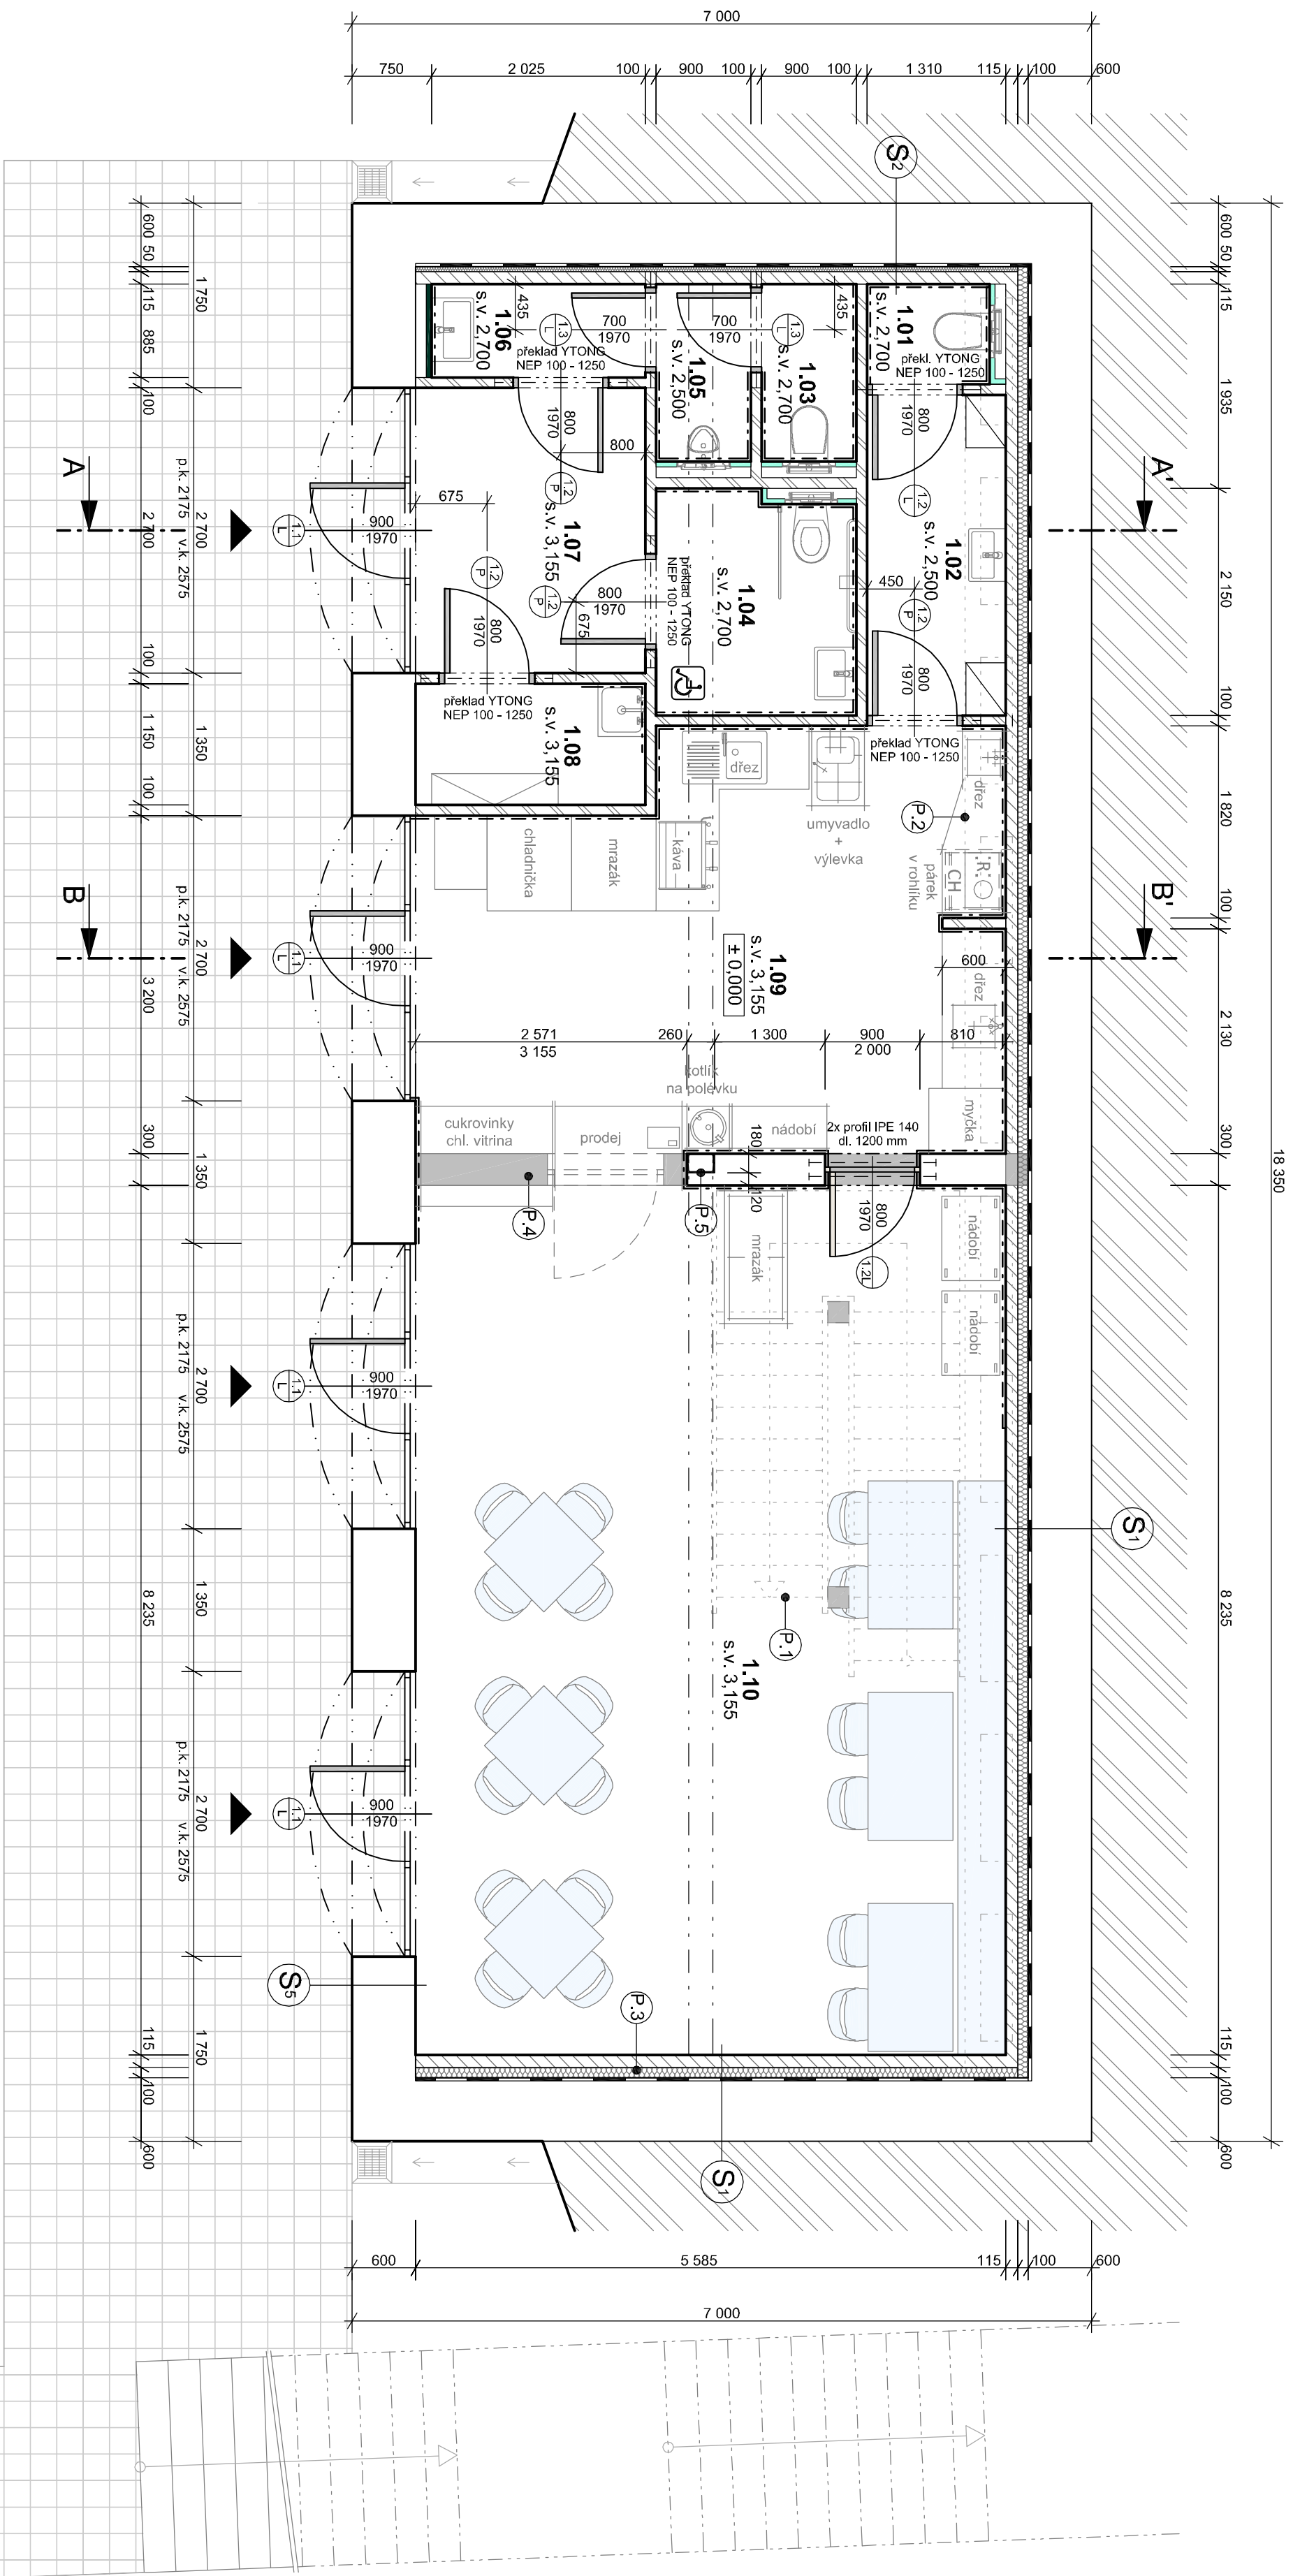


## Půdorys 1.NP - změna č. 2



### Poznámka :

- nové požiarne otvory budov iným zafixovaný prekedy viz. púdovos
- prekedy nap. otvory v zdĺhových prekedy budov tesnený systémom
- SĐK konštrukcie (okresy, podkroky) v mokrých podlažných budov tesnený systémom
- úspešný sašený konštrukcie je nutné prevádzka die technológ budov z SĐK Kraai GREEN
- použitie materiálu a plánový CSN a súvisiace predpisu
- podrobné detaily žiú tesnený, nie vykonané detailu
- imorované uverenie KPV materiálu a výrobku, prevádzku minimálne požadovaný štandard, uvedenie výroby a materiálu (Za zariadení sa jedná o výstavbu, novo vstavajú po otvorení s posudzovaním a miestnosti pre dodržaní plánový technický normu a predpisu

## Poznámky :







- |     |  |
|-----|--|
| P-1 | - stavací dveřnice srovnání bude odměřeno a stroj nad srovnáním bude doplněn dle stavající strojní konstrukce  |
| P-2 | - stavací tvůrčí žebra o výšce 1,05 m a délce 0,3 m bude vypočteno do porone 28 desky zohlednějí na konstrukci odskvěl v roce 2012, následně bude základ žebra v srovnání zařazen doplněním o rozklad napětí a proud vody (tzv. odskvěl) |
| P-3 | - stavací žezla stěna šlky 5,5 m a výšky 7,1 m bude demontována  |
| P-4 | - stavací žezla stěna bude vypočtena až po strojnici konstrukci  |
| P-5 | - jednorozměr podpůrných opěrátkel osobního štopu za sádkování desky Xtrau FIREBOARD II, 20 mm   |
| Sx  | - stavčí stěn - všesmy stavčí postupně ve výkresu, Řez A - A' a B - B'   |


## Legenda místností

č.m.	Názov výrobku	Plocha /m <sup>2</sup>	Podlaha	Povrchová vrstva	Šíp	Poznamky
1.01	WC zamestnanci	1,10	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.c.≈2,0m	SGF pothied S.V. = 2,7 m	
1.02	Šatna zamestnanci	3,95	Keramická dlažba	Štuková omítka	SGF pothied S.V. = 2,50 m	
1.03	WC muži	1,51	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.c.≈2,0m	SGF pothied S.V. = 2,7 m	
1.04	WC ženy + ZTP	1,51	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.c.≈2,0m	SGF pothied S.V. = 2,7 m	
1.05	Pisárč	3,95	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.c.≈2,0m	SGF pothied S.V. = 2,50 m	
1.06	Predsiň	1,92	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.c.≈2,0m	SGF pothied S.V. = 2,7 m	
1.07	Chodba	5,87	Keramická dlažba	Štuková omítka	SGF pothied S.V. = 3,15 m	
1.08	Úklid	2,50	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.c.≈2,0m	SGF pothied S.V. = 3,15 m	
1.09	Připrava + prodej	20,63	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.c.≈2,0m	SGF pothied S.V. = 3,15 m	
1.10	Kavárna	46,00	Laminová podlaha	Štuková omítka	SGF pothied S.V. = 3,15 m	

m 1 : 50

Legenda - materiály:

- |   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sábková zdielka</li> <li>- Vybúvanie (tvaru búvanie vnúor, úroveň základy, príslušok)</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búvanie konštrukcia a prúky</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plošná zdielka z oceli POCOTHEM 11,5 P10.0, 115 mm na zákl. malú POCOTHEM profil</li> </ul>      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vnútorná ošľica príslušok z nerostových hmot YTONG KOSTK. 100 mm</li> </ul>                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plošná zdielka z SIKU Kraus GREEN 12,5 AK SIGI 1, 125 mm</li> </ul>                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vnútorná zdielka - Kover EPS GeyWoll hĺbka 50 - 100 mm</li> </ul>                                |

 $\pm 0,000 = 446,5 \text{ m.n.m}$ 

Adresa :	Osatro, Stare nám. 53	Adresa Osatro :	332 62 Bzavčur 176, tel. 265 94 795
AP :	Ing. Anton Jurica	AP :	Stara namestiš 53, 3303 D Osatro
Vod. proj. :	Ing. Anton Jurica	tel. :	333 344 402, 335 816 070, fax: 333 833 280
Investor :	Mesto Chab	Adresa Sodelov :	Ulica 121, 3301 D Sodelov
		tel. :	332 624 093, 335 603 455, fax: 332 624 093
Stavební úpravy objektu			
Kozelnícká 194/23, Chab.			
Datum :			
08/2019			
Zakázka č. :			
11/19			
Formát :			
8 x A3			
Stavba PD :			
DPS			
Matéria :			
150			
Číslo výkresu :			
11/19 - D.1.02-z.2			
Výkres :			
Půdorys 1.NP - změna č. 2			