

22 KLASIK/600/1000  
TRV15 RŠ15

1

22x1,5iz

22 KLASIK/600/900  
TRV15 RŠ15


11 KLASIK/600/500  
TRV15 RŠ15

2

22x1,5iz

11 KLASIK/600/400  
TRV15 RŠ15

11 KLASIK/600/500  
TRV15 RŠ15

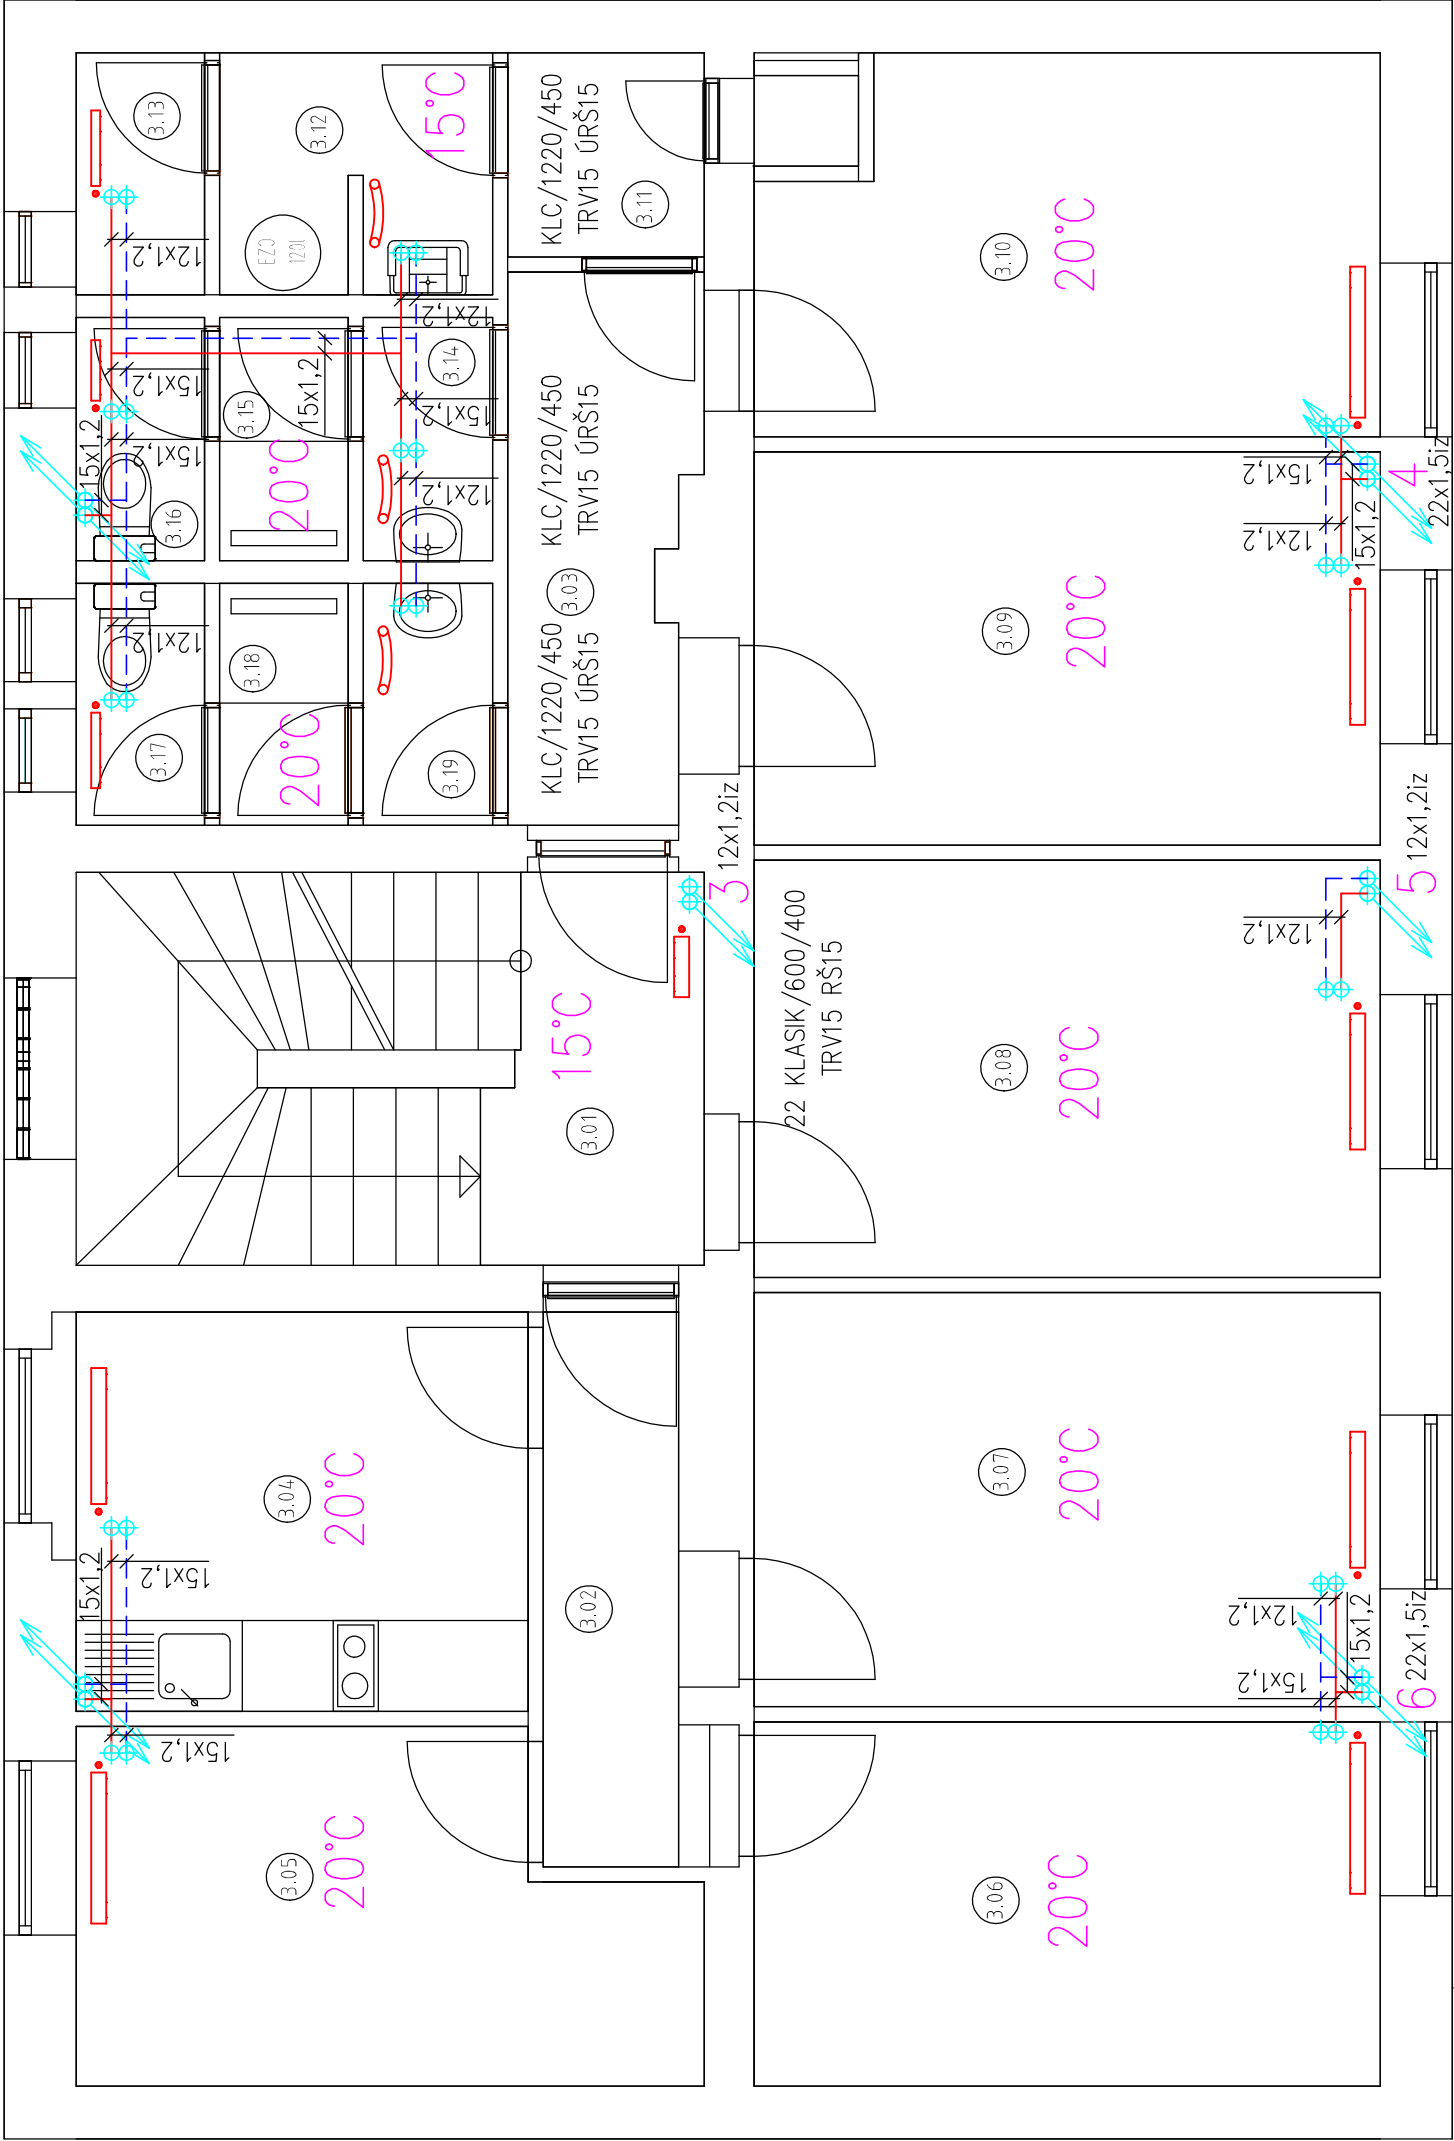

- 3.01

CHODBA

3,48
- 3.02

CHODBA

3,28
- 3.03

CHODBA

4,29
- 3.04

KUCHYŇĚ

7,89
- 3.05

POKOUJ

8,69
- 3.06

POKOUJ

9,98
- 3.07

POKOUJ

11,34
- 3.08

POKOUJ

11,43
- 3.09

POKOUJ

10,76
- 3.10

POKOUJ

9,84
- 3.11

CHODBA

1,76
- 3.12

ÚKLID

2,81
- 3.13

SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA

1,36
- 3.14

UMÝVÁRNA MUŽI

1,38
- 3.15

SPRCHA MUŽI

1,37
- 3.16

WC MUŽI

1,37
- 3.17

WC ŽENY

1,36
- 3.18

SPRCHA ŽENY

1,36
- 3.19

UMÝVÁRNA ŽENY

1,37
- CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ

95,12

22 KLASIK/600/1000  
TRV15 RŠ15

11 KLASIK/600/900  
TRV15 RŠ15

11 KLASIK/600/900  
TRV15 RŠ15

11 KLASIK/600/900  
TRV15 RŠ15

22 KLASIK/600/1000  
TRV15 RŠ15

ROZVODY POTRUBÍ MĚDĚNÉ, NAPOJENO NA PŘÍPRAVENÉ STOUPAČKY Z MĚDI,  
VEDENY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH A V PODHLEDECH, OPATŘENY  
TEP.IZOLACÍ TL.1cm, OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ KORADO KLASIK,  
KOUPELNOVÁ KORALUX LINEAR OSAZENÁ RAD.VENTILEM S TERMOSTATICKOU  
HLAVICÍ, UZAVÍRACÍM ŠROUBENÍM, NAPOJENA POTRUBÍM Cu12x1,2 A 15x1,2

Výpracoval Ing. Petr Bůžek Kreslil		Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing. Petr Bůžek KLIMATECHNIK 353 01 Mariánské Lázně e-mail: klimatechnikpb@seznam.cz			
Investor Město Cheb		formát A3	
Akce		datum	11/2017
STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.+4.NP Vrázova č.p 842/6 Chebu VYTÁPĚNÍ		účel	RP
		č. zakázky	
		č. kopie	
		archivní č.	
Obsah výkresu		půdorys 3.np	
		Měřítko	č. výkresu
		1:50	1