


Příloha C (normativní) se ruší a nahrazuje se touto novou přílohou:

Příloha C (normativní)

Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru

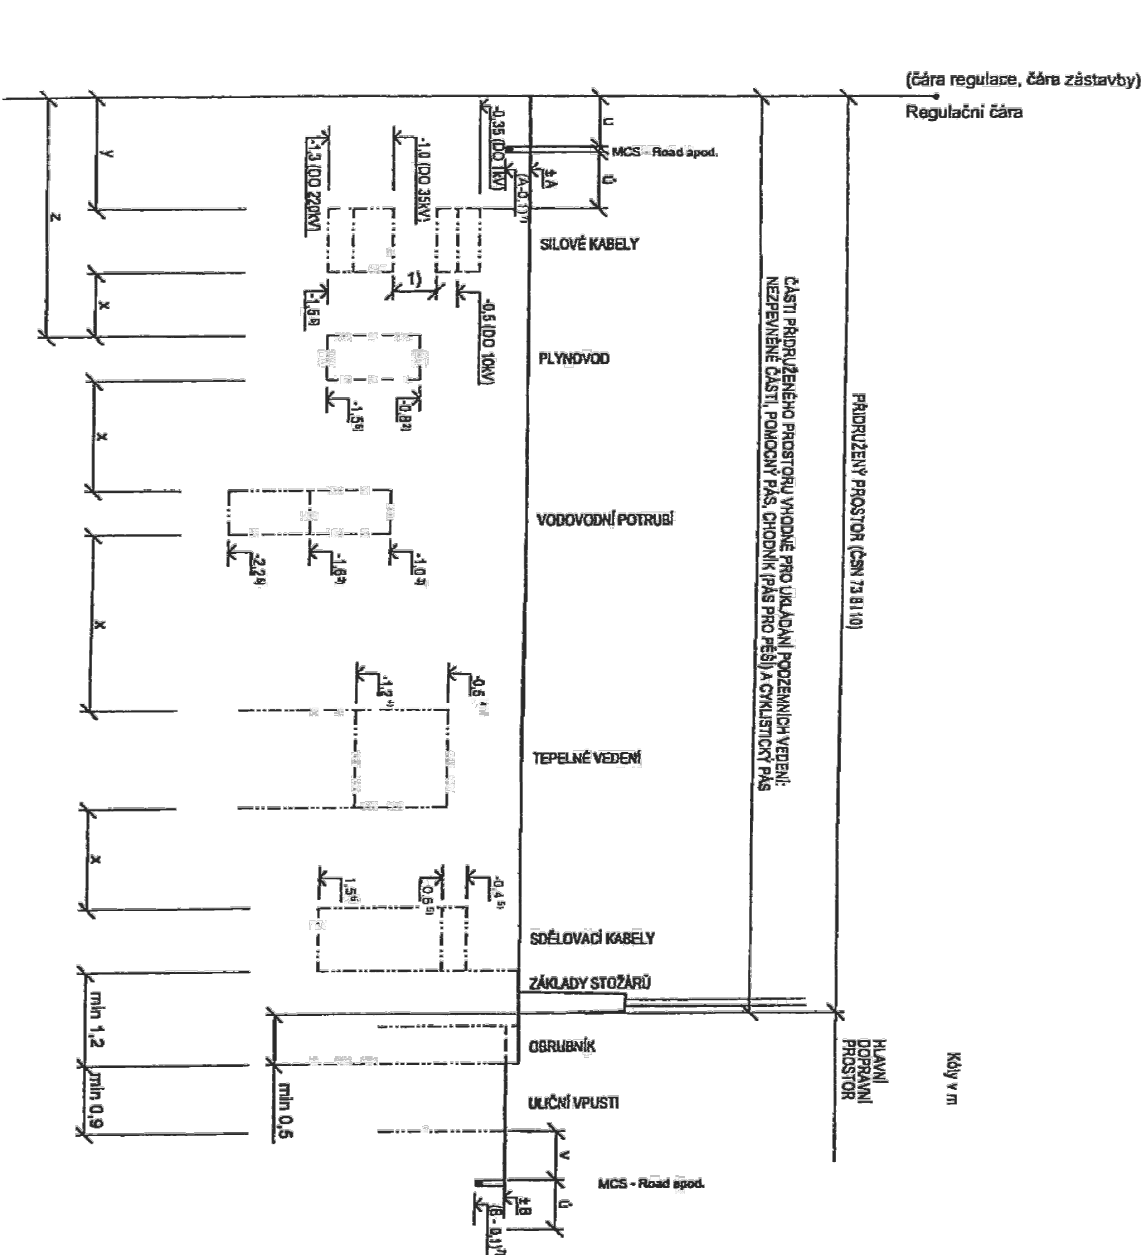

Pro souběh a křížování kabelů v zemi platí ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005 (která platí i pro všechna podzemní vedení v zastavěných a nezastavěných územích v hranicích měst a obcí). Kde jsou mimo jiné uvedeny tyto vzdálenosti:

- kabely silové do 1 kV mezi sebou (vzdálenost mezi vnějšími povrchy kabelů) vodorovně i svisle - 0,05m.
- kabely silové do 1 kV s kabely silovými do 35kV (vzdálenost mezi vnějšími povrchy kabelů) vodorovně i svisle - 0,20m.

Dle výše uvedeného ČSN 73 6005 platí také například následující vzdálenosti mezi vnějšími povrchy jednotlivých vedení a silového kabele do 1kV:

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí		
typ vedení	typ vedení	vzdálenost v m
silový kabel do 1 kV	sdělovací kabel	0,30
	sdělovací kabel	0,10
	plynové potrubí do 0,005Mpa	0,40
	plynové potrubí do 0,3Mpa	0,60
	vodovodní síť a přípojky	0,40

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při křížování podzemních sítí		
typ vedení	typ vedení	vzdálenost v m
silový kabel do 1 kV	sdělovací kabel	0,30
	sdělovací kabel	0,10
	plynové potrubí do 0,005Mpa	0,10
	plynové potrubí do 0,3Mpa	0,10
	vodovodní síť a přípojky	0,40