




D.1.1. Architektonicko stavební řešení





Výpis klempířských prvků

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800






PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplíštil		
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje - úprava		MÍSTO AKCE	01/25	
			Šumavská, Cheb 350 02	REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Č. POJISNÉ	ÚČEL	DPS
			Č. POZEMKU	MĚŘITKO	
			KAT. ÚZEMÍ	KÓTY	
OBSAH VÝKRESU	Výpis klempířských prvků			INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
				I23002016	D.1.1.25


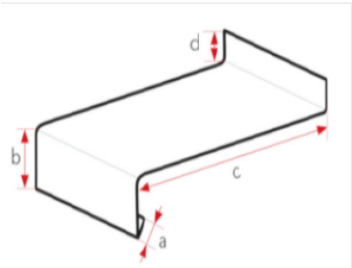
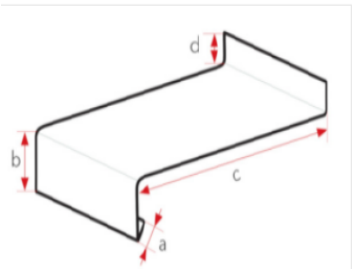
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K01		CELKOVÁ DÉLKA = 135 bm		<p>OKAPNIČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ = 160 mm f = 15 mm e = 30 mm d = 15 mm c = 70 mm b = 5 mm a = 25 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K02		CELKOVÁ DÉLKA = 135 bm		<p>POPLASTOVANÝ PLECH - KOTVENÍ OKAPNICE ROZMĚRY: tl: 0,6 mm RŠ = 95 mm V DÉLKÁCH MAX. PO 2 m UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K03		CELKOVÁ DÉLKA = 135 bm		<p>VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ = 100 mm b = 40 mm a = 60 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K04		CELKOVÁ DÉLKA = 148 bm		<p>VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ = 100 mm b = 50 mm a = 50 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm $\alpha = 1,72^\circ$</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	

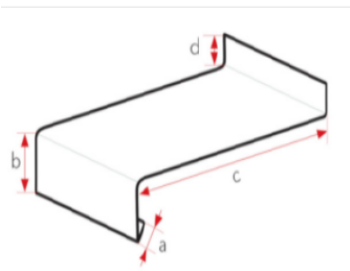
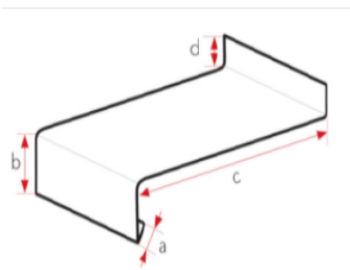
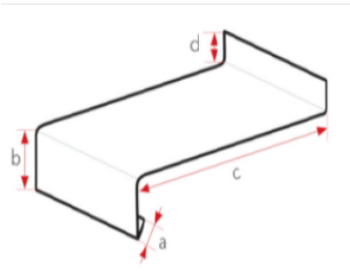
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K05		CELKOVÁ DÉLKA = 12 bm		UKONČOVACÍ PROFIL FASÁDY - POPLASTOVANÝ PLECH - OPLECHOVÁNÍ KOLEM VĚŽE, ZAKONČENÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY RŠ = 300 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K06		CELKOVÁ DÉLKA = 4 bm		OKAPNIČKA - POPLASTOVANÝ PLECH - OPLECHOVÁNÍ ZAKONČENÍ STŘECHY - VĚŽ RŠ = 190 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K07		ŽLAB 4,5 bm SVOD 6,5 bm		ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH ŽLAB + SVOD + VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLAB: -MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - ŽLAB KRUHOVÝ ROZMĚR: 150 mm tl: 0,6 mm V DÉLKÁCH PO 3 000 mm - LAKOVANÝ PLECH SVOD: -MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH - SVOD KULATÝ PRŮMĚR SVODU: 125 mm tl: 0,6 mm V DÉLKÁCH PO 3 000 mm - LAKOVANÝ PLECH - DODÁVKA JAKO KOMPLET VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŽLABOVÉ HÁKY, KOTVENÍ SVODŮ, KOTLÍKŮ ATD...) - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODADAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	

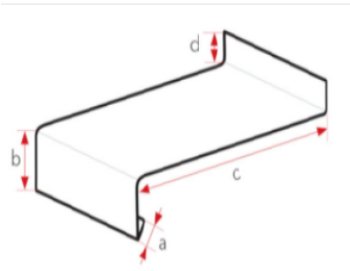
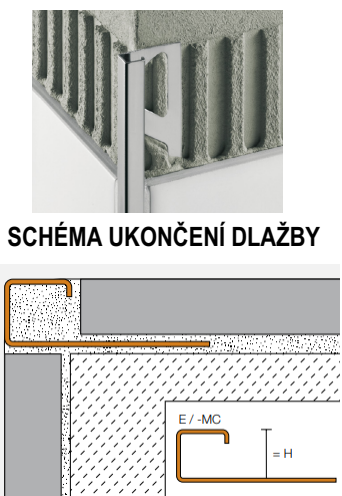
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K08		CELKOVÁ DÉLKA = 105 bm		UKONČOVACÍ PROFIL FASÁDY - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH - CELÝ OBJEKT RŠ = 300 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODADAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K09		CELKOVÁ DÉLKA = 105 bm		KRYCÍ PROFIL - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH - CELÝ OBJEKT RŠ = 145 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODADAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K10		CELKOVÁ DÉLKA = 13 bm		NÁJEZDOVÝ PROFIL VRAT MATERIÁL: OCEL ROZMĚR: 50/50/5 tl. 5 mm - S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU V DÉLKÁCH PO 3,5 mm - PROFIL ZATLEČEN DO PODKLADNÍHO BETONU NA HRANU NÁJEZDU. KOTVET ŠROUBY DO BETONU - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODADAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K11		CELKOVÁ DÉLKA = 12 bm		OKONČOVACÍ PROFIL FASÁDY - POPLASTOVANÝ PLECH - OPLECHOVÁNÍ KOLEM VĚŽE, ZAKONČENÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY RŠ = 145 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K12		CELKOVÁ DÉLKA = 105 bm		UKONČOVACÍ PROFIL FASÁDY S OKAPNIČKOU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH - CELÝ OBJEKT RŠ = 190 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K13		CELKOVÁ DÉLKA = 12 bm		UKONČOVACÍ PROFIL FASÁDY S OKAPNIČKOU - POPLASTOVANÝ PLECH - OPLECHOVÁNÍ KOLEM VĚŽE, ZAKONČENÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY RŠ = 190 mm V DÉLKÁCH PO 2000 mm TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K14		CELKOVÁ DÉLKA = 80 bm		PŘÍPONKA PARAPETU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 175 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K15		CELKOVÁ DÉLKA = 147 bm		LEMOVÁNÍ OKEN, DVEŘÍ, VRAT - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 200 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K16		CELKOVÁ DÉLKA = 121 bm		OSTĚNÍ OKEN, DVEŘÍ - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 375 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K17		CELKOVÁ DÉLKA = 11 bm		OSTĚNÍ VRAT - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 675 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K18		CELKOVÁ DÉLKA = 15 bm		OSTĚNÍ VRAT - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 755 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K19		CELKOVÁ DÉLKA =107 bm		ZÁMKEK KAZETY (NADPRAŽÍ OKEN, DVEŘÍ, VRAT) - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 78 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K20		CELKOVÁ DÉLKA = 92 bm		NADPRAŽÍ OKEN, DVEŘÍ - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 305 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	
K21		CELKOVÁ DÉLKA = 6 bm		NADPRAŽÍ VRAT - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 605 mm V DÉLKÁCH PO 2 000 mm - BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K22		CELKOVÁ DÉLKA = 7 bm		<p>NADPRAŽÍ VRAT - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RŠ = 685 mm</p> <p>V DÉLKÁCH PO 2 000 mm</p> <p>- BARVA BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K23		2	4	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY: tl: 0,6 mm a: 10 mm b: 30 mm c: 305 mm d: 20 mm RŠ. = 365 mm DL. = 1 000 mm UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K24		3	-	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY: tl: 0,6 mm a: 10 mm b: 30 mm c: 305 mm d: 20 mm RŠ. = 365 mm DL. = 1 250 mm UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K25		1	-	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY: tl: 0,6 mm a: 10 mm b: 30 mm c: 305 mm d: 20 mm RŠ. = 365 mm DL. = 1 750 mm UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K26		-	9	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY: tl: 0,6 mm a: 10 mm b: 30 mm c: 305 mm d: 20 mm RŠ. = 365 mm DL. = 2 000 mm UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K27		4	16	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY: tl: 0,6 mm a: 10 mm b: 30 mm c: 305 mm d: 20 mm RŠ. = 365 mm DL. = 2 500 mm UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)		PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP		
K28		1	-	<p>ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH</p> <p>- BARVA: BUDE URČENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE</p> <p>- PARAPET BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO SYSTÉMU, NAPOJENÍ NA STĚNU BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ DODAVATELE</p> <p>ROZMĚRY:</p> <p>tl: 0,6 mm</p> <p>a: 10 mm</p> <p>b: 30 mm</p> <p>c: 305 mm</p> <p>d: 20 mm</p> <p>RŠ. = 365 mm</p> <p>DL. = 1 500 mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	
K29	 <p>SCHÉMA UKONČENÍ DLAŽBY</p>	190 bm	190 bm	<p>HLINÍKOVÝ PROFIL (LIŠTA) - UKONČENÍ DLAŽBY</p> <p>- BARVA: PŘÍRODNÍ MATNĚ ELOXOVANÝ</p> <p>HLINÍKOVÝ PROFIL (BARVA BUDE VZORKOVÁNA A UPŘESNĚNA INVESTOREM)</p> <p>- VÝŠKA PROFILU 11 mm - BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ ZVOLENÝ DLAŽBY</p> <p>- LIŠTA BUDE POUŽITA U VŠECH UKONČENÍ OBKLADŮ V OBJEKTU, DÁLE U VŠECH ROHŮ OBKLADU</p> <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	

POZNÁMKA:

- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY
- ROZMĚR DÉLKY PARAPETU JE ZÁVYSLÝ NA OSAZENÍ OKNA A ŠÍŘCE RÁMU (TYTO PARAMETRY JE DODAVATEL POVINEN PROVĚŘIT)
- **BAREVNOST PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA STAVBĚ** NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE
- V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPRŮ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- OPLECHOVÁNÍ FASÁDY (DETAILŮ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY Z PLECHOVÝCH KAZET) BUDE ŘEŠENO A UPŘESNĚNO DLE ZVYKLOSTÍ ZHOTOVITELSKÉ FIRMY
- PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍCH PLECHOVÝCH KAZET (PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY)