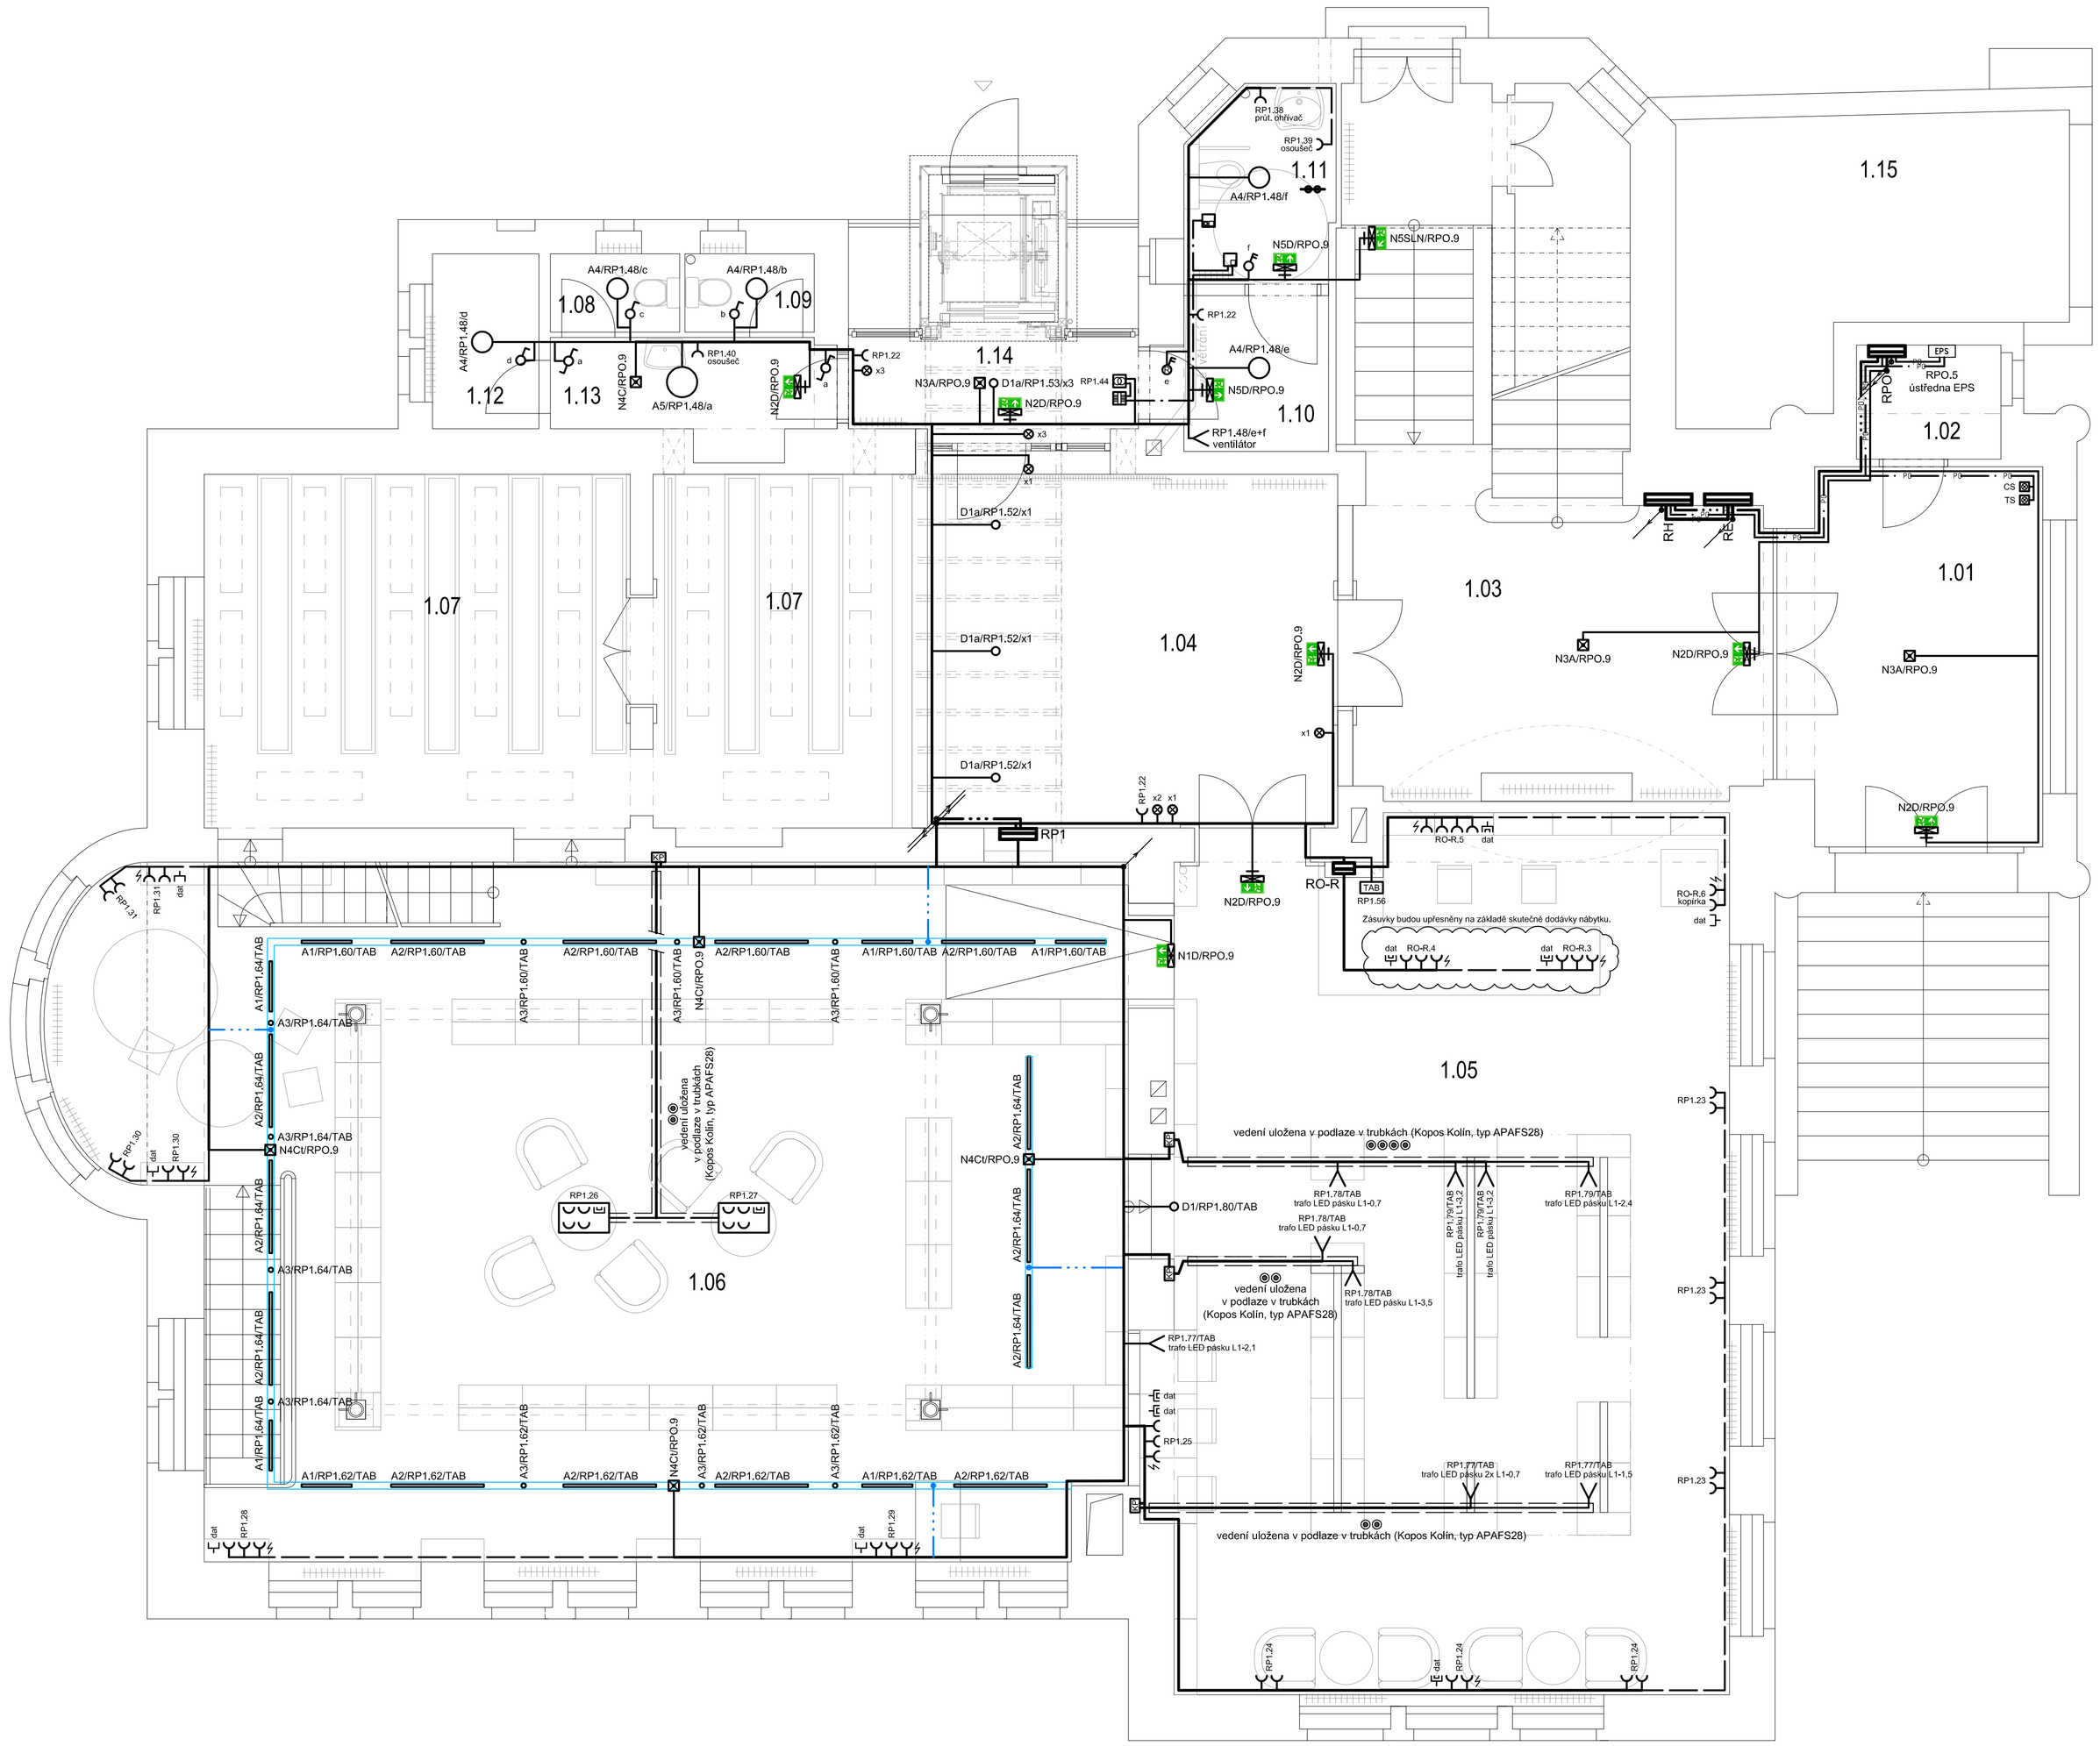

TABULKA MÍTNOSTÍ 1.NP				
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA (M2)	OBVOD (M)	VÝŠKA (M)
1.01	ZÁDVEŘÍ	16.63	16.99	4,46
1.02	SKLAD	2.85	6.80	4,2
1.03	VSTUPNÍ HALA A SCHODIŠTĚ	30.98	32.06	4,46
1.04	HALA KNIHOVNY	25.08	20.09	4,42
1.05	ČÍTÁRNA	82.89	37.80	4,30/2,0
1.06	SÁL	118.72	45.47	2,26
1.07	SKLAD KNIHOVNY	43.00		2,163
1.08	WC	1.75	5.46	4,5
1.09	WC	1.75	5.46	4,5
1.10	PŘEDSÍŇ WC	4.37	8.80	3,5
1.11	WC ZTP	4.88	8.81	2,8
1.12	ŠATNA	3.22	7.40	4,5
1.13	CHODBA	5.03	10.84	4,5
1.14	CHODBA	4.93	10.32	4,5
1.15	ŠATNA	16.83		?

Legenda:
Viz samostatný výkres D.1.4e.2

Poznámky:

- Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučné a lze je nahradit vhodnými ekvivalenty stejných nebo lepších parametrů.
- Pozice a výšky instalace vypínačů, zásuvek a vývodů budou projednány před zahájením prací se zástupcem investora nebo dodavatelem technologického zařízení.
- Rozvody silnoproudé elektroinstalace budou vzájemně koordinovány s rozvody ostatních profesí.
- Vedení ve společných prostorech bude provedeno v bezhalogenovém provedení $B2_{ca}s1d1a1$. Pokud bude vedení uloženo pod omítkou s min. krytím 15 mm mohou být použité kabely AYKY/CYKY vyjma vedení s odolností proti požáru Px-R .

rozvodná soustava:
síť TN-C, 3/PEN, AC, 230/400V, 50 Hz
síť TN-S, 3/N/PE, AC, 230/400V, 50 Hz

ochranná opatření:
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje:
viz Technická zpráva

ELVOST
projekty elektro
návrhy a dodávky
osvětlení
nám Krále Jiřího 8, Cheb
www.elvost.cz
IČO:46862579
e-mail: elvost@seznam.cz

Paré:

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Kontroloval: Ing. Jiří Voráč	Kreslil: Josef Dryk
Číslo zakázky: 240110		
Stavebník: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb		
Datum: 09/2024		
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb	
Měřítko: 1:50		
Akce: **Rekonstrukce městské knihovny v Chebu** **Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb**		
Stupeň: DPS		
Část: **D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika**		
Číslo výkresu: **D.1.4e.4**		
Obsah: **Půdorys silnoproudých rozvodů 1.NP**		